


Sidetrass, ELA SA
oletatav sügavus 1.2m

35201:002:0244
11267 Kuusalu-Valkla tee


Sidetrass, Telia Eesti AS
oletatav sügavus 1,2m

35301:001:2222
Metsoja tee

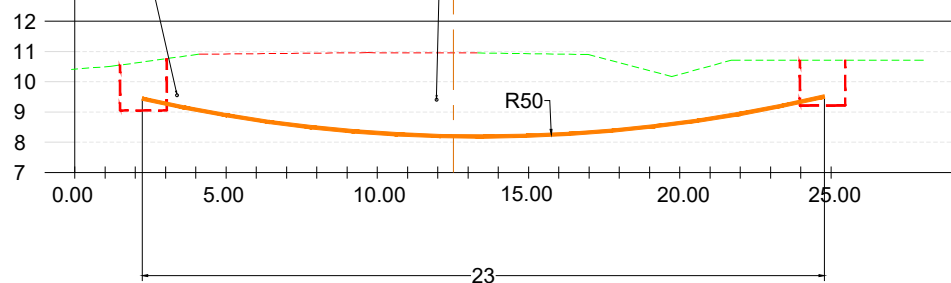

Tingmärgid:

- Maakaablite paigaldus kinnisel meetodil.
- Maapind, haljasala.
- Maapind, kõvakate.
- Ristuvad tehnovõrgud.

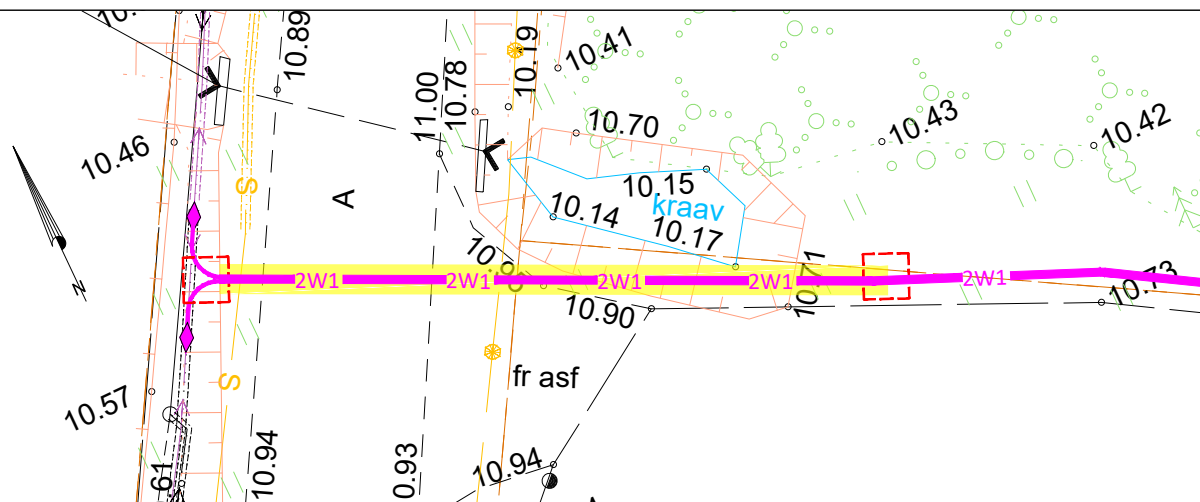

MÄRKUSED:

- Kaabli ristumisel teiste kommunatsioonidega jälgida gabariidinõuet (Seletuskiri p.3);
- Tööde alustamisel informeerida tehnovõrkude jakinnistute valdajaid;
- Täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel.

Projekti nimetus

Metsoja tee 1 elektriliitumine, Salmistu küla, Kuusalu vald, Harju maakond

Joonise nimetus

Ristumise profiiljoonis

Projekteerija

Hepta

Hepta Group Energy OÜ
Teaduspargi 6/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Tellij

elektrilevi

Elektrilevi OÜ
Veskiposti 2
10138, TALLINN, EESTI
Tel. +372 777 1545
elektrilevi@elektrilevi.ee

Kontrollija

S. Kulp

Projekti juht

S. Kulp

Projekteerija

V. Romanjuk

Staadium

TP

Kuupäev

08.02.2026

Möötkava

1:250

Projekti nr

LC4647

Joonise nr

E202