






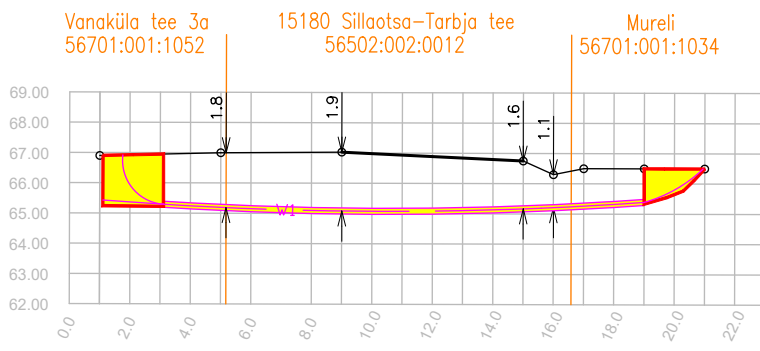
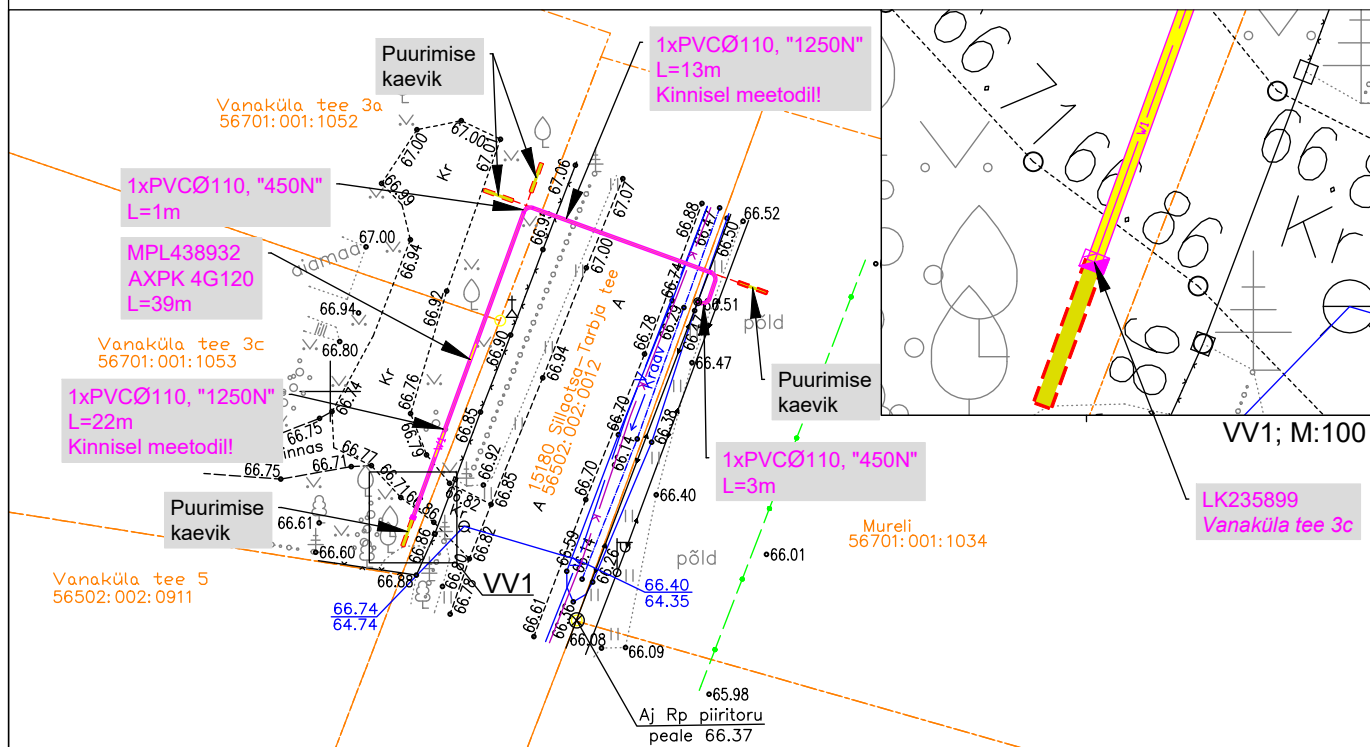



TINGMÄRGID

	Proj. MP kaabel		Ol.olev MP õhuliin
	Proj. liitumiskilp		Ol.olev vesi
	Proj. kaitsetoru		Ol.olev kanal
			Ol.olev sidetrass



Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr. 488258
2. Rajada 0,4 kV kaabelliin, liitumiskilp vastavalt joonistele LC3624-1 ja LC3624-2.
3. Maakaabel paigaldada min 0,7 m sügavusele, teemaal min 1,0 m sügavusele, ristumisel riigiteega vastavalt profiilile.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:		Vanaküla tee 3c kinnistu elektrivõrguga liitumine, Tarbja küla, Paide linn, Järva maakond			Tellija:		Elektrilevi OÜ		
Joonis:		0,4 kV elektrivõrgu plaan			Joonise nr:		LC3624-1		
<div> CONNECTO <small>OÜ Connecto Eesti Registrikood: 17100148 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</small></div>		Projekteeris	Egert Siigur		20.06.2025				
		Kontrollis	Egert Siigur		Möötkava		1:500	Leht	Lehti
					Stadium		TP	1	1