





Märkus: kaabel ümbritseda minimaalselt
15 cm paksuse liivakihi

Elektri- või sidekaabli toestamise skeem
(VK-torustiku ja kaabli paralleelsel kulgemisel)

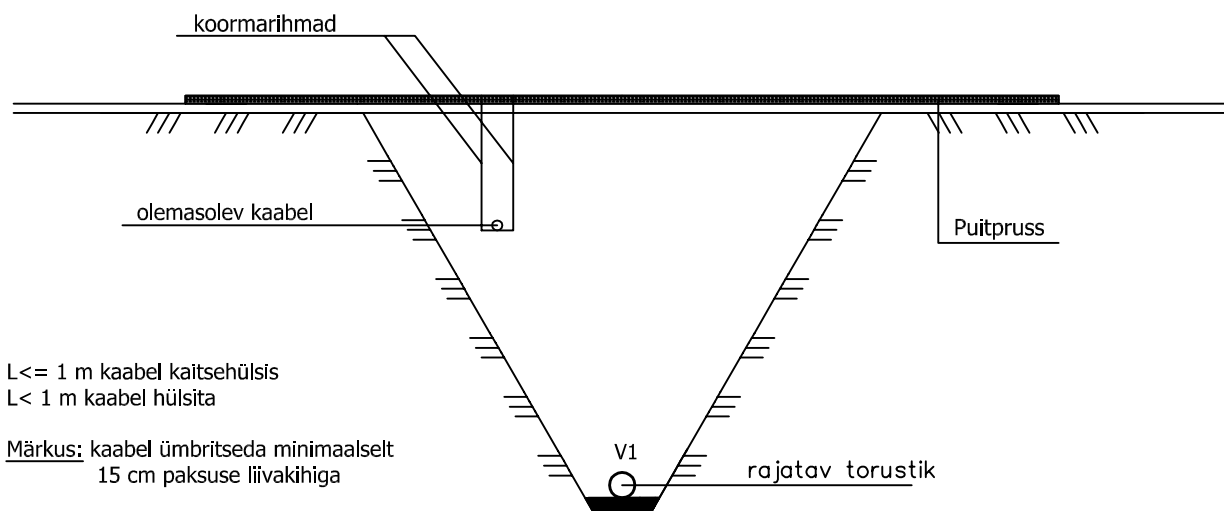

$L \leq 1$ m kaabel kaitsehülssis
 $L < 1$ m kaabel hülsita

Märkus: kaabel ümbritseda minimaalselt
15 cm paksuse liivakihi

FAIL		MÕÕTKAVA		FORMAAT	
lennuki.vk.dwg				A4	
JV-VK-05-2024				Liilia tänav, Liilia tn 2, Liilia tn 4, Liilia tn 6, Liilia tn 8 Sinilille tn 16, Sinilille tn 18, Pääsusilma tänav Tammiste küla, Tori vald, Pärnu maakond	
KOOSTAJA	NIMI	ALLKIRI	KUUP		
Tellija	OÜ TPDC		31.10.2024		
Koostas	Jaan Vene		31.10.2024		
Koostas	Heleen Vene		31.10.2024		
Kontrollis	Jaan Vene		31.10.2024	ÜHISVEEVARUSTUS- JA KANALISATSIOON PÕHIPROJEKT	
				ELEKTRI- JA SIDEKAABLITE TOESTAMISE SKEEMID	
				Jaan Vene Projektbüroo Kutsetunnistus 173904, 158868 MTR.nr.EEP002286 Haavanijdu, Haanja küla, Rõuge vald 65101, Vorumaa Mob. +372 5176 263 jaanvene.projekt@gmail.com	

Kandja: Vene