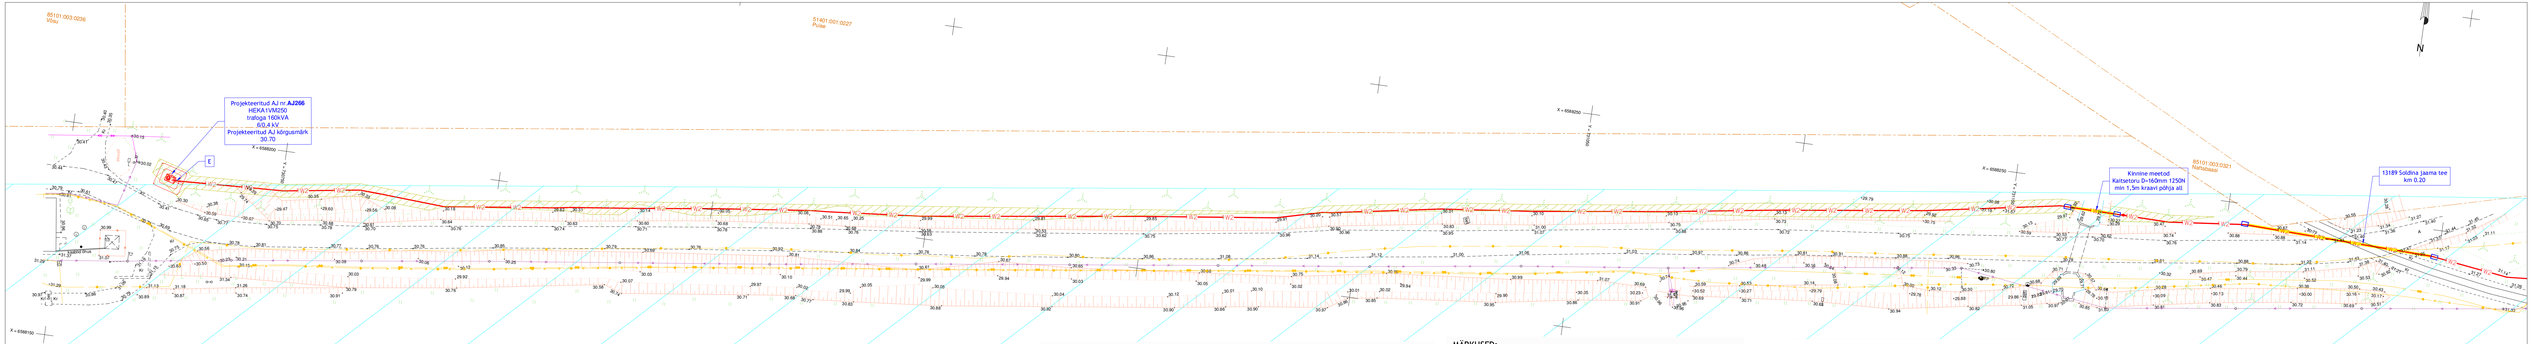

Märkused projekteeritud kilpide paigaldamise kohta:

1. Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav joon/säik peab jääma kilpi vahetult ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele. Kilpid täita kergkruusaga kilbil näidatud jooneni.
2. Kilpidele ehitada potentsiaalitasandusega maanduspaigaldis Rs≤100Ω.
3. Projekteeritud kilpide uste avanemissuund tee poole.

MÄRKUSED:

1. Enne tööde alustamist kutsuda kohale Viru Elektrivõrgud OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad ning määrata ristuvate trasside täpsed asukohad ja sügavused.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
3. Töödel järgida Viru Elektrivõrgud OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid (sh 0,4...20kV Võrgustandard).
4. Arvestada kooskõlastuste tingimustega.
5. Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed (k.a. pinnasalad, kus pole eraldi taastamise vilrutust).

MÄRKUSED:

1. Ühikuta mõõtmed meetrites.
2. Kaabel kaitsta kogu trassi ulatuses kaablikaitsetoruga.
3. Liivapadi kivises pinnases võikui kaeviku põhi jätetakse tasandamata.
4. Tagasitäitmisel pinnas tihendada vastavalt kehtivatele nõuetele.
5. Kõrghaljastusest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
6. Pärast ehitustöid taastada pinnase ja teekatte endine olukord.

Eesti Raudtee märkused:
Kaabel paigaldada kaitsehülsis kogu raudteemaa ulatuses. Kaitsehülsi pealispinna sügavus raudteemaa ulatuses peab olema vähemalt:
- 2,0 m rööpa tallast;
- 2,0 m maapinnast;
- 1,5 m veeviimari/truubi põhjast

TINGMÄRGID

- Projekteeritav alajaam
- 10kV — Projekteeritav 10kV maakaabelliin
- 0,4kV — Projekteeritav 0,4kV maakaabelliin
- Projekteeritav reservtoru
- Projekteeritav KP mast
- Projekteeritav MP mast
- Projekteeritav tugi
- Projekteeritud maasisene toru kinnisel meetodil - puurimistoru PE, 1250N
- Suurdpuurimise lõpu- ja alguskaevik (1,5 x 1,0m)
- Projekteeritav KP jätkumuhv
- Trassi raieala 1,5+1,5m
- Taastatav haljasala m2
- Rudtee kaitsevöönd

Märkused:
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Katsetõkkaste piirid: väljavõte Maa- ja Ruumiameti/ot 10.09.2025. Kihi "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

TÖÖ NR 14034G	OBJEKT Soldina raudteejaam		
TÖÖ KOOD	AADRESS Ida-Viru maakond Narva-Jõesuu linn Soldina küla		
KOOSTAS A. Kasak	FAIL 14034G geoalus		
KONTROLLIS M. Sepp	MÕÕTKAVA 1:500	LEHT 1 / 2	JOONIS Geodeetiline aluslaan
MÕÕDISTATUD 28.08.-05.09.25			

Kirjanurk
TEL6023987 EEG000316 EEP004848
yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543
Loss 33 Põlsamaa linn 207 postiaadress 48104

Geodeetiline aluslaani koostaja: OÜ Kirjanurk töö nr.14034G Mõõdistatud: 28.08 - 05.09.2025
Kõrgussüsteem EH2000 / BK77 Koordinaatsüsteem L-EST 97

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

Märkused:
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis

Projekteerija	Keskkonnaprojekt ENGINEERING & CONSULTING OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Riigitee 12, 50105 Tartu T: +372 7305 060 E: kpoleskkonnaprojekt.ee äriti reg nr EP10769210-0001
Töö nimetus	Narva-Jõesuu linnas Soldina raudteejaama elektrivõrguga liitumise projekteerimine
Joonise nimetus	Asendiplaan
Töö väljaandmise aeg	10.09.2024
Joonise digiaadress	3585_TP_EL-4-01_asendiplaan
Vastutav spetsialist	Ilja Galkin
Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/	
Objekti aadress	Soldina küla Narva-Jõesuu vald Ida-Viru maakond
Projekti staadium	TP
Töö number	3585
Projekteeris	Ilja Galkin
Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/	
Mõõtkava	1:500
Joonise number	EL-4-01