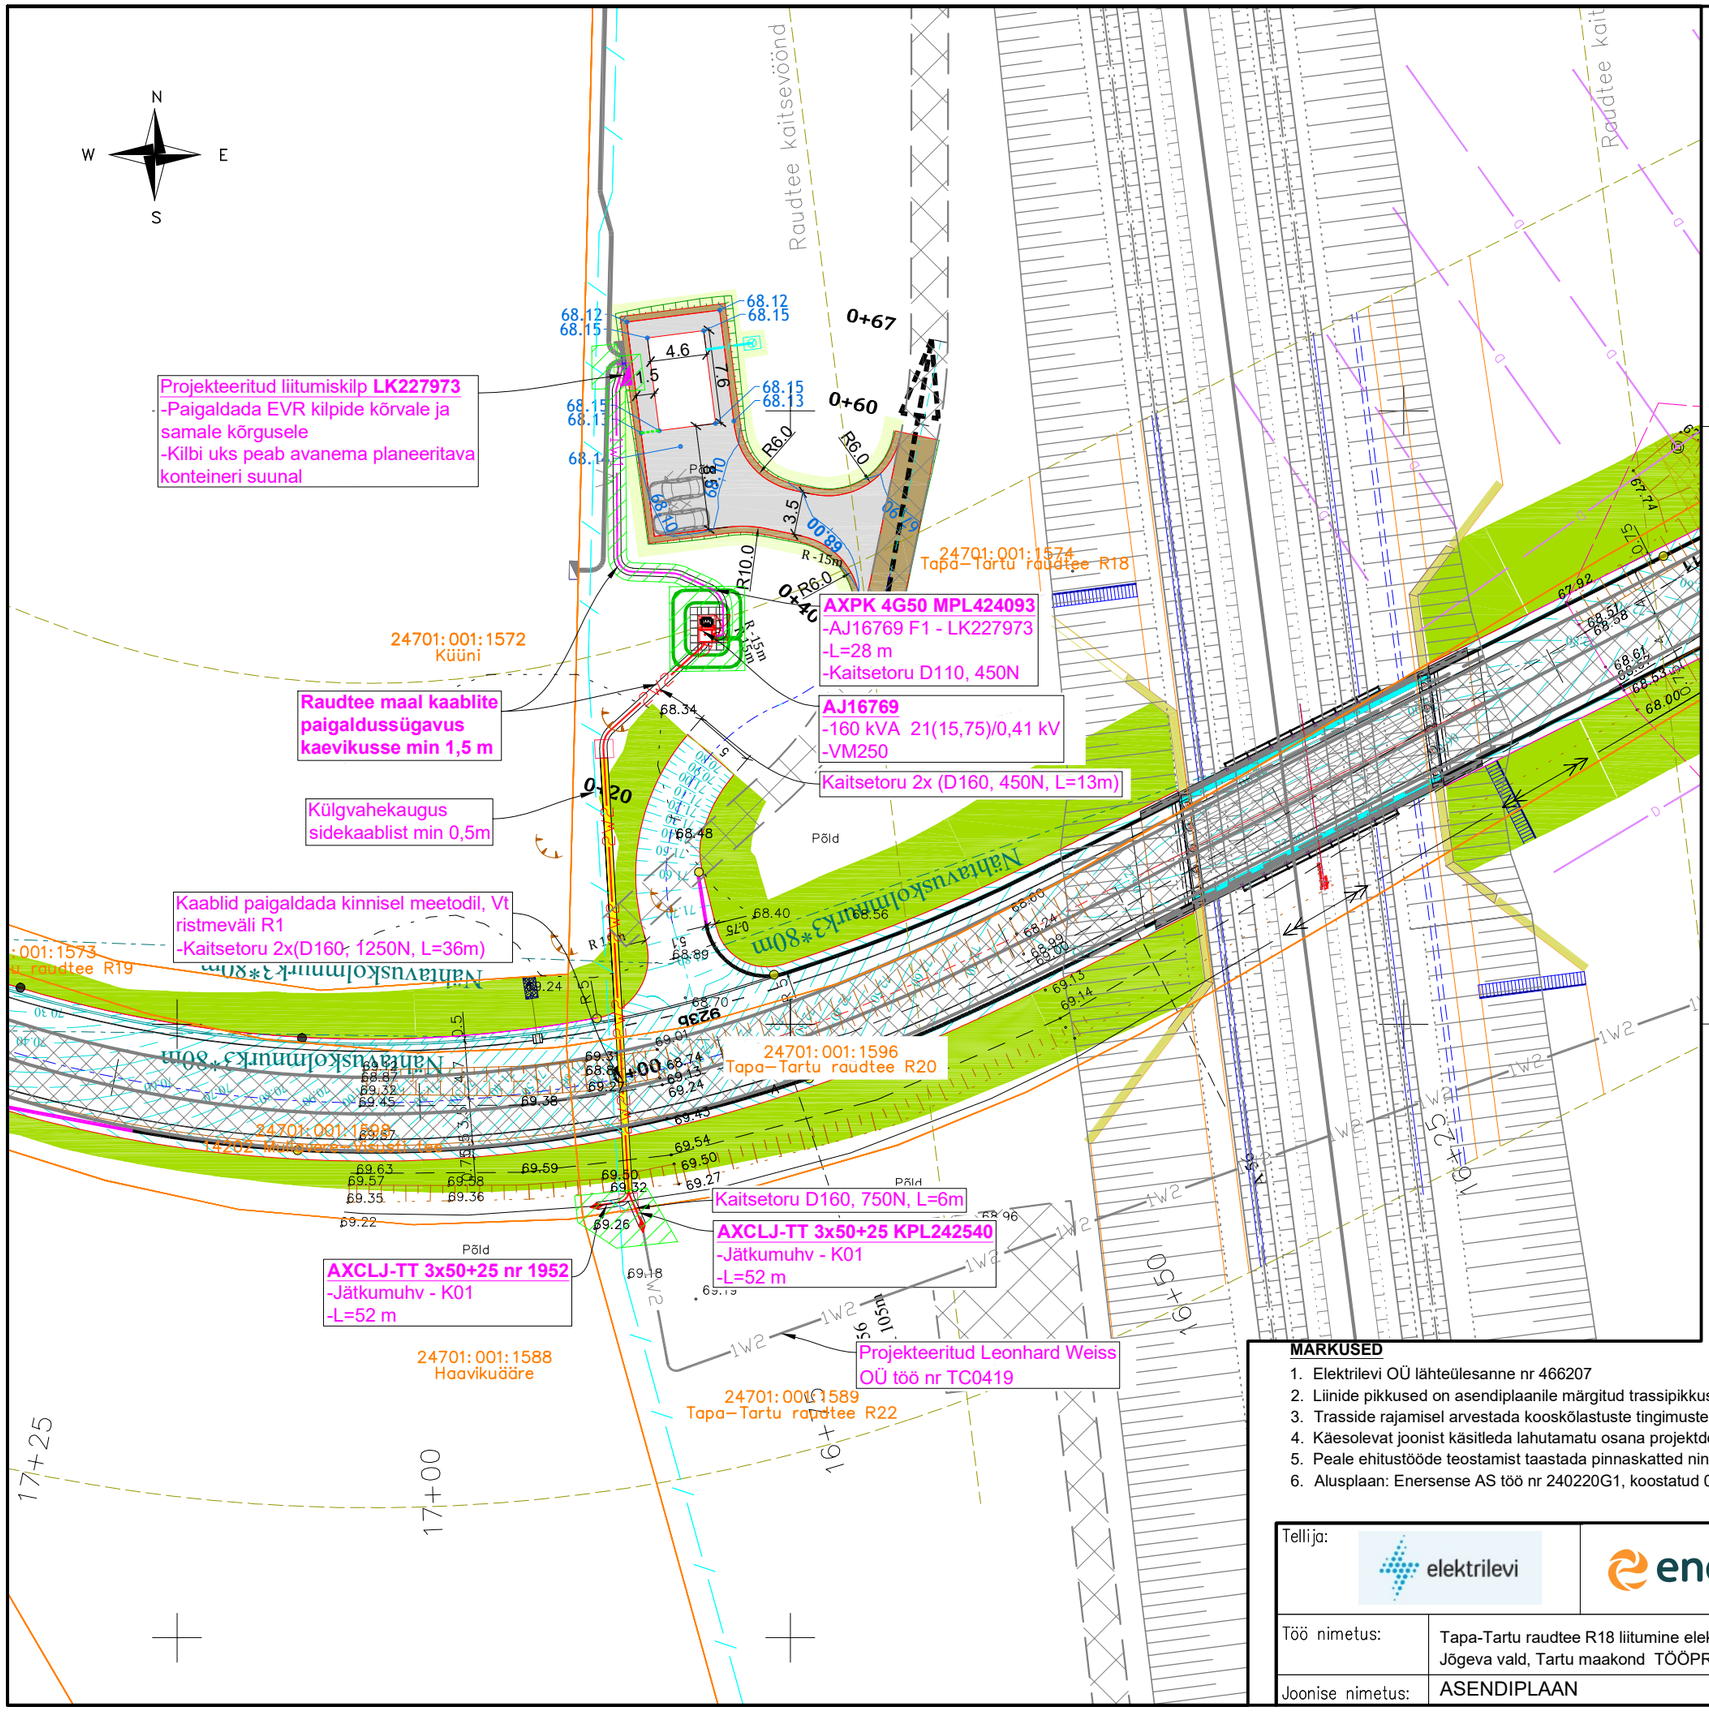

Tingmärgid:

- Projekteeritus keskpinge jätkumuhv
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud madalpinge maakaabelliin kaitsetorus
- Projekteeritud keskpinge maakaabelliin kaitsetorus
- Projekteeritud kaablite paigaldus kinnisel meetodil
- Olemasolev keskpinge õhuliin
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev drenaaž
- Kinnistu piir
- Taastatav haljastus 117 m^2
- Projekteeritud alajaam

M 1:50

TAASTATAV HALJASTUS

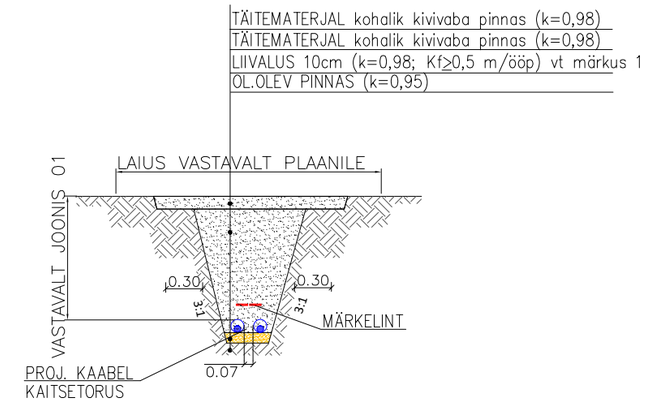

Katete taastamise märkused:

1. Kivise pinnase korral rajada toru alla liivapadi.
2. Katete taastamisel säilitada töödele eelnenud vertikaalplaneering.

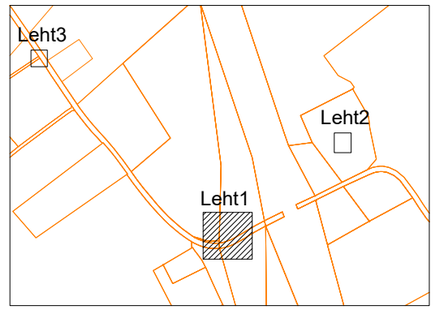

MÄRKUSED

1. Elektrilevi OÜ lähteülesanne nr 466207
2. Liinide pikkused on asendiplaanile märgitud trassipikkustena (kogupikkuseid vt elektrilisel skeemil).
3. Trasside rajamisel arvestada kooskõlastuste tingimustega.
4. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
5. Peale ehitustööde teostamist taastada pinnaskatted ning korrastada ehitusjäljed.
6. Alusplaan: Enersense AS töö nr 240220G1, koostatud 06.03.2024. Koordinaadid L-EST süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis

Tellija: elektrilevi / enersense		Aadress: Lootuse 6 Õssu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev: **16.08.2024**
		Reg nr: 11445550	Töö nr: **LC0953**
		Telefon: 53726646	Joonise nr: **01-01**
Töö nimetus:	Tapa-Tartu raudtee R18 liitumine elektrivõrguga, Visusti küla, Jõgeva vald, Tartu maakond TÖÖPROJEKT	e-mail: info@elram.ee	Mõõtkava: **M1:500/A3**
		Projekteerija: **Andres Pukka**	
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Kontrollija: **Siim Holtsmann**	Muudatus: **Ver 1**