


- TINGMÄRGID olemasolevad
- Mast
 - Madalpinge õhuliin
 - Madalpinge maakaabel
 - Drenaaž
 - Sidekaabel
 - Veekogu
 - Truup
 - Aed
 - Tee äär
 - Kinnistu piir
 - Haljastus
 - Puu

- TINGMÄRGID projekteeritud
- Madalpinge maakaabel
 - Kaablikaitsetoru
 - Läbimine kinnisel meetodil
 - Kaevik kinnisel meetodil läbimiseks
 - Liitumiskilp
 - Kilbi maanduspaigadis
 - Kaeviku piirjoon

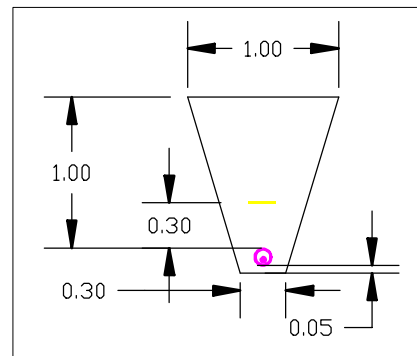

X= 6581150

Y= 620050

Flora
27302:002:0120

Liitumiskilp
LK236955

Värvali
27302:002:0120

1Ø110mm
750N,5m

1Ø110mm
1250N,98m

Flora
27302:002:0120

MÄRKUSED:

- Lähteülesanne nr 497405, projekteerimistingimused nr. 2511002/11927, v.a. 16.09.2025.
- Kaabli paigaldamissügavus vastavalt pikiprofiilile, valdavalt kinniselt, paralleelselt teega.
- Maakaabel paigaldada kaitsetorus.
- Kaabli paigaldamisel juhendada: 0,4...20 kV võrgustandard. P342- 0,4 kV kaabelliinid.
- Kaablitrassi pealiskih, freesasfalt-ja murukatted tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule. Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast.
- Liitumiskilp paigaldada uksega tee poole.
- Geoalusena kasutatud Guvana Disain OÜ poolt koostatud maa-ala plaani (töö nr. G_964_25, 22.07.2025). Koordinaadid L-Est süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Projekt					Tellija	
Värvali kinnistu liitumine elektrivõrguga. Kadapiku küla. Kadrina vald.					Elektrilevi OÜ	
 LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Joonis				Joonise nr	
	Asendiplaan v2				LC3949-1	
	Projekteeris	Jelena Laidoner	03.09.2025		Mõõtkava	M 1:500
	Kontrollis	Andrei Laidoner	03.09.2025	53 483 985	Staadium	Tööprojekt
					Keel	Leht
					EST	1 1