






72701:002:2113
11192 Püha-Alliku tee

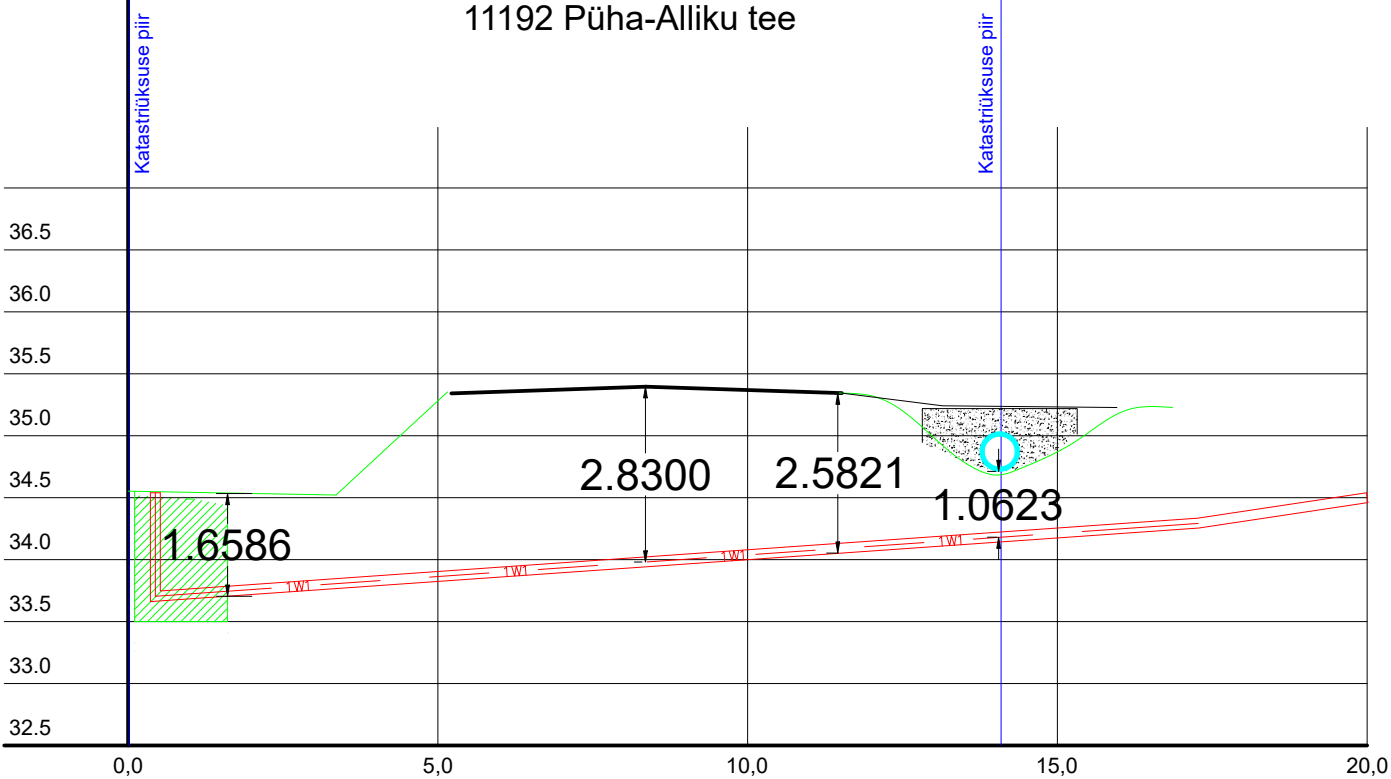

 Rajatav maakaabel kaitsetorus
Kinniselt 1250N, lahtiselt 750N

 Stardi ja lõpukaevik

Tellija:  elektrilevi	Töövõtja:  enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 18.05.2024	
			Töö nr: 24-8	
Töö nimetus: Kurvi tee 45 liitumine madalpingel, Püha küla, Saue vald, Harju maakond. LC0838	E-mail: hardi.tamme@enersense.com Tel nr: +372 5174402	Joon nr: 003		
		Mõõtkava:-		
Joonise nimetus: Ristumine tee ja truubiga	Projekteeris: Hardi Tamme Kontrollis: Liina Randvoo			