

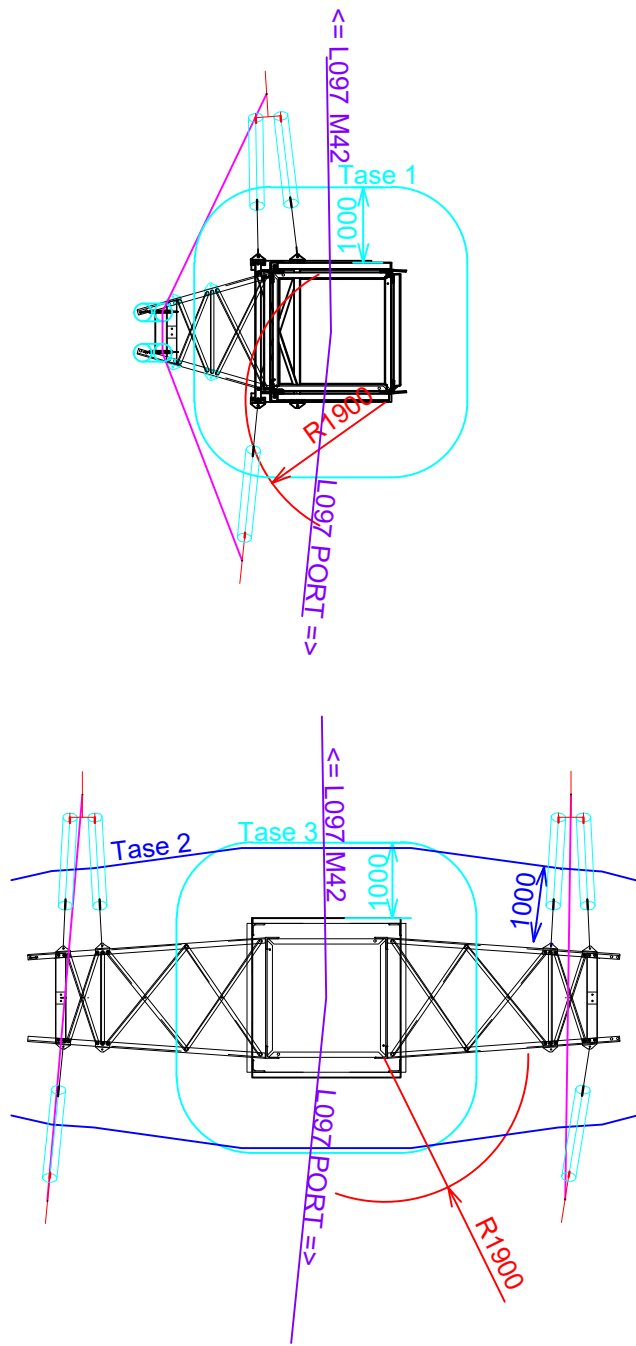


Faasijuhtme looga kõrvalekalded		
Pos	Koormusjuhtum	110 kV
1	Tuulevaikus	0°
2	Nimituulekoormus	30°
3	Piirtuulekoormus	45°

Tingmärgid:	
D _{el} (tuulevaikus)	1000 mm
k ₁ D _{el} (nimituulekoormus)	700 mm
D50Hz p-e (piirtuulekoormus)	210 mm
Ronimine	1900 mm
Liini telg	

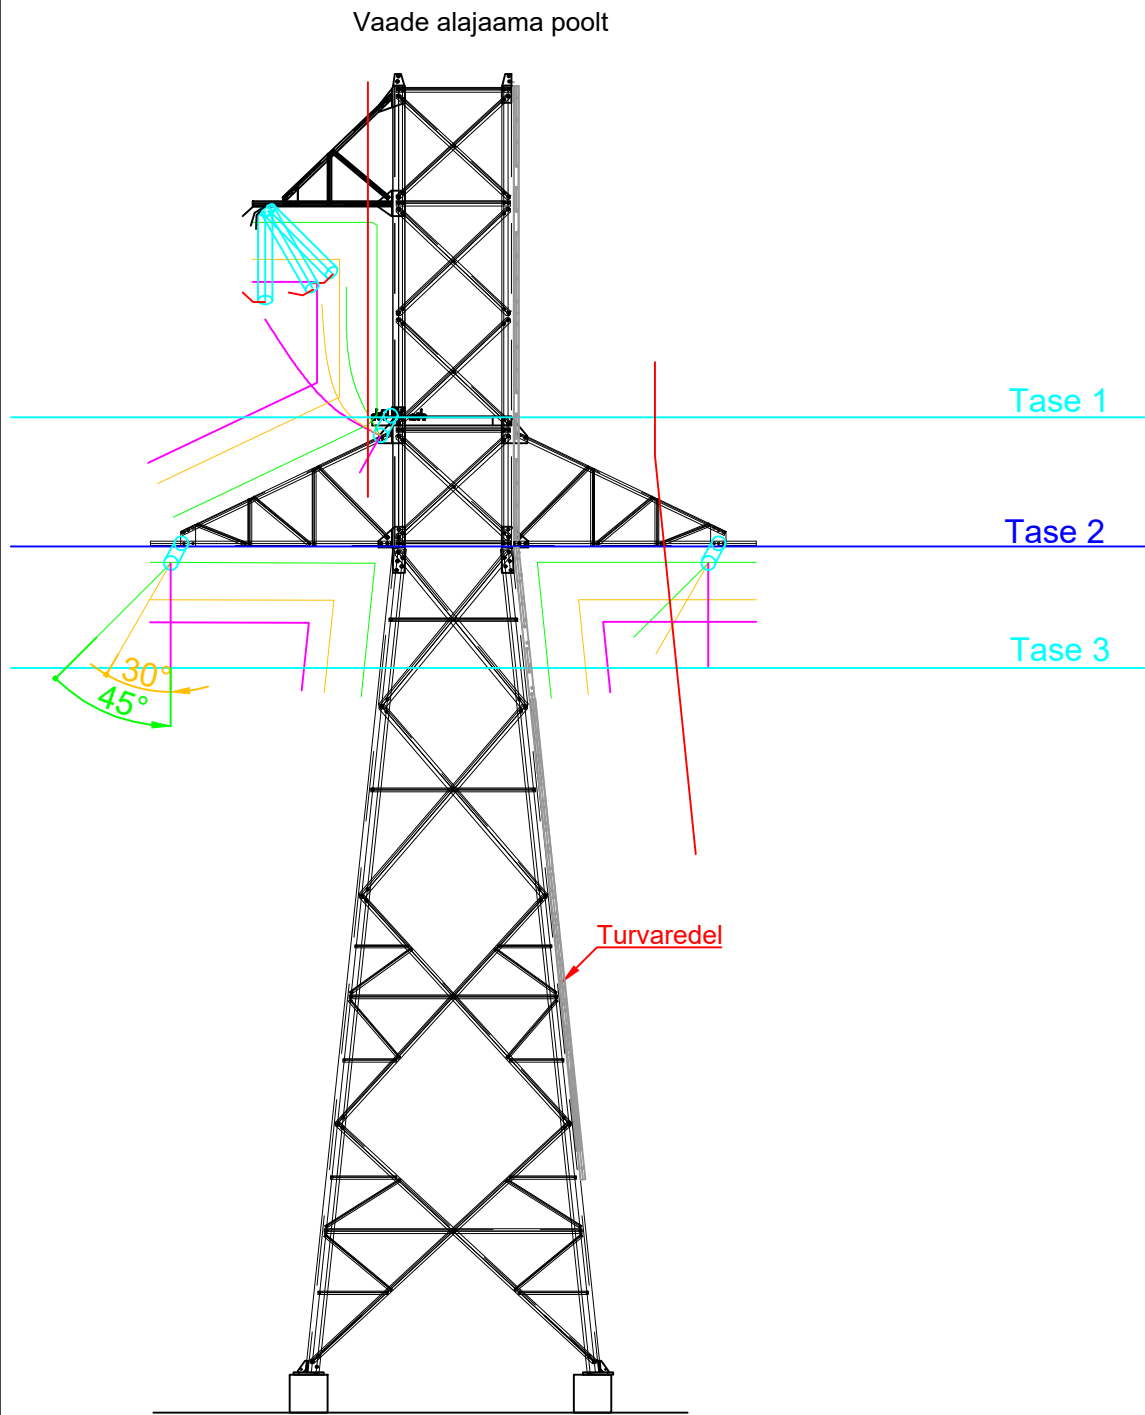

Gabariitide arvutamisel kasutatud isolaatorkettide põhimõõdud

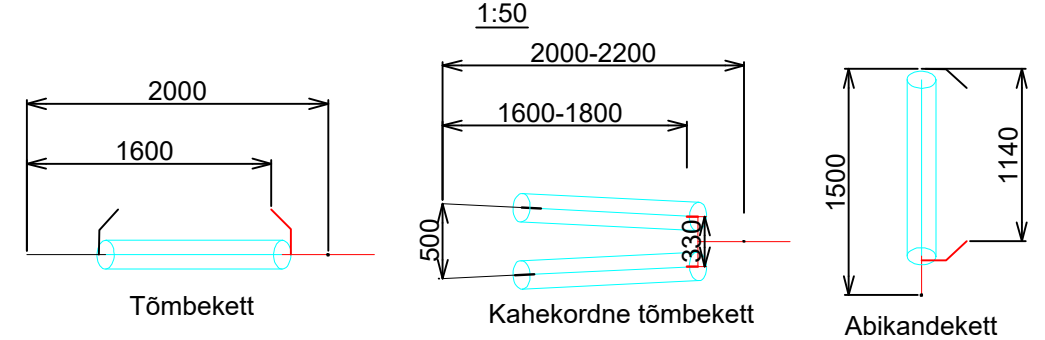

Märkused:

1. Pingealuste tööde minimaalne õhkvahe on 900 mm, õhkvahe on mastis on: Töötamisel turvaredelilt on lisatud juurde õhkvahe montööri laiuse 1000 mm.

Muudatus	Kuupäev	Muudatuse sisu	Projekteeris	Kontrollis
SPower		enersense	Projekteeris/Kuupäev K.Perillus/24.01.2025	
Objekt		Kuuste 110 kV õhuliinide sisestused	Kontrollis/kuupäev T.Poli/24.01.2025	
Joonise nimi		Metallsõrestik nurga-ankrumasti 10T2H õhkvahe	Kooskõlastas	
Projekti number		TP EL2-7-02-003	Joonestas	
Moodkava		1:100	Formaat	
KPL2410K1			A3	