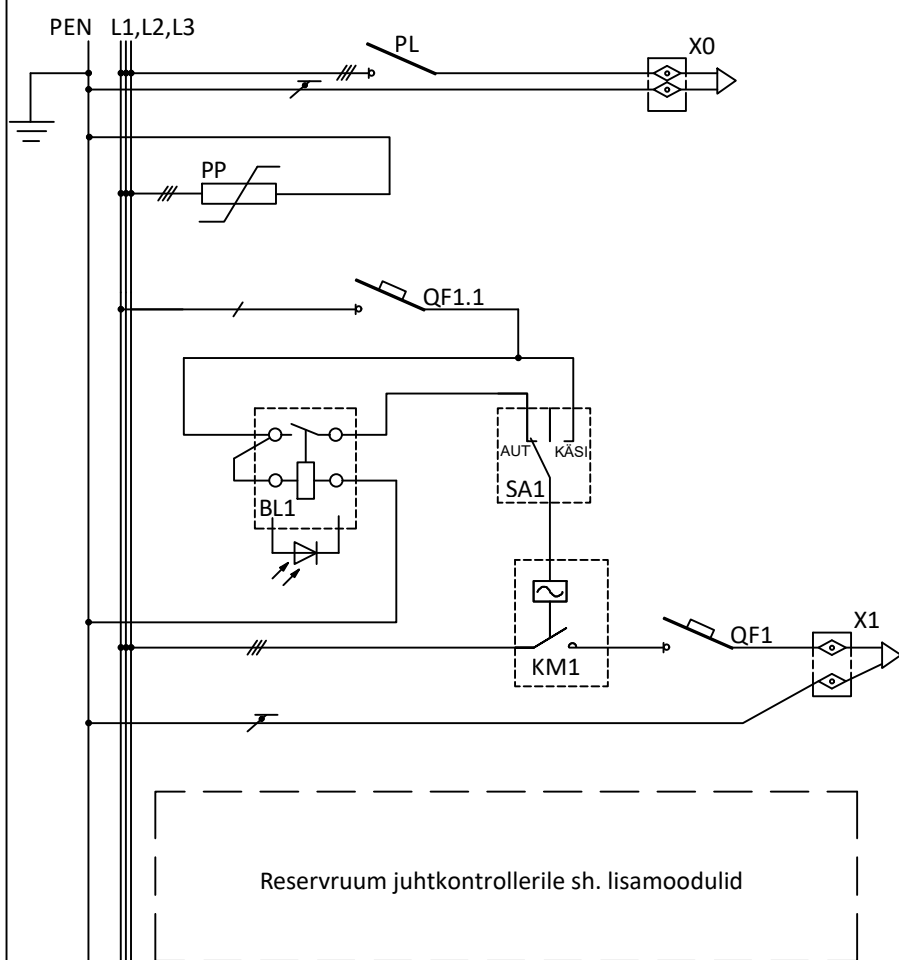



Välisvalgustuse juhtimiskilp
5_LJS Võru mnt 1

[illegible][illegible]

Märkused elektrikilbi kohta:

Nimipinge, sagedus:	230/400V 50Hz
Elektrikilbi In:	min In=63A
Vastupidavus lühisele:	min Ik3=6kA
Juhistikusüsteem:	TN-C
Kilbi IP ja IK klass:	min IP55, IK09
Kest:	kuumtsingitud plekk värvitud pulbervärviga
Lukustus võtmega:	Jah
Dokumendisahtel A4 ukseel:	Jah
Paigaldus:	puitmastile
Kilbi mõõtmete määramisel näha ette vaba ruumi 20%.	

 <p>PROJEKT LAHENDUS Projektilahendus OÜ Suurekivi pöö 3 Põhja alevik Rae vald 5037162 www.projektilahendus.ee, info@piti.ee</p>	Projekti nimetus:					Kambja piirkonna tänavavalgustuse projekteerimine						
	Tellija:			Kambja Vallavalitsus			Projekt nr. 2T-24		Mõõtkava			
	Objekti asukoht:			Kambja vald Suure-Kambja küla								
	Joonise nimetus:			Kilbi skeem			Projuh.	T. Metspalu				
							Tel.	50 37 162				
	Staadium:			Leht nr:		Kuupäev:		Kontrollis:	T.Pomerants			
	PP			25		Veebruar 2024						