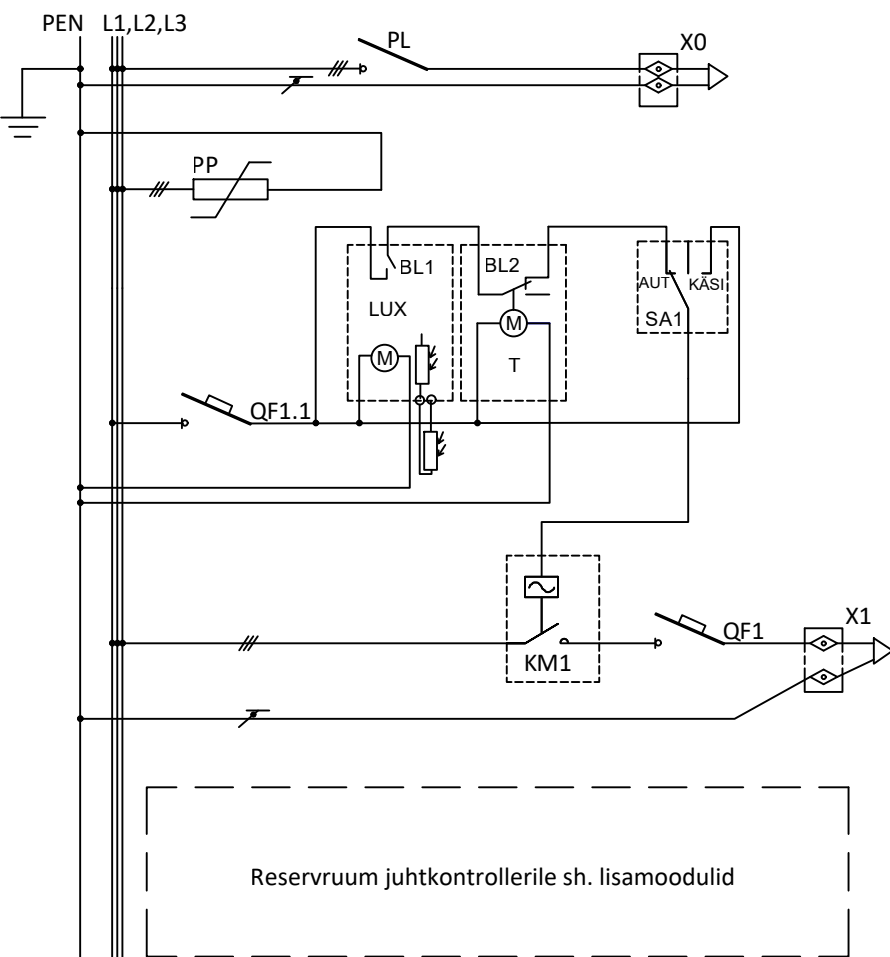



Välisvalgustuse juhtimiskilp

5_LJS Võru mnt 1

[illegible][illegible]

Märkused elektrikilbi kohta:

Nimipinge, sagedus:	230/400V 50Hz
Elektrikilbi In:	min In=63A
Vastupidavus lühisele:	min Ik3=6kA
Juhistikusüsteem:	TN-C
Kilbi IP ja IK klass:	min IP55, IK09
Kest:	kuumsingitud plekk värvitud pulbervärviga
Lukustus võtmega:	Jah
Dokumendisahtel A4 ukstel:	Jah
Paigaldus:	puitmastile
Kilbi mõõtmete määramisel näha ette vaba ruumi 20%.	

 <p>Projekt Lahendused OÜ Suurekivi põik 3 Peetri alevik Rae vald 50037162 www.projektlahendused.ee, info@pin.ee</p>	Projekti nimetus:		Kambja piirkonna tänavavalgustuse projekteerimine				
	Tellija:		Kambja Vallavalitsus		Projekt nr. 2T-24		Möötkava
	Objekti asukoht:		Kambja vald Suure-Kambja küla				
	Joonise nimetus:		Kilbi skeem				
	Staadium:		PP	Leht nr:	25	Kuupäev:	Veebruar 2024
					Projuh.	T. Metspalu	
					Tel.	50 37 162	
				Kontrollis	T.Pomerants		