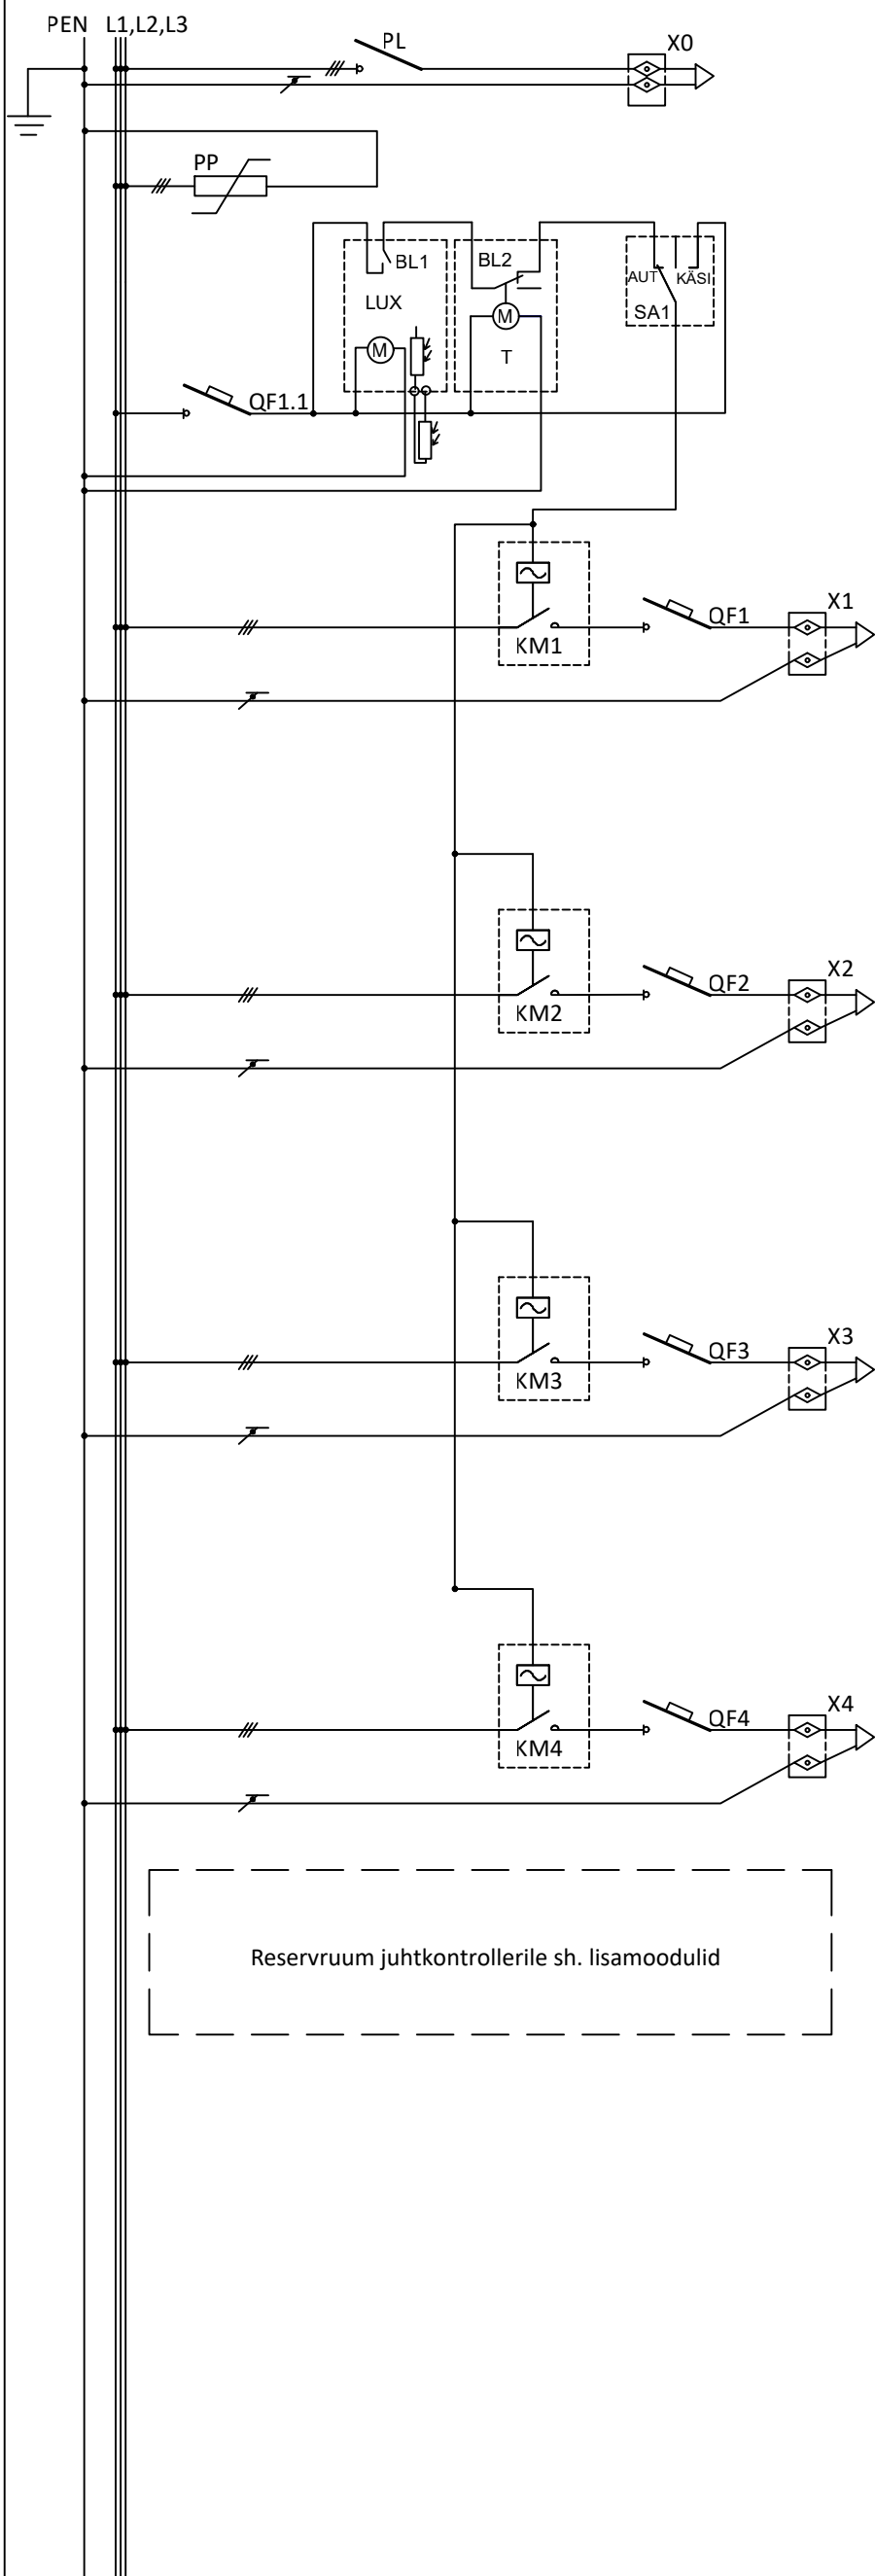



Välisvalgustuse juhtimiskilp 2_LJS Kambja alajaam

[illegible][illegible]

Märkused elektrikilbi kohta:

Nimipinge, sagedus:	230/400V 50Hz
Elektrikilbi In:	min In=63A
Vastupidavus lühisele:	min Ik3=6kA
Juhistikusüsteem:	TN-C
Kilbi IP ja IK klass:	min IP55, IK09
Kest:	kuumsingitud plekk värvitud pulbervärviga
Lukustus võtmega:	Jah
Dokumendisahtel A4 ukstel:	Jah
Paigaldus:	metallvundamendile maapinnale
Kilbi mõõtmete määramisel näha ette vaba ruumi 20%.	

 <p>PROJEKT LAHENDUSED OÜ Suureküla pld 3 Preetli alevik Rae vald 5037162 www.projektlahendus.ee, info@jon.ee</p>	Projekti nimetus:					Kambja piirkonna tänavavalgustuse projekteerimine				
	Tellija:		Kambja Vallavalitsus			Projekt nr.		Möötkava		
	Objekti asukoht:		Kambja vald Suure-Kambja küla							
	Joonise nimetus:		Kilbi skeem			Proj.üh.		T. Metspalu		
						Tel.		50 37 162		
	Staadium:		PP	Leht nr:		23	Kuupäev:		Veebruar 2024	
						Kontrollis:		T.Pomerants		