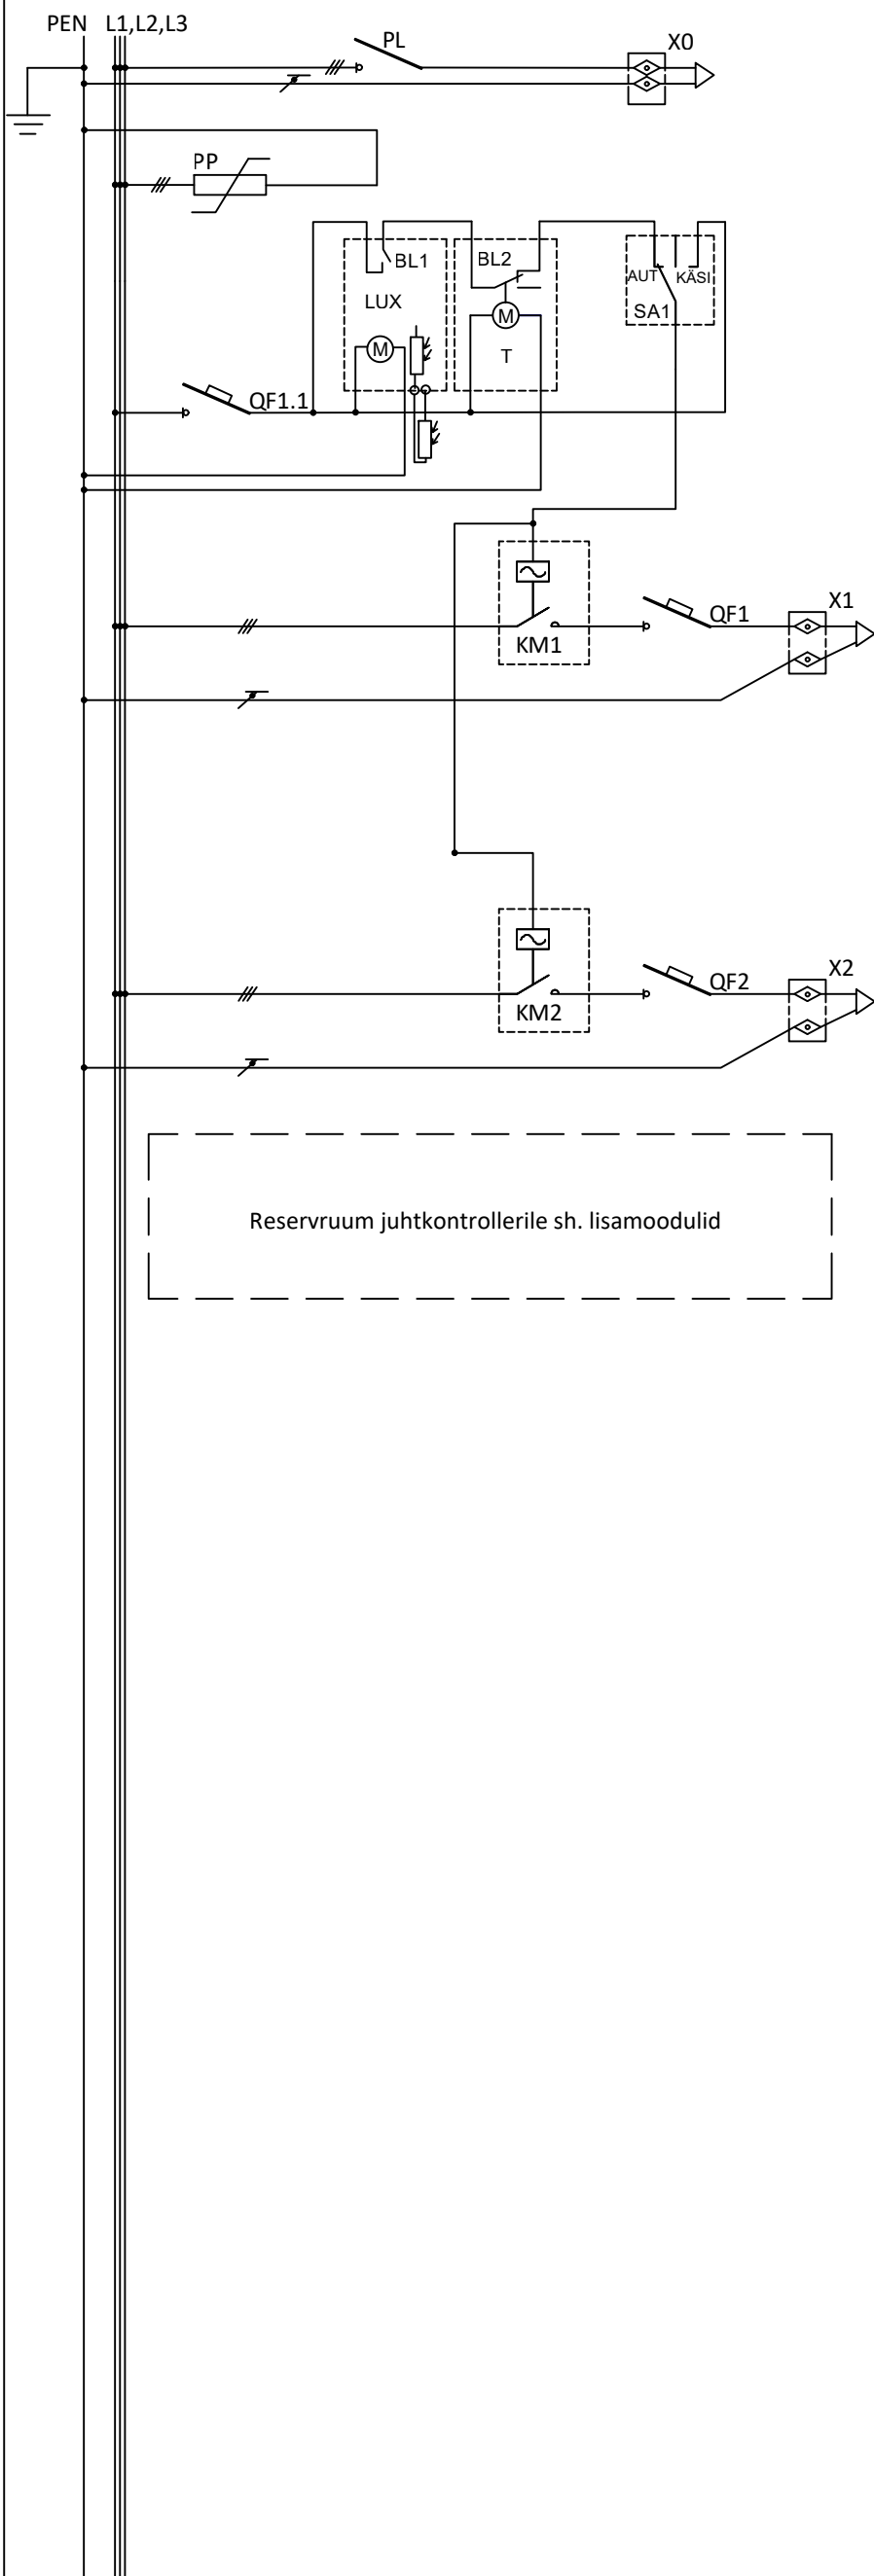



Välisvalgustuse juhtimiskilp

6_LJS Suure-Kambja tamm

[illegible][illegible]

Märkused elektrikilbi kohta:

Nimipinge, sagedus:	230/400V 50Hz
Elektrikilbi In:	min In=63A
Vastupidavus lühisele:	min Ik3=6kA
Juhistikusüsteem:	TN-C
Kilbi IP ja IK klass:	min IP55, IK09
Kest:	kuumsingitud plekk värvitud pulbervärviga
Lukustus võtmega:	Jah
Dokumendisahtel A4 ukseks:	Jah
Paigaldus:	puitmastile
Kilbi mõõtmete määramisel näha ette vaba ruumi 20%.	

 <p>PROJEKT LAHENDUSED</p> <p>Projektlahendused OÜ Suurekivi põik 3 Peetri alevik Rae vald 50037162 www.projektlahendused.ee, info@pln.ee</p>	Projekti nimetus: <h2 style="text-align: center;">Kambja piirkonna tänavavalgustuse projekteerimine</h2>				
	Tellija: <h3 style="text-align: center;">Kambja Vallavalitsus</h3>		Projekt nr. <h2 style="text-align: center;">2T-24</h2>		
	Objekti asukoht: <h3 style="text-align: center;">Kambja vald Suure-Kambja küla</h3>				
	Joonise nimetus: <h3 style="text-align: center;">Kilbi skeem</h3>		Proj.üh.	T. Metspalu	
			Tel.	50 37 162	
Staadium: <h2 style="text-align: center;">PP</h2>	Leht nr: <h2 style="text-align: center;">26</h2>	Kuupäev: <h2 style="text-align: center;">Veebruar 2024</h2>		Kontrollis: T.Pomerants	