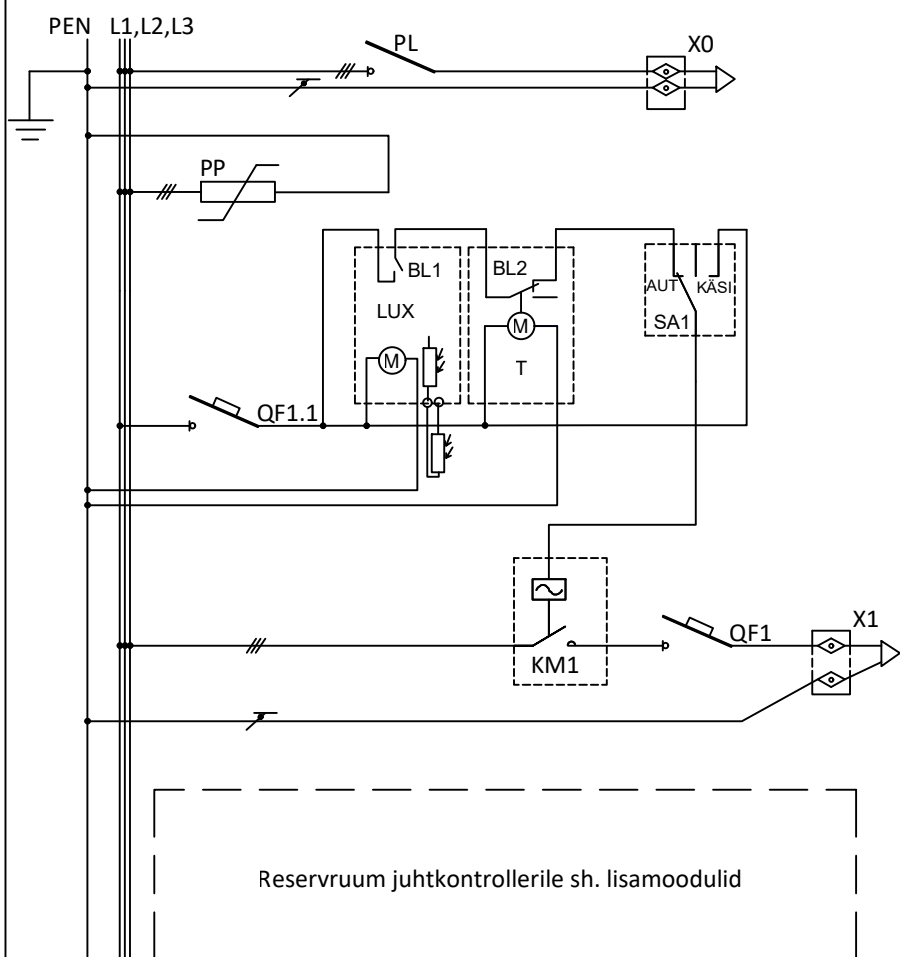



Välisvalgustuse juhtimiskilp XXXXX

[illegible][illegible]

Märkused elektrikilbi kohta:

Nimipinge, sagedus:	230/400V 50Hz
Elektrikilbi In:	min In=63A
Vastupidavus lühisele:	min Ik3=6kA
Juhistikusüsteem:	TN-C
Kilbi IP ja IK klass:	min IP55, IK09
Kest:	kuumsingitud plekk värvitud pulbervärviga
Lukustus võtmega:	Jah
Dokumendisahtel A4 ukstel:	Jah
Paigaldus:	r/b mastile
Kilbi mõõtmete määramisel näha ette vaba ruumi 20%.	

 <p>PROJEKT LAHENDUSED OÜ Suureküla pöök 3 Põeti alevik Rae vald 60331162 www.projektlahendused.ee, info@jon.ee</p>	Projekti nimetus:			
	Kambja piirkonna tänavavalgustuse projekteerimine			
	Tellija:		Projekt nr.	Mõttekava
	Kambja Vallavalitsus		2T-24	
	Objekti asukoht:		Proj.üh.	T. Metspalu
Kambja vald Suure-Kambja küla		Tel.	50 37 162	
Joonise nimetus:		Kilbi skeem		
Staadium:	Leht nr:	Kuupäev:	Kontrollis:	
PP	27	Veebruar 2024	T.Pomerants	