

50402: 001: 0207
Usina

50402: 001: 0207
Usina

GEODEETILISE ALUSPLAANI KOOSKÕLASTUSED

JRK. NR.	ASUTUS	KUUPÄEV	NR.
1.	Telia Eesti AS	15.06.2021	35337389
2.	Elektrilevi OÜ	08.07.2021	
3.	ELASA	15.06.2021	
4.	AS Matsalu Veevärk	08.07.2021	
5.	Transpordiamet	12.07.2021	

Punktist 1 kuni punkti 2 peavad kaitsetorud asetsema min. 2,2m sügavusel. Transpordiameti (TRA) nõue.

50402: 001: 0207
Usina

Kaevik kaevata käsitsi
kõrguseni 35.80.
Kaevata lahti veetoru.

Kaevik kaevata
kõrguseni 35.80.
37.99
Punkt 1

TRA poolt projekteeritud aia uus asukoht


Kaitsetorud survetugevusega 1250N d=160mm 2x13m paigaldada suundpuurimisega kõrausele 36.00 horisontaaltasapinnas. TRA nõue.

Kaitsetorud peavad asetsema min. 0,25m allpool veetoru.

TRA POOLT PROJEKTEERITUD TEE MULDKHA ALGUS



SÄILITAMISELE KUULUV KÕRGHALJASTUS

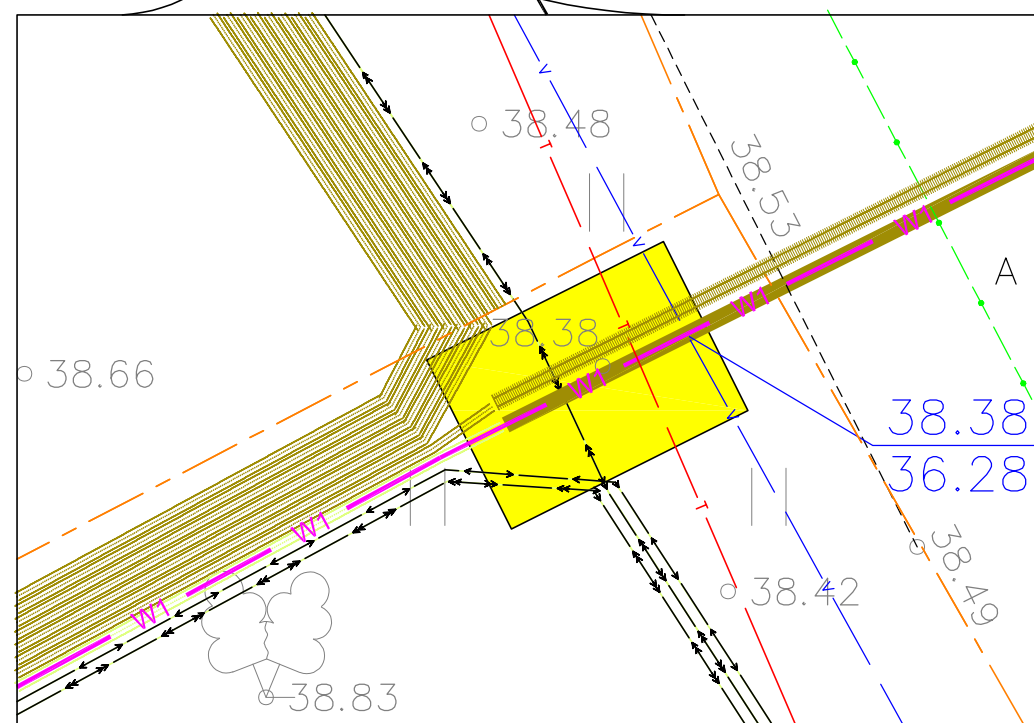

Projekt:				Märjamaa-Ringuta KP investeering Märjamaa vald Rapla maakond				Tellija Elektrilevi OÜ					
Joonis:				Elektrivälisvõrkude asendiplaan				Joonise nr. IP4438-1		Formaat A-3			
<div></div> <div>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</div>				Projekteeris	Kuno Pärn		+3725248337	27.01.2024					
				Kontrollis	Lembit Saamel		+37255625865		Mõõtkava		M 1:500	Leht	Lehti
				LÜ 4438	LÜ nr. 27400		korrigeeritud 13.12.2023		Staadium		Tööprojekt	12	14