


Ristumisel paigaldada kaabel 0,7 m allapoole kollektorit ja 0,5 m allapoole dreeni. Kui tegemist on dreeni lõpuga, siis võib dreeni lõhkumisel sissevoolu sulgeda sobivas mõõdus otsakorgiga, kollektori (dreeni) lõhkumisel taastada kollektor (dreeni) sobivas mõõdus plasttoruga, ühenduskohad tihendada geotekstiiliga.

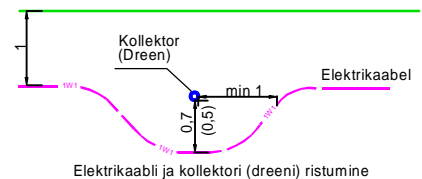

Projekt				Tellija			
Põlluheina kinnistu liitumine Komsis külas, Otepää vallas, Valga maakonnas				Elektrilevi OÜ			
 LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EL10665798-0001	Joonis			Joonise nr			
	Asendiplaan II M1:500			LC2301-1			
	Projekteeris	Uudo Rummel	10.2024	+372 5164549	Mõõtkaava	M 1: 500	
	Kontrollis	Kaupo Maaten			Stadium	Tööprojekt	
Projekti juht				Keel	Leht 3	Lehti 3	
				EST			