


Haljastuse taastamine


Kui projektis pole määratud teisiti, tuleb kaevamisjärgsel haljastuse taastamisel lähtuda juhendi MA 2018-015 Lisa 3 näidisjoonistest.

Juhend Lisa 3

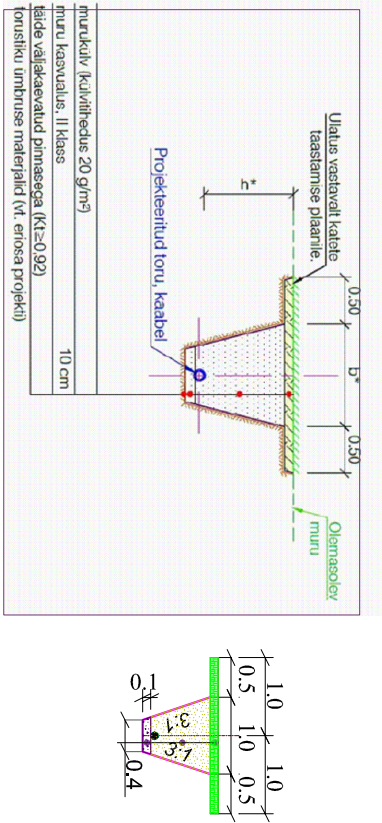


II muruklass (Riigiteede haljastusööde juhis MA 2018-13),
muldkihi paksus 10 cm, muruküvi tihedus 20 g/m²,
liivpinnasest täide, filtr. moodul min 0,2 m/ööp,
tihendusegur min 0,95
Kaeviku põhj. tihendada

Lõige A-A, M 1:20 Puurimiskaeviku ja kergliiklustee asfaltkatendi taastamine

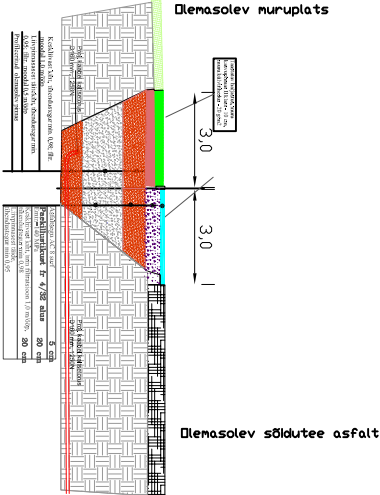

Kõnnitee asfaltkatte taastamine

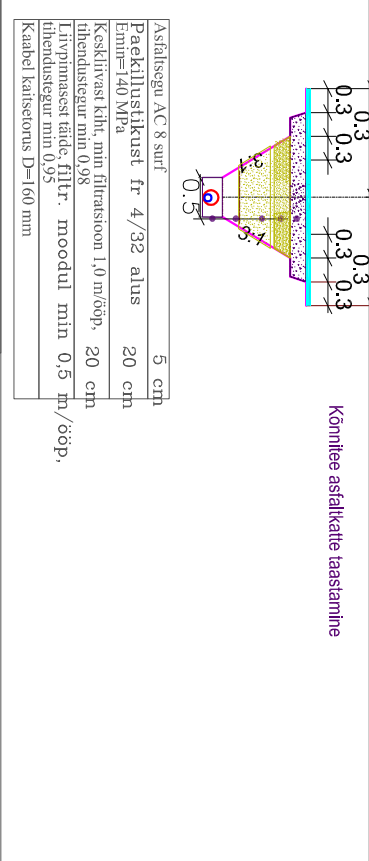

Projekt				Tellija			
IP9264: Rääpina-linne 10 kv liini rek. I etapp:Karjamaa, Vee torni ja Asta aj. kaabellinnid, Rääpina linn, Põlvamaa				Elektrilevi OÜ			
LEONHARD WEISS				Joonise nr			
Tee nr 45 Tartu-Rääpina-Värska km. 63,23 katendi taastamine				17			
Projektaeris				Modifikava			
A. Erik				1:100			
Kontrollis				Staadium			
				Keel			
				Leht			
				1			
				Leht			
				1			