


Tingmärke

- Projekteeritud MP maakaabeliliin
- Projekteeritud tarbija MP maakaabeliliin
- Projekteeritud KP maakaabeliliin
- Projekteeritud fauts- ja liitumiskapp ning maanduspangaldis
- Projekteeritud kompleksialajaam
- Projekteeritud tugi
- Projekteeritud kaitsesein (1250 N)
- Olev MP kaabel
- Olev MP õhuliin
- Olev KP kaabel
- Olev KP õhuliin
- Olev sidekaabel
- Olev kanaliseatsioon
- Katastruksuse püür

- Märkused:
- Ehitusdööd tõmmatud 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee kaitseseinndis ja teemaal.
 - Kaabli vähim sügavus muude all on 1,5 m.
 - Kaabli vähim sügavus muude nõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

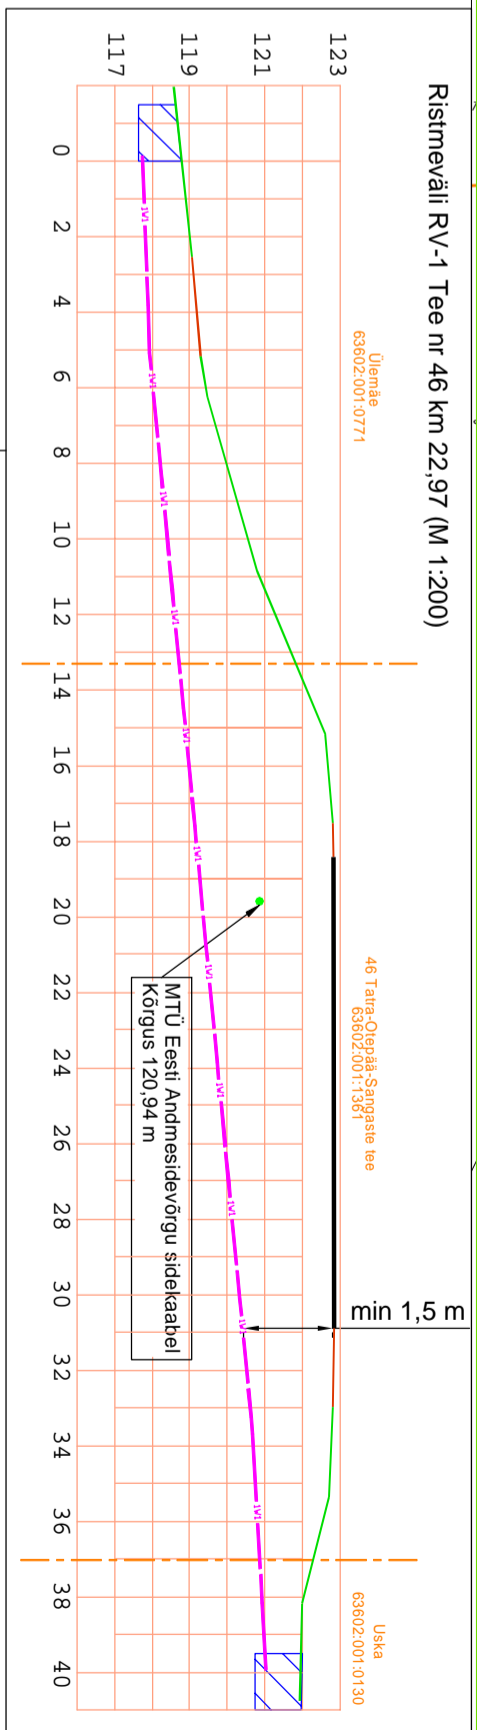

Kasutatud materjal:

1. Geolaus - Kirjanuk OÜ (täp nr. 8911 G) 10.2022

Kõrgused EH2000 süsteemis

Projekti	Roostevestri tarbija muutmise mikrotootlaks Otepää vallas Valgamaal (I etapp)	
Juoni	Asendipiiani vaade 6	
Projekteeris	K. Kangro	19.09.2023
Kontrollis	K. Maaten	+372 53045971
Projektskiht		+372 5127053
Juoni nr.		
Tallinna	Enerfit Connect OÜ	
Juoni nr.	LR8148-K1-1	
Mõeldava	M 1:500	
Sissidüü		
Kel		
EST	4	7

LEONHARD WEISS

LEONHARD WEISS OÜ
E-post: estonia@leonhard-weiss.com
Tefoon: +372 601 2285
Registreeritud 12083348