



**Kaabel kinnisel meetodil  
35 Iisaku-Tudulinna-Avinurme tee alt  
22401:005:0065**

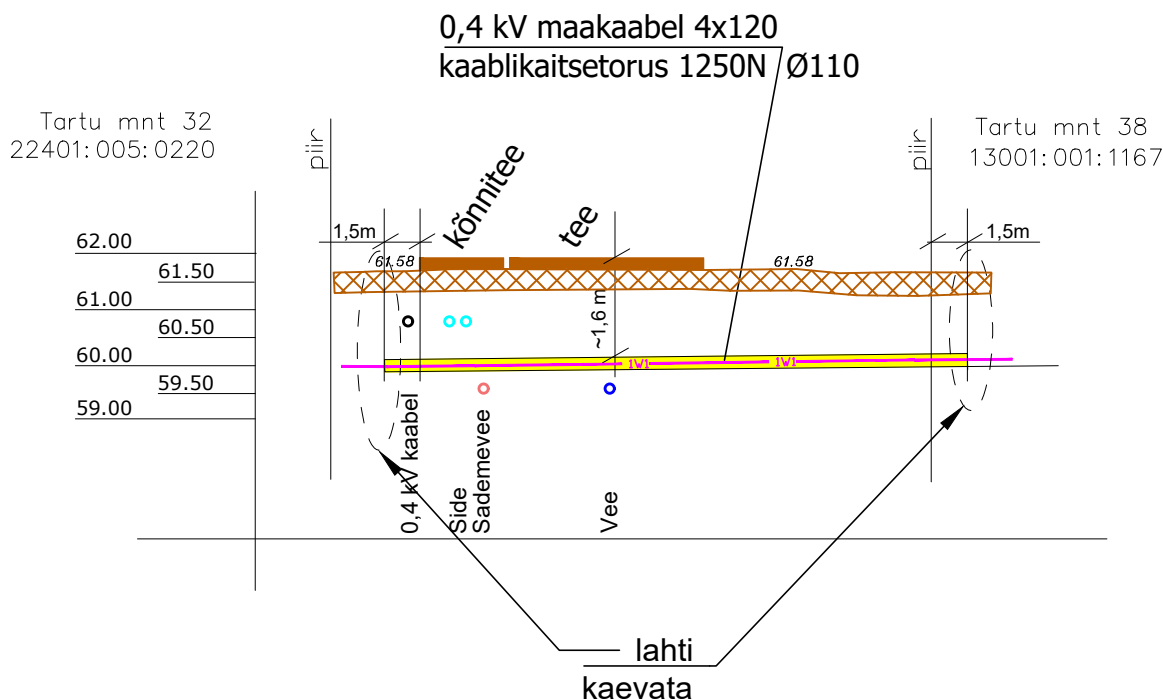

**PAIGALDUS LÄBISUURUTAVAS TORUS TEE ALT**

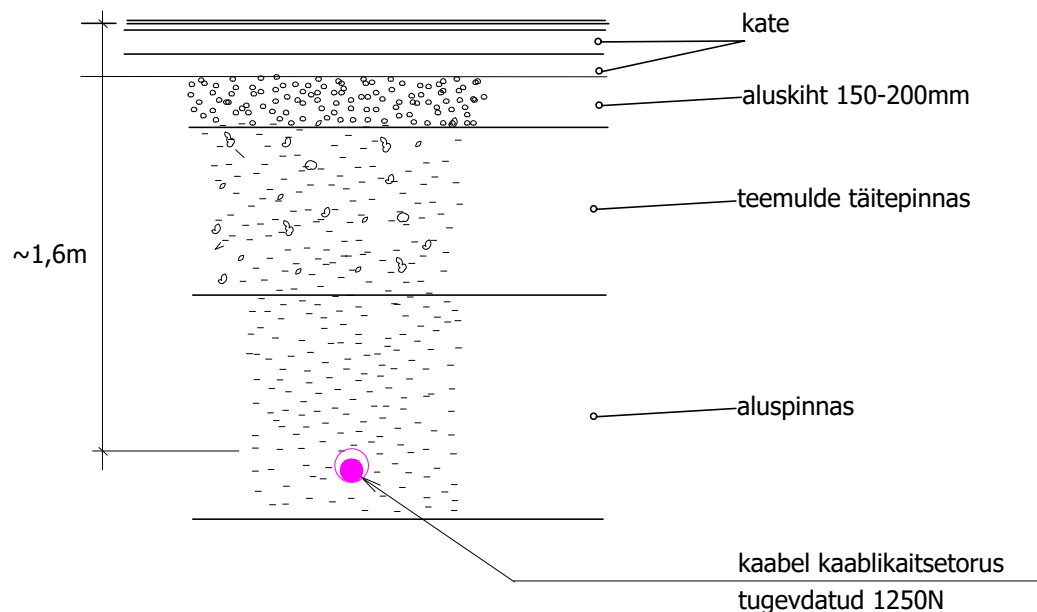

**MÄRKUSED:**

1. Kinnisel meetodil kaabel AXP 4G120 paigaldada tugevdatud kaablikaitsetorusse 1250N, sügavusega ~ 1,6 meetrit tee alt.
2. Ristumine ehitada välja vastavalt Ettevõttestandardile EE 10421629-JV ST 5:2002.

Objekti nimi:	Võrgu ümberehitus kliendi soovil Iisaku asula: (Jõhvi) AJ, fiidrid F2, F3, F7.	Joonise nimetus:	Ristmeväli	Mõõtkava	1:-
Objekti aadress:	Tartu mnt 38, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond	faili nimi:	TC0826_TP_EL-5-03_v01_ristumine		
Tellijaja:	Alutaguse vald	Töö nr.:	TC0826	Kuupäev:	4.07.2025
Teostaja:	IMPERELEKTER OÜ, reg.nr.14210327 Olevi 96 Kohtla-Järve 30325 MTR TEL002987, tel. +37255650080	Projekteeris:	Irina Massejeva	Joonise nr.:	EL-5-03
				Stadium	TP
				Leht	1
				Lehti	1