


Päevane müra hinnatud tase

Ld, dB(A)

M 1 : 6 000

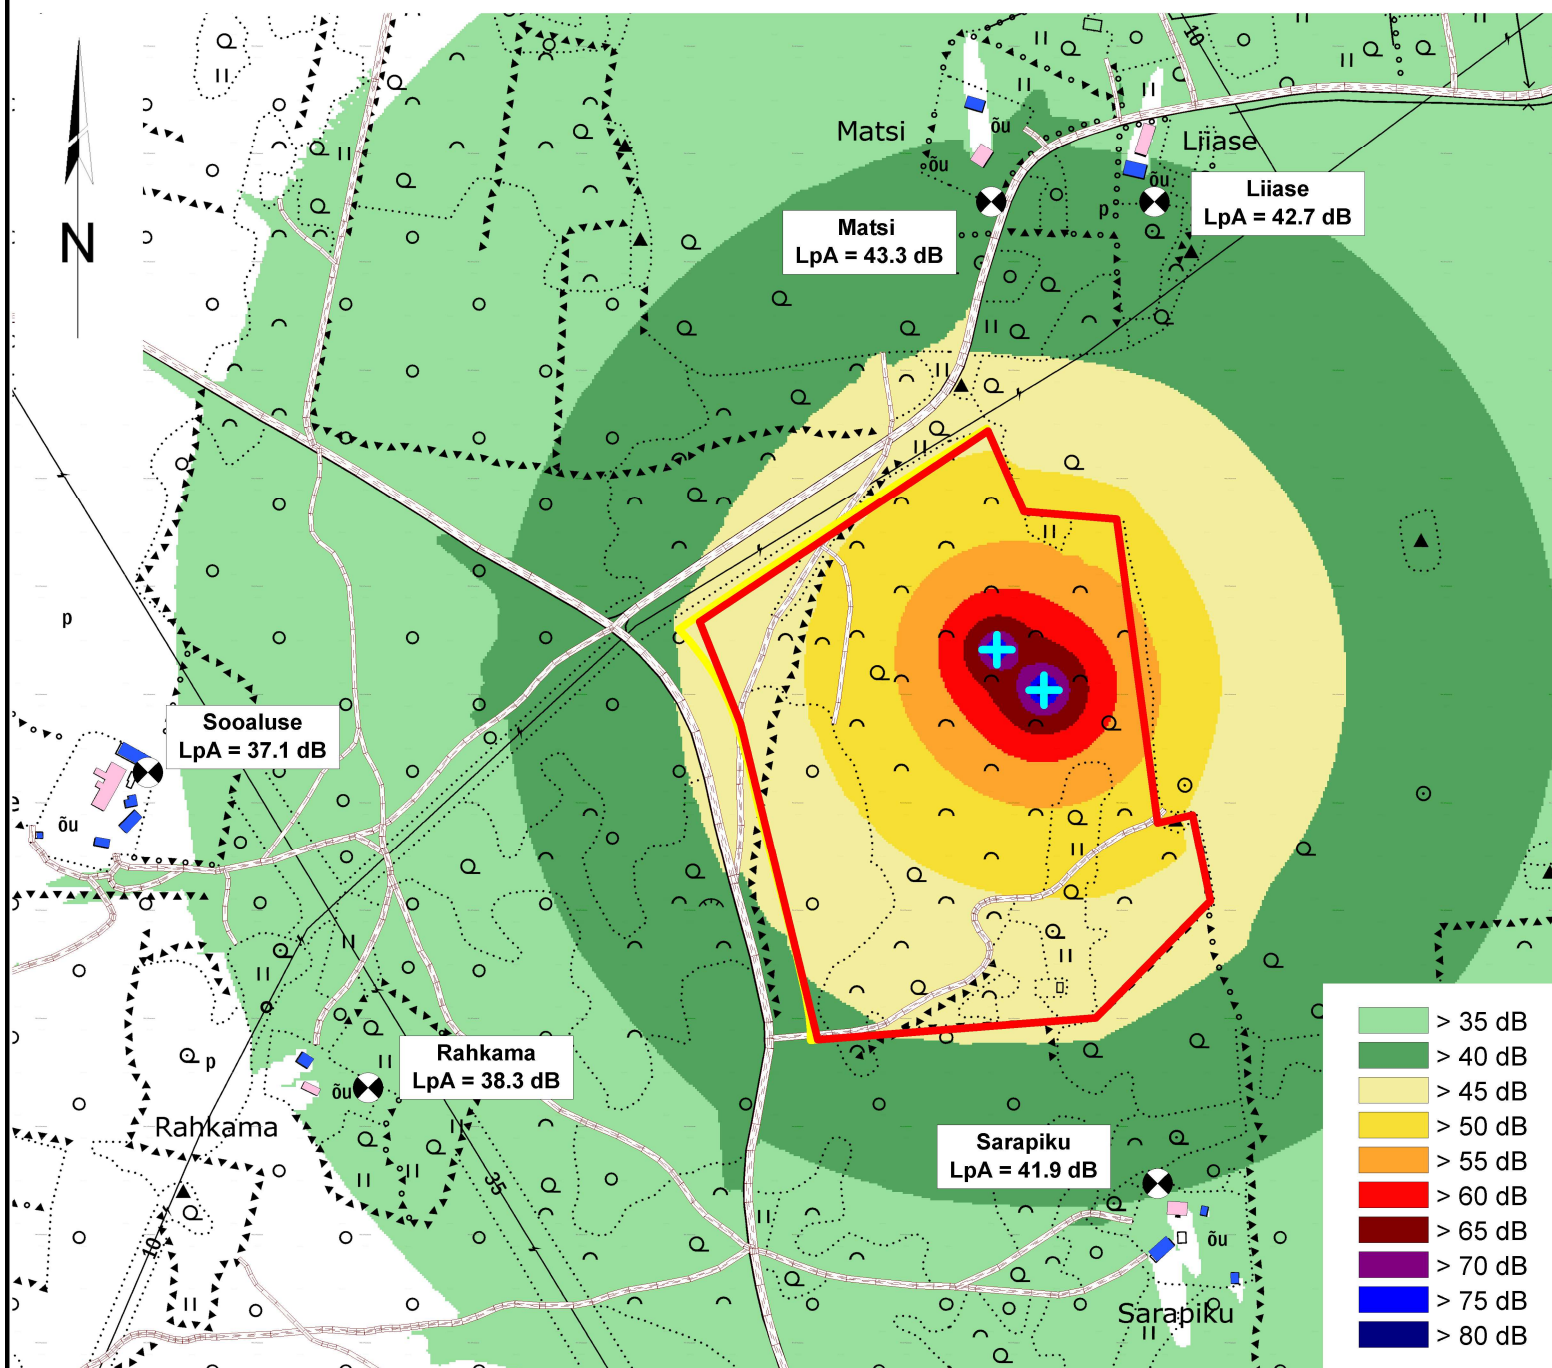

- + Punktallikas
- Tee
- Elu- või ühiskondlik hoone
- Tootmis- või kõrvalhoone
- Tootmisterritooriumi piir
- Majapidamise õueala
- Mäeeraldise piir

Modelleerimisel kasutatud tingimused:

- Töötavad masinad: ekskavaator (105 dB) ja kallur (108 dB).
- Müraallikate kõrgus maapinnast on 2 m.
- Müraallikad töötavad pidevalt terve päeva vältel (kell 8-19).
- Kõrghaljastuse (metsa) olemasoluga arvestatud ei ole.
- Ümbruskonna maapinna reljeefiga on arvestatud.

Märkused:

- Modelleerimisel kasutatud standard: ISO9613
- Kasutatud tarkvara: CadnaA 2026 Pro
- Kaardi koostamisel on kasutatud Maa-ameti 2026 alusandmeid