


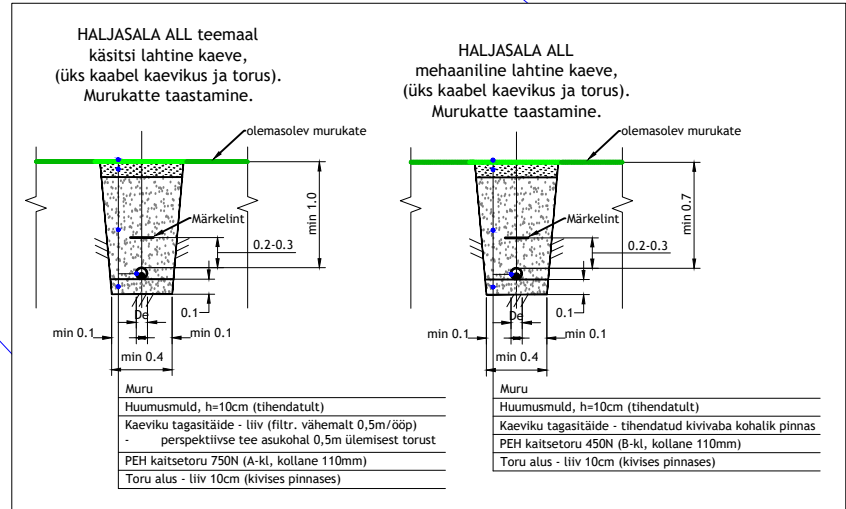

Projekteeritud ühekohaline liitumiskilp LK241881
Tarvatu hüdromeetriaama liitumise tarvis.
Kilbi ukse avanemise suund maantee suunas.
Peakaitse kilbis: 3x10A, PLC arvesti.
EIC kood: 38ZEE-00810170-B.
Maapinna kõrgus ±0,00=45,10

Ristumisel nõlva ja puudega kaabli paigaldus teostada kinnisel meetodil.
Kaabel paigaldada min 1,2m sügavusele olemasolevast nõlva kattedest.
D110 PE 1250N, L=74m

Tingimärgid:

- TW1— Projekteeritud m/p kaabel kaevikus kaablikaitsetorus.
- Projekteeritud kaablitoru paigaldamine kinnisel meetodil
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud maandus
- Olemasolev hüdromeetriaama toitekaabli kaablikaitsetoru

Olemasolev Liivahoidla AJ F3 õhuliini puitmast.
Mastile paigaldada kaablikaitsekarbik ja maandus !

Projekteeritud maakaabel AXPk 4G50 (M10 - LK241881), $L_{trass}=200m$ ($L_{kaabel}=210m$), nr MPL450106.
Maapinnas kaabel terves ulatuses D110 450N kaablikaitsetorus.
v.a. kinnisel meetodil kaabli paigaldus D110 1250N kaablikaitsetorus.

Lahtise kaeviku piirid!
KAEVETÖÖD TEOSTADA KÄSITSI !

Tarbitaja toitekaabli reservtoru !

Paigaldada pot.ring ümber liitumiskilbi, $R_m \leq 1000$
Tarbijakaabli liitumiskilpi viimiseks paigaldada D50 PVC 450N toru, min 2m kilbi seinast!.

Haljasala taastamine
~3,5m²

Märkused:
Koordinaadid L-Est97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Katastrirüksuste piirid: väljavõte Maa- ja Ruumiametist 31.08.2026. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

TÖÖ NR	15291G	OBJEKT	52 Viljandi-Rõngu tee maakoostul Tarvatu hüdromeetriaama elektriliitumine
TÖÖ KOOD	LC5426	AADRESS	Viljandi maakond Viljandi vald Jakobimõisa küla
KOOSTAS	M. Mändla	FAIL	15291G geoalus
KONTROLLIS	M. Sepp	MÕÕTKAVA	1:500
MÕÕBISTATUD	13.08.26	LEHT	1 / 1
		JOONIS	Geodeetiline alusplaan



TEL: 663887 EEE000316 EEP004848
yld@kirjanurk.ee, tg_kogd_12592543
Lossi 33 Põltsamaa linn Jõgevamaa 48104

MÄRKUSED:

- GEODEETILISE ALUSPLAANI ON KOOSTANUD Kirjanurk OÜ, TÖÖ NR. 15291G, (KOOST 08.2026), (kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadi L'Est 97 süsteemis)
- ENNE KAEVAMISTÖÖDE ALUSTAMIST HANKIDA KAEVAMISTÖÖDE LUBA JA KUTSUDA KOHALE KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJA ESINDAJAD. KAEVAMISTÖÖDE TEOSTAMISEL JÄRGIDA KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJATE JUHISEID
- KAUVIKUST EEMALDATAV PINNAS UTILISEERIDA ETENÄHTUD KORRAS
- ASFALT- VÕI MUU TEEKATE TAASTADA ENDISEL KUJUL VASTAVALT TEEDEEHIITUSE NÕUETELE
- KAUVETÖÖDE TEOSTAJA KAEVETÖÖDE LOA SAAMISEL NÄIDATA UTILISEERITAVA PINNASE LADUSTAMISE KOHT
- RIIGITEE MAAL ON KÕRVALKALDED KOOSKÕLASTATUD PROJEKTIST KEELATUD.
- RIIGITEE MAA TULEB PÄRAST TEHNÖVÕRGU PAIGALDAMIST KORRASTADA JA TAASTADA HALJASTUS KASVUMULLA JA MURUKÜLVIGA VASTAVALT "TEETÖÖDE TEHNILISE KIRJELDUSE " VIIMASE REDAKTSIOONI PEATÜKKIS - " MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD " TOODUD KVALITEEDINÕUETELE.

Projekteeris:	J.Lütt	TELLUJA:	ELEKTRILEVI OÜ		
Projekti juht:	H. Lomp				
TOIMING	VÄLISELEKTRIVÕRGU PROJEKT	JOONISE LIIK	TÖÖJOONIS		
PROJEKTI NIMI:	Tarvatu hüdromeetriaama liitumine elektrivõrguga 52 Viljandi-Rõngu tee kinnistul Jakobimõisa küla, Viljandi vald, Viljandi maakond			JOONISE NIMI:	MÕÖTKAVA
				Asendiplaan	M1:500
AS STIK-ELEKTER	Pargi tn 1, Roosna-Alliku alevik			KUUPÄEV:	10.09.2026
Paide linn, Järva maakond				KOOD	MOUDAT.
Tel.: 38 95451; e-post: stik-elekter@stik-elekter.ee				TÖÖ NR:	LC5426
	JOONIS NR:	LEHT:	LEHTI:		
	EL-1	1	1		