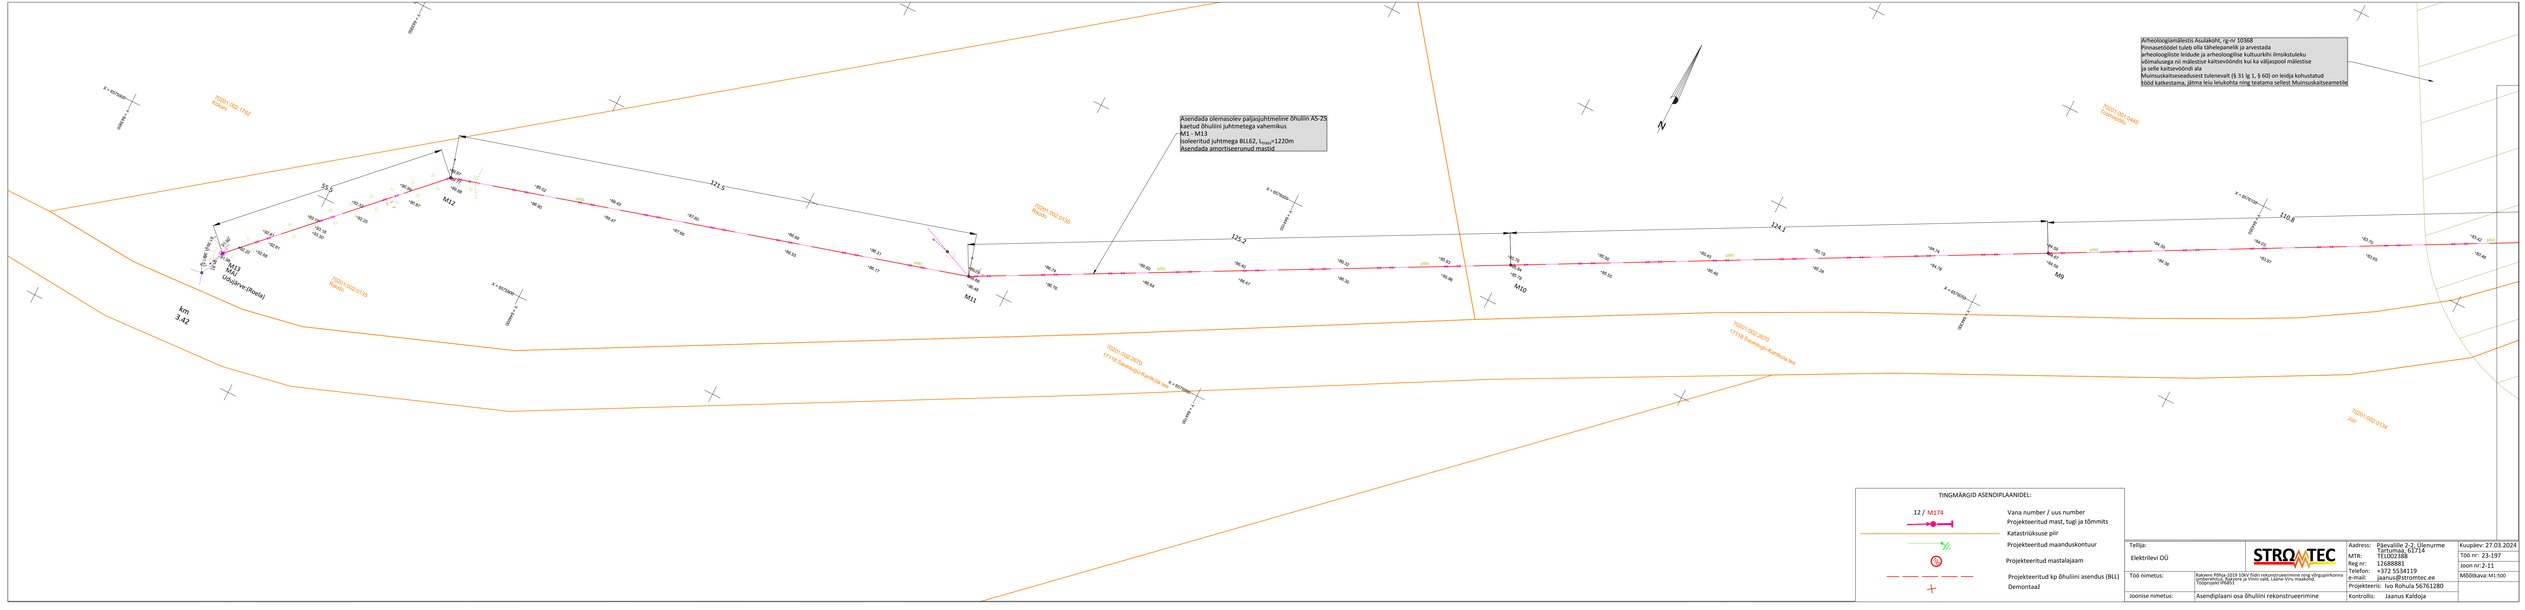
Asendada olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-25
kaetud õhuliini juhtmetega vahemikus
M1 - M13
isoleeritud juhtmega BLL62, I_max=1220m
Asendada amortiseerunud mastid
Arheoloogiamälestis Asulakoht, rg-nr 10368
Pinnasetöödel tuleb olla tähelepanelik ja arvestada
arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmnemisvõimalusega ni mälestise kaitsevööndis kui ka väljaspool mälestise
ja selle kaitsevööndi ala
Muinsuskaitseseaduseist tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud
kõdd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
Uhtjärve (Rõuste)
km
3.42
55.5
121.5
125.2
124.1
110.8
TEE11002:1782
Tõdvere
TEE11002:0136
Vanaküla
TEE11002:0150
Kuremaa
TEE11002:2975
17118 Saverdiga-Kuimõisa tee
TEE11001:0445
Tõrremäelõ
TEE11002:0134
Jõri
N
Tellija:
Elektrilevi OÜ
STROMTEC
Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme
Tartumaa, 61714
MTR: 10002388
Reg nr: 12688881
Telefon: +372 5534119
e-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteeris: Ivo Rohula 56761280
Kontrollis: Jaanus Kalsbeja
Kuupäev: 27.03.2024
Töö nr: 23-197
Joon nr:2-11
Mõõtkava:M1:500
Töö nimetus:
Rakvere Põhja 3339 10kV õlisti rekonstrueerimine ning sõrgupiirkonna õhuliinide ümberehitamine ja Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Joonise nimetus:
Asendiplaani osa õhuliini rekonstrueerimine
TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:
12 / M174
Vana number / uus number
Projekteeritud mast, tugi ja tõmmits
Katastriüksuse piir
Projekteeritud maanduskontuur
Projekteeritud mastalajaam
Projekteeritud kp õhuliini asendus (BLL)
Demontaaž