



PÕRANDA JA SEINA LIIDE (1:20)

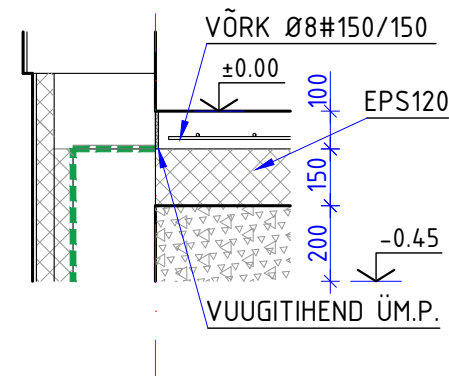

MAHUKAHANEMISE VUUK (1:10)

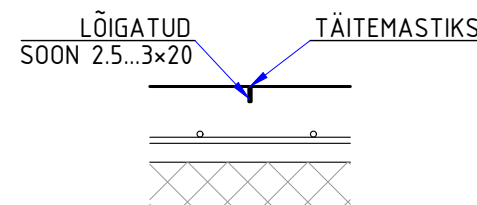

MÄRKUSED:

- VUNDAMENT JA SOKLI SEINAD LAHENDATAKSE AS KURMIK ERALDI PROJEKTIOSAGA
- PÕRANDAPLAADI ALUS EHITATAKSE KILLUSTIKUST FR. 16...32, MIN 200mm. ENNE SOOJUSTUSE PAIGALDAMIST TEOSTADA KOOS JÄRELEVALVEGA TÄITEPINNASE TIHEDUSE MÕÖTMINE. KESKMINE ELASTSUSMOODUL MIN 60MPa.
- KAABLIKAITSETORUDEST LÄBIVIIGUD PLAADIST TIHENDADA SPETSIAALSE TIHENDUSMASTIKSIGA ADEKA ULTRA SEAL P-201 (VÕI ANALOOG).
- PÕRANDA SARRUS ÜHENDADA KEEVITUSE TEEL ÜHTSEKS MAANDUSVÕRGUKS JA TEHA HOONE NURKADESSE JA ELEKTRISEADMETE LÄHEDESSE VÄLJAVÕTTED VASTAVALT ELEKTRIOSA PROJEKTILE
- PÕRANDA BETOONTARINDITE KESKKONNAKLASS XC1. TUGEVUSKLASS C25/30.
- PINNAVIIMISTLUS TERASHÖÖRE, VASTAVALT BY 40 KL. 2 NÕUETELE. BETOONPINNAD KAETAKSE IMMUTUSVAHENDIGA GRANIT-28
- SOOJUSTUS EPS120, 150mm, KOGUS 170m²
- BETOONI KOGUS: 16.7m³ (RAKETISE MAHT)
- SARRUSTERASE TUGEVUSKLASS A500HW, SARRUSE KAITSEKIHT 20mm
- SARRUSVÕRGU KOGUS: 200m² (KOOS ÜLEKATETEGA), KEEVITATUD VÕRKUDE ÜLEKATTED MIN. 2 VÕRGUSILMA.

Muudatus		Selgitus		Muudatuse tegi		Kuupäev	
SEVECON		PROJEKT		JOONISE NIMETUS		TÖÖ NR	
PAIDE 5B-29 TÜRİ 72713 JÄRVAMAA MTR. NR. EEP003527; REG. NR. 12929712 WWW.SEVECON.EE; INFO@SEVECON.EE		MUSTVEE 330kV JAOTUSPUNKT JA REAKTOR		JUHTIMISHOONE PÕRAND PINNASSEL		01-23	
TELLIJA:		Aadress		JOONISE NR		MUUDATUS	
CONNECTO EESTI AS		SEGAMETSA, VÕTIKVERE		EK-5-05		-	
PROJEKTIJUH:		KÜLA MUSTVEE VALD		KUUPÄEV		07.03.2023	
TEOSTAS:		JÕGEVA MAAKOND		FORMAAT		A3	
Ü. SEVEREV				MÕÖTKAVA		1:100	
Ü. SEVEREV							