
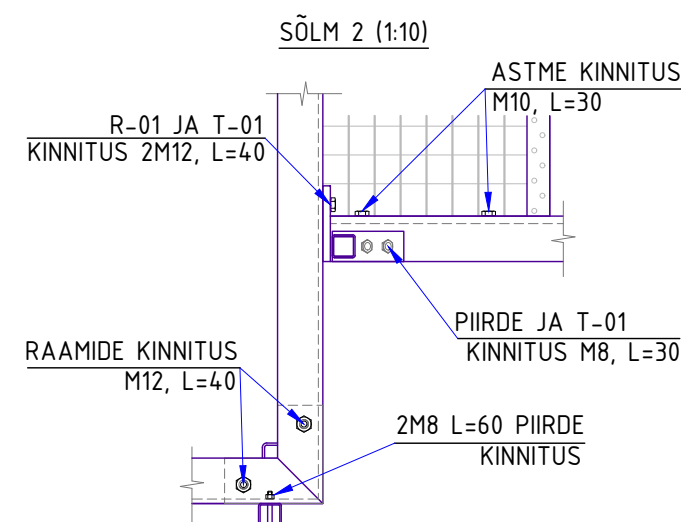


MÄRKUSED:

1. TERASTREPI KÕIK DETAILID KUUMTSINKIDA. DETAILIDE KOOSTEL JÄTTA TORUDELE AVAD TSINGI VÄLJAVÄLGMISEKS.
2. TERASTREPP KINNITATAKSE BETOONVUNDAMENDILE KIILANKRUTEGA Ø12, l=100.
3. TREPIASTMED 230x1000 JA KEEVISRESTID 30x2 STANDARDNE TEHASETOODE.
4. TREPI PLATVORMI PIIRDED PEAVAD OLEMA ELEKTRISEADMETE MONTAÄŽIKS EEMALDATAVAD, KINNITUS PLATVORMI KONSTRUKTSIOONILE POLTLIITEGA (VT. SÕLM 2 JA 3).
5. TREPIKONSTRUKTSIOON ÜHENDADA JAOTLA MAANDUSKONTUURIGA KAHEST KOHAST.
6. TREPI ELEMENTIDE KOOSTE VT JOONISED EK-8-02...EK-8-04

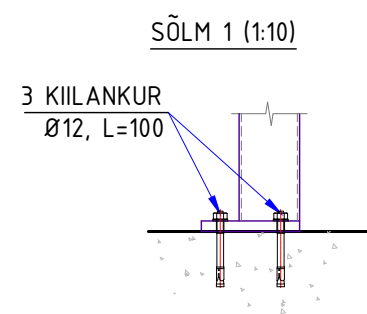

| | | | |
|---|----------|---|---------|
| Muudatus | Selgitus | Muudatuse tegi | Kuupäev |
| SEVECON PAIDE 5B-29 TÜRİ 72713 JÄRVAMAA MTR. NR. EEP003527; REG. NR. 12929712 WWW.SEVECON.EE; INFO@SEVECON.EE | | MUSTVEE 330kV JAOTUSPUNKT JA REAKTOR | |
| TELLIJAS: CONNECTO EESTI AS PROJEKTIJAH: Ü. SEVEREV TEOSTAS: Ü. SEVEREV | | JUHTIMISHOONE TREPP TT-01 | |
| JOONISE NR: EK-7-03 MUUDATUS: - KUUPÄEV: 07.03.2023 | | TÖÖ NR: 01-23 STAADIAUM: PP PROJEKTI OSA: EK FORMAAT: A3 MÕÕTKAVA: 1:50 | |