

Tehnosüsteemide poolt tekitatava mürataseme mõõtetulemused

Töö number: 226-25

leht: 1 (5)

Käesolevat dokumenti käsitletakse ühtse tervikuna, mis koosneb: tiittelehest, seletuskirjast, mõõtetulemustest

Objekti nimetus: Hooldekodu

Objekti aadress: Kääpa Hooldekeskus MTÜ, Maja nr.4

Projekt: Sotsiaalministri määrus

Süsteemi(de) tähistus(ed): SV1, SV2

Kasutatud metoodika:

Kasutatud standard, metoodika: EVS-EN ISO 16032:2024, Acoustics- Measurement of sound pressure level from service equipment in buildings- Engineering method.

Kasutatud mõõtevahendid:

Müratasememõõtur: Klass 1, RION CO NL 52, Serial No. 01143529.

Töö koostas: Elvis Uusmaa

26.09.2025

Tellijä: MTÜ Kääpa Hooldekeskus

Etnoehitus OÜ

Seletuskiri

Töö number: 226-25

leht: 2 (5)

Käesolevat dokumenti käsitletakse ühtse tervikuna, mis koosneb: tiitelehest, seletuskirjast, mõõtetulemustest

Alused:

Müra mõõtmised on teostatud vastavalt standard EVS-EN ISO 16032:2024, "Acoustics- Measurement of sound pressure level from service equipment in buildings- Engineering method." nõuetele. Mürataset mõõdeti 1,2 meetri kõrguselt. Mõõdeti sageduspiirkonnas 25 Hz kuni 10 000 Hz, kui ei ole märgitud teisiti. Vastavalt Standardile EVS-EN ISO 16032:2024 ei saa arvutada tegeliku ventilatsioonisüsteemi poolt tekitatud mürataset, kui mõõdetud mürataseme ja fooni mürataseme vahe on 1dB. Kui üldmüratase nõudepiiri ei ületa, siis on foonmüratase mõõtmine mittevajalik.

Objekt :

1.) Mõõtmised teostas Elvis Uusmaa 23.09.2025 kella 18:00 ja 20:00 vahemikus.

Ventsüsteemi(de) tähistus(ed)	Ventseadme nimetus	Seadistus	
		Sissepuhe	Väljatõmme
SV1	Komfovent CF 700	etteanne 100%	etteanne 100%
SV2	Komfovent CF 700	etteanne 100%	etteanne 100%

Märkused:


Etnoehitus OÜ

Töö number: 226-25


Käesolevat dokumenti käsitletakse ühtse tervikuna, mis koosneb: tiitellehest, seletuskirjast, mõõtetulemustest

[illegible]

Tööst on lubatud teha koopia ainult tervikuna.
Töö üksikute lehtede ja nendest tehtud koopiade kasutamine on keelatud.

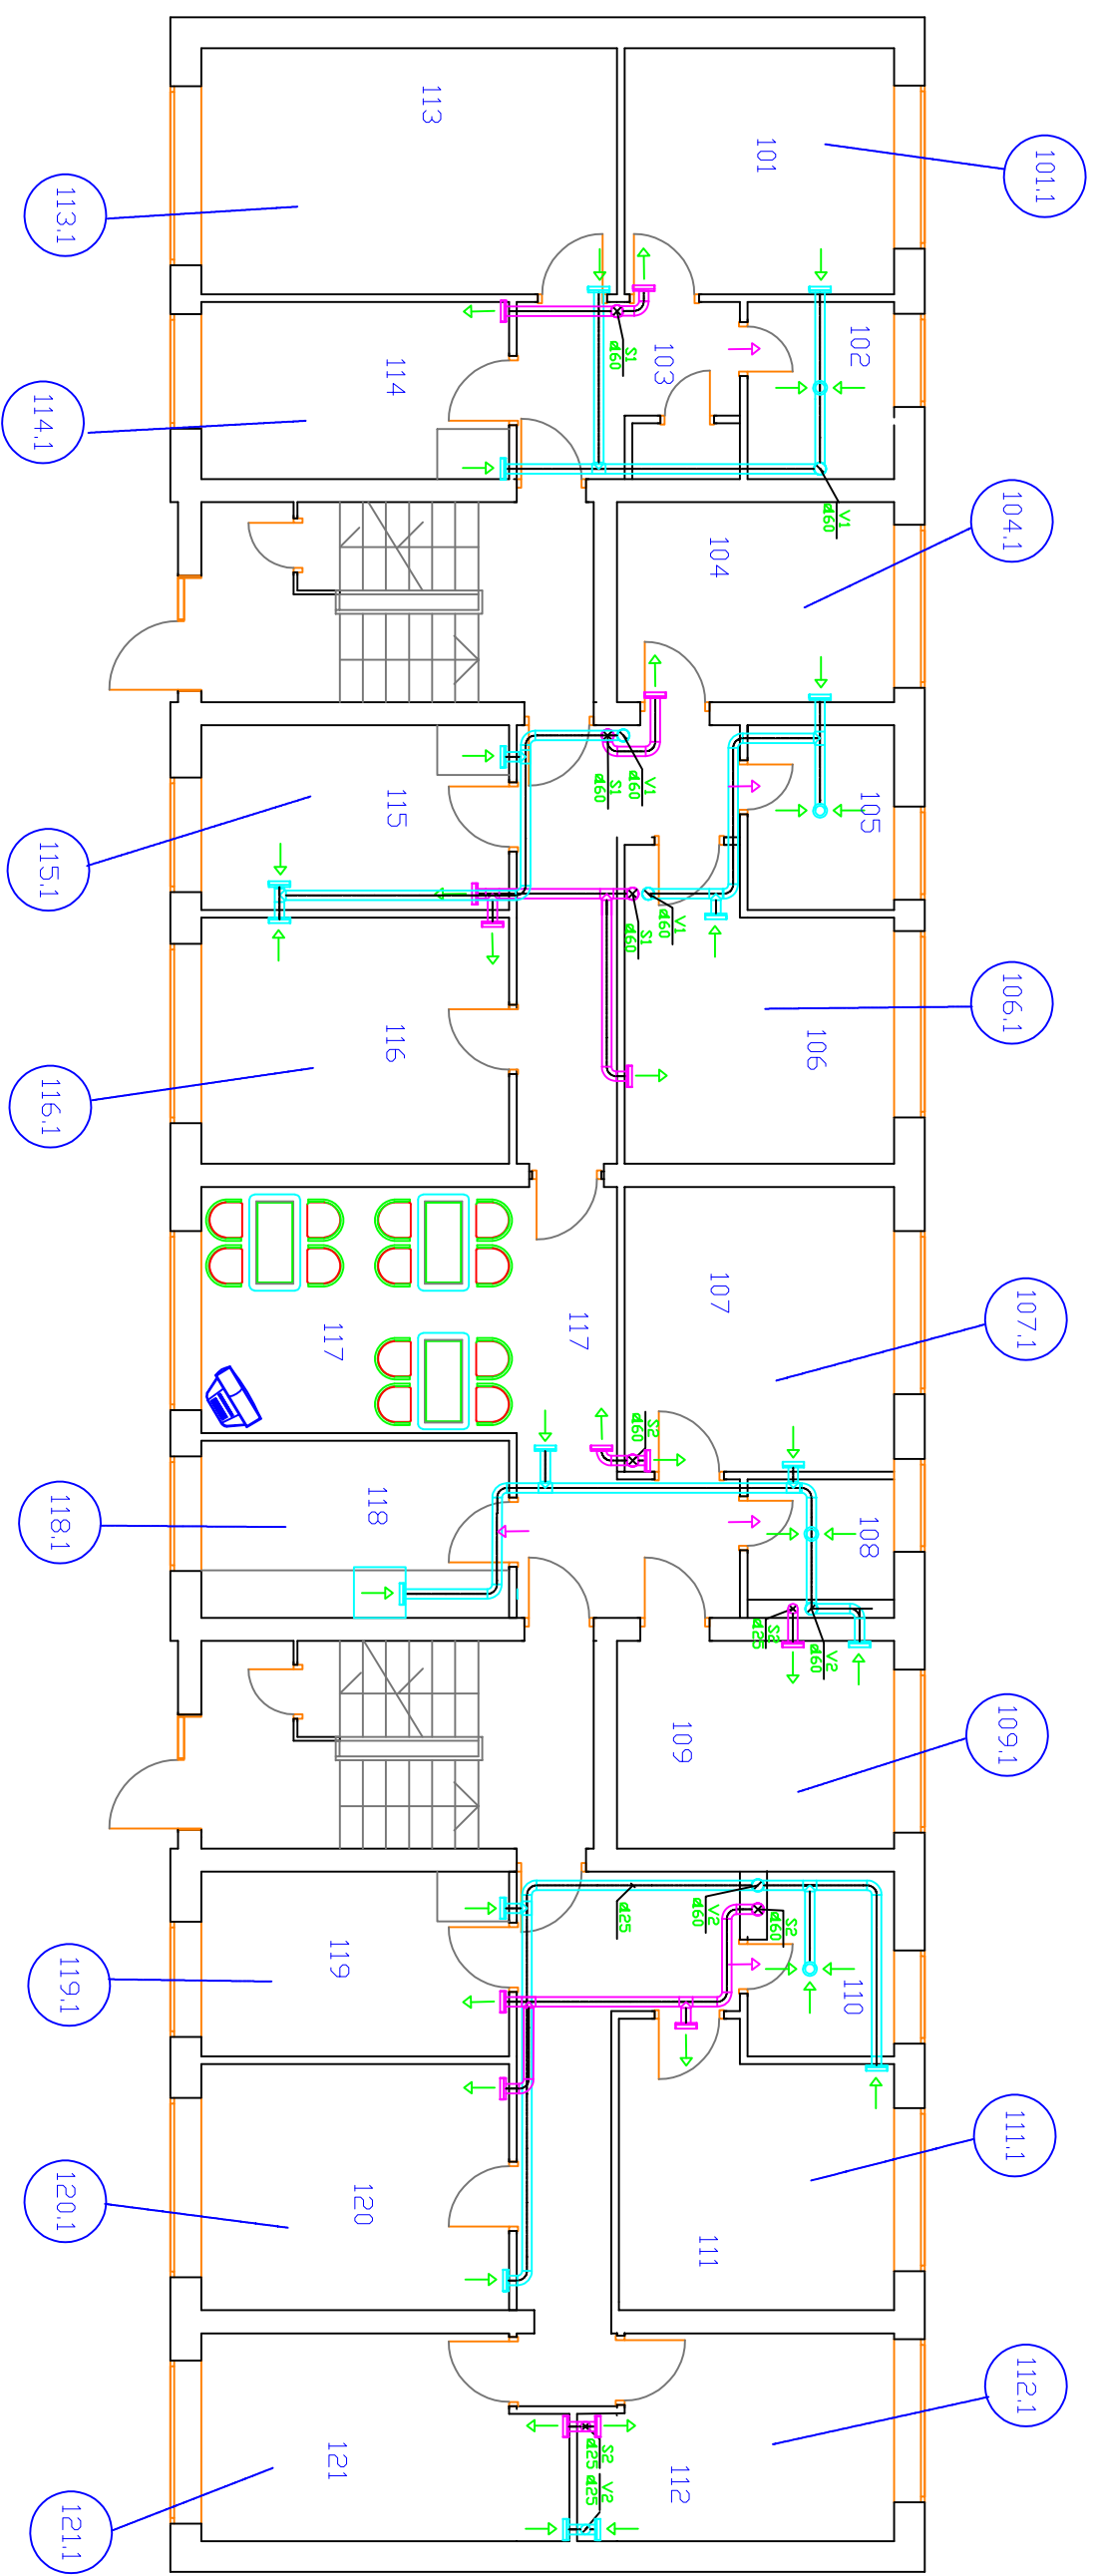

Töö nr.		226—25
Hooldekodu		
Maja nr. 4, Kääpa, Mustvee vald, Jõgevamaa		
1.korruse Ventilatsiooni plaan ja mõõtepunktiid		
Leht	Lehti	
4	5	

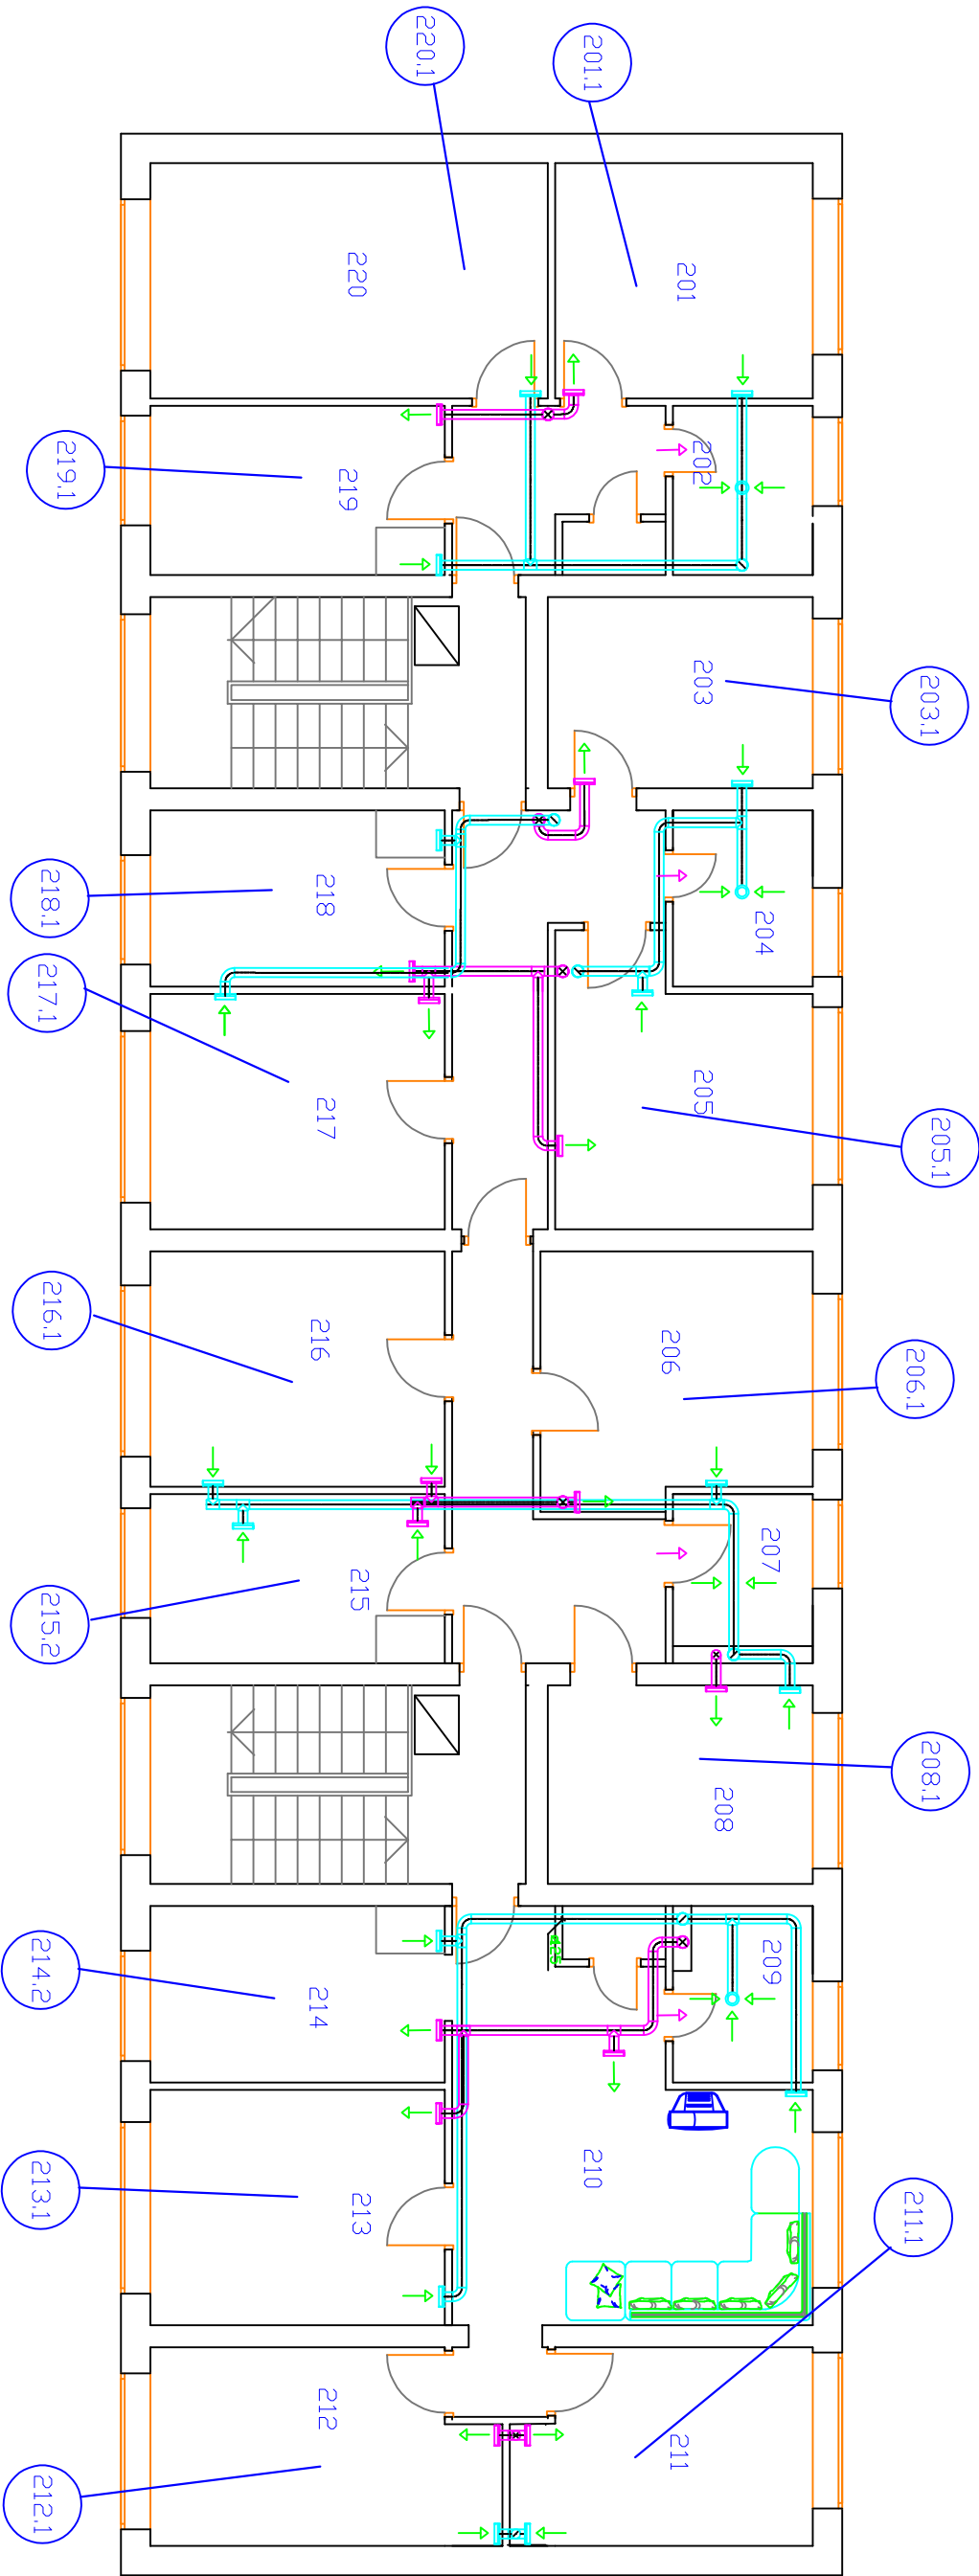

Etnoehitus OÜ			Hooldekodu		Töö nr.	
			Maja nr. 4, Kääpa, Mustvee vald, Jõgevamaa		226—25	
Teostas	Elvis Uusmaa	26.09.2025	2. korruse Ventilatsiooni plaan ja mõõtepunktid		Leht	Lehti
					5	5