

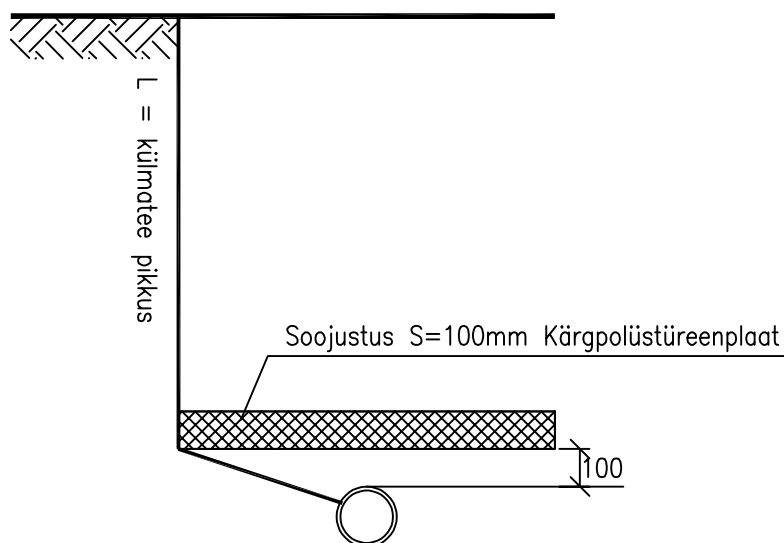


TORUSTIKU SOOJUSTUSE PAIGALDUSKEEMID

Variant 1

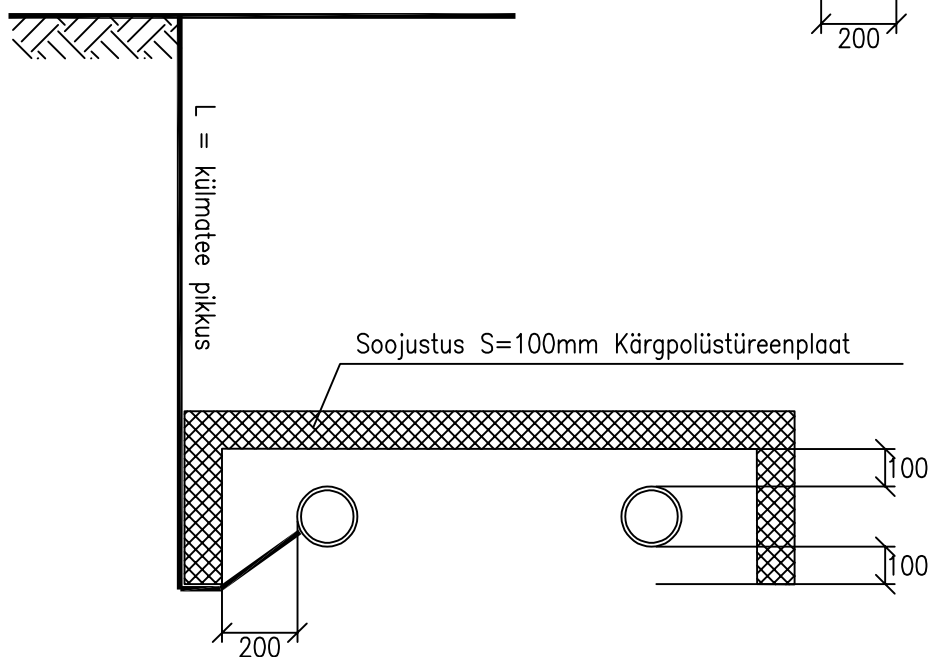

Variant 2

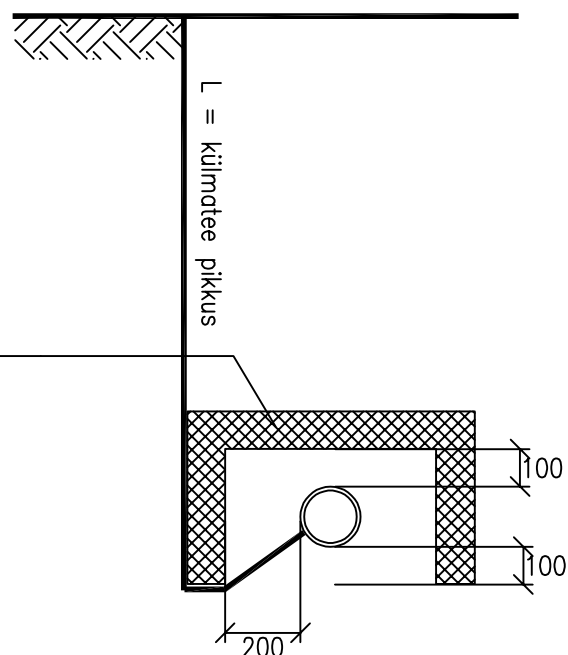

- 1) Soojustuse paigaldamisel tagada nõuetekohane pinnase tihendamine toru ja soojustusplaatide ümber.
- 2) Külmatee pikkus (L) survetorustiku puhul maapinnast toru peale $\geq 1,8\text{m}$, vabavoolse torustiku puhul maapinnast toru alla $\geq 1,4\text{m}$.
- 3) Soojustusena kasutada 100mm paksust XPS kärtpolüstüreenplaati või muud samade omadustega sobivat toodet.