





TINGMÄRGID

- Proj. 0,4 kV kaabelliin
- Proj. kaitsetoru
- Proj. liitumiskilp
- Lahtine kaevik
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Olemasolev katastripiir
- Riigitee kaitsevööndi piir

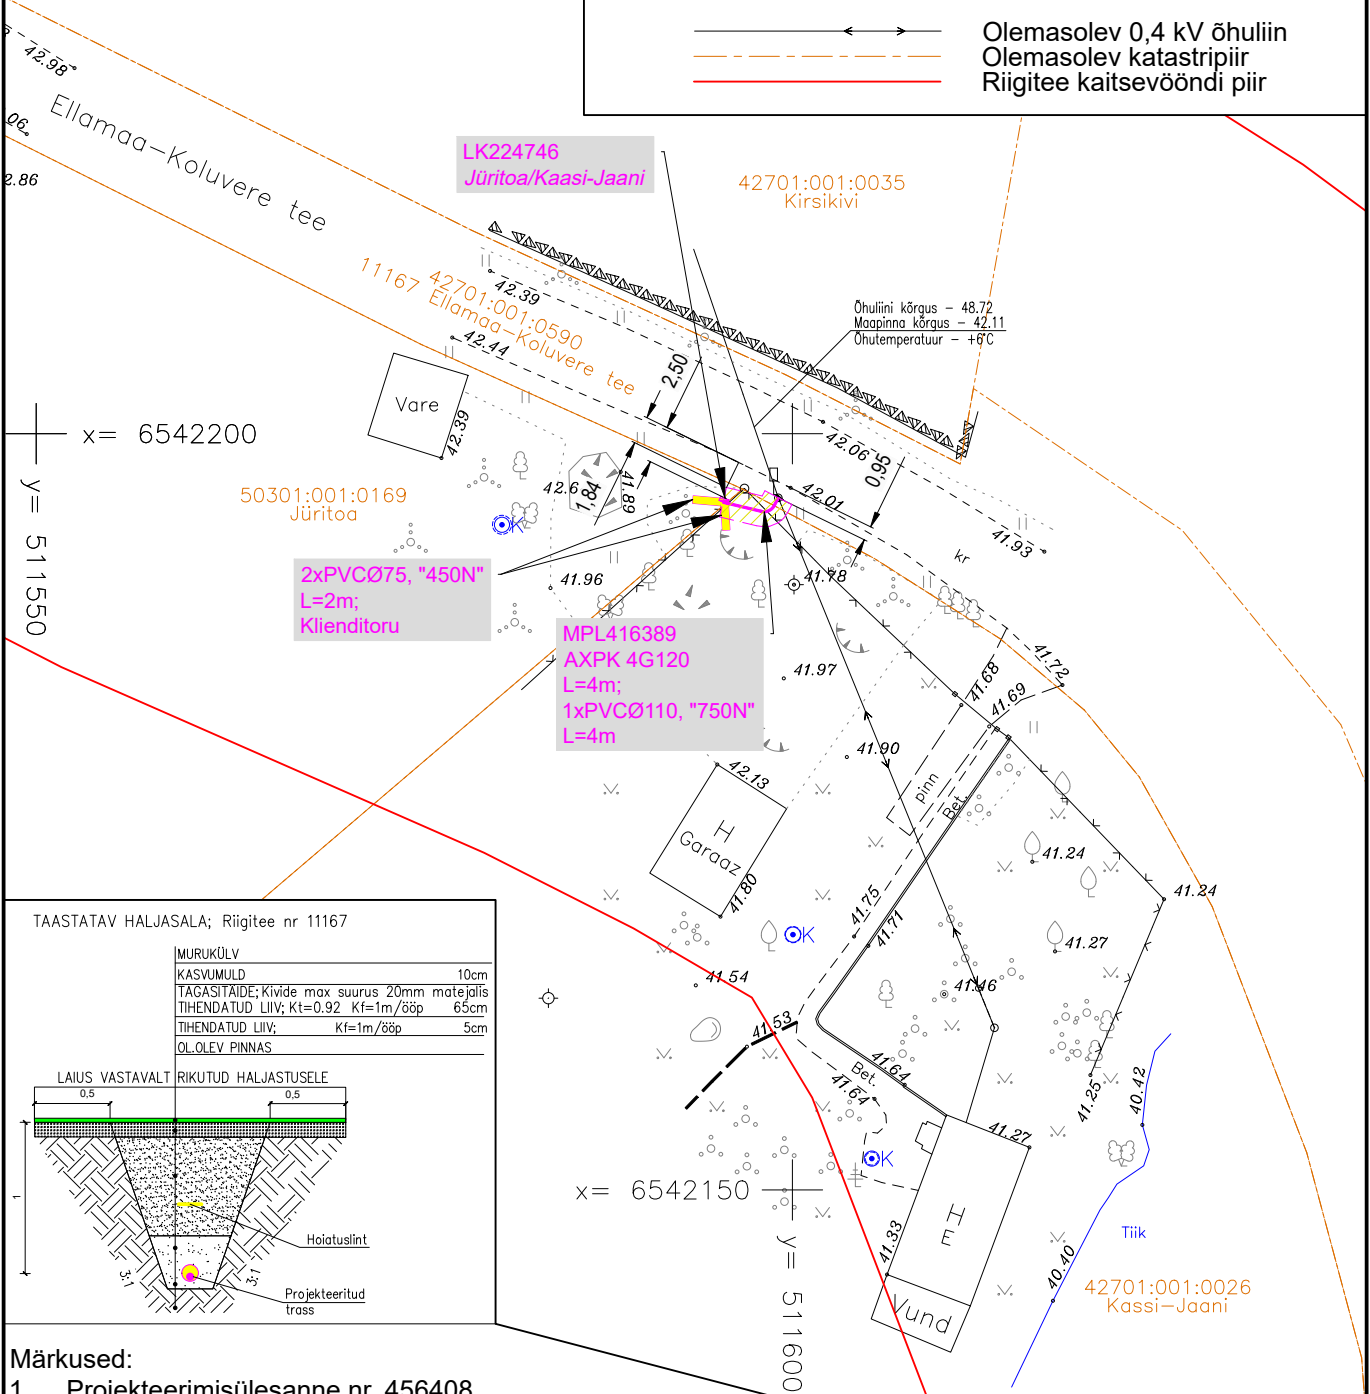

TAASTATAV HALJASALA; Riigitee nr 11167

MURUKÜLV	
KASVUMULD	10cm
TÄGASITÄIDE; Kivide max suurus 20mm matelylis	65cm
TIHENDATUD LIIV; Kf=1m/ööp	5cm
TIHENDATUD LIIV; Kf=1m/ööp	
OL.OLEV PINNAS	

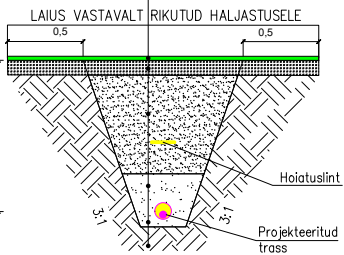

Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr. 456408.
2. Rajada 0,4 kV kaabelliin ja liitumiskilp vastavalt joonistele LE0179-1 ja LE0179-2.
3. Maakaabel paigaldada min 0,7 m, transpordimaal 1,0 m.
4. Riigitee maal on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist keelatud.
5. Taastada katted.
6. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
7. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:	Jüritua kinnistu elektriliitumine, Soosalu küla, Märjamaa vald, Raplamaa		Tellija:	Elektrilevi OÜ			
Joonis:	0,4 kV elektrivõrgu plaan		Joonise nr:	LE0179-1			
 <small>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</small>	Projekteeris	L. Saamel	31.05.2024	Möötkava	M 1:500	Leht	Lehti
	Kontrollis	L. Saamel		Staadium	TP	1	1