# KANALISATSIOONITORU SOOJUSTAMINE

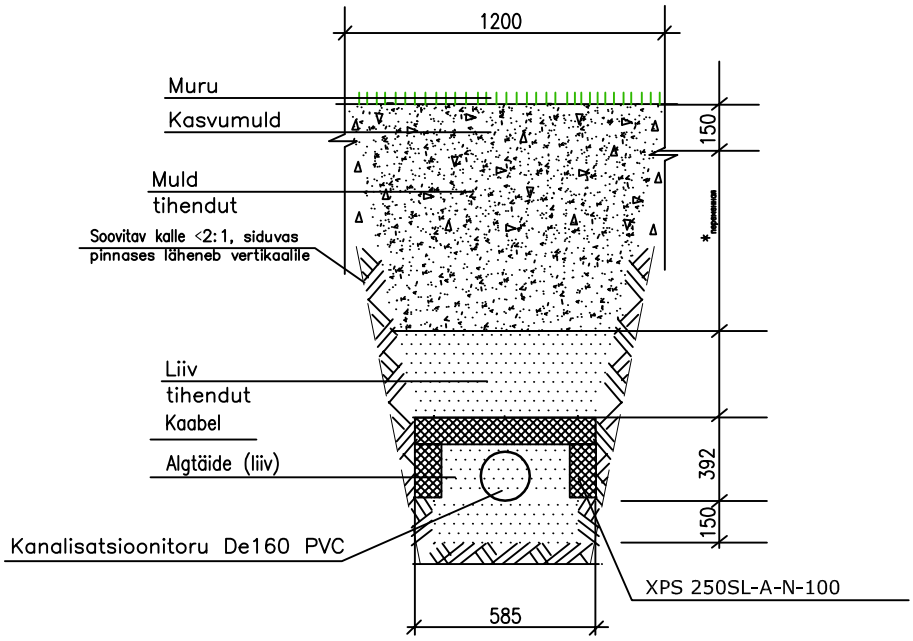


## MÄRKUS

Kanalisatsioonitorustik tuleb soojustada kasutades XPS soojusisolatsiooniplaate, kui paigaldamissügavus on maapinnast kuni toruni vähem kui 1200 mm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TÖÖ: PIKK tn 72 KINNISTU LIITUMINE ÜHISVEEVÄRGI–ja KANALISATSIOONIGA | | | | | TÖÖ nr.: | P–53–26 |
| AADRESSID: Pikk tn 72 (80206:001:0175), Toila alevik, Jõhvi vald, Ida–Viru maakond 13133 Saka–Ontika–Toila tee (80206:001:0166), Toila alevik, Jõhvi vald, Ida–Viru maakond | | | | | STAAD. | MÖÖT / LEHT |
| TELLIJA: | | | | KINNISTU OMANIK: | PP | VKV–04 |
| | | | | JOONIS: KANALISATSIOONITORU SOOJUSTAMINE | TEOSTAJA: AKVILON PROJEKT OÜ | |
| Projekteerija | N.Krasilnikova | allkirjastatud digitaalselt | 19.10.2026 | | reg. nr. 12113131 MTR EEP 005283 tel.55 68 14 34 | |
| | | | | FAIL: P5326_PP_VKV–9–01_toru–soojustamine | | |