

AJ Tooma


Tüüpskeem 1B 63A

LK232575


(vundamendil)

Kurvi tee 410

EIC kood

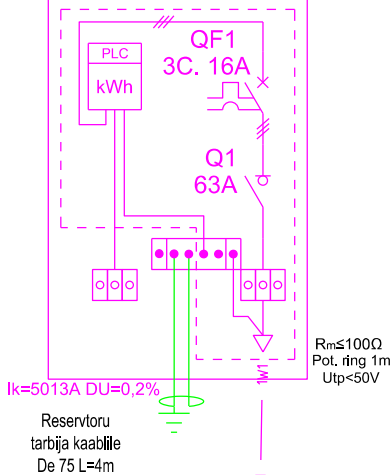


Kilbi paigaldus

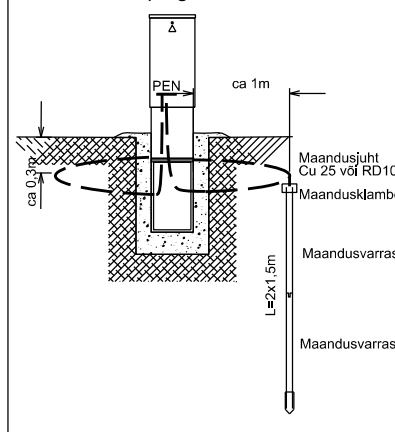

LK232572


(vundamendil)

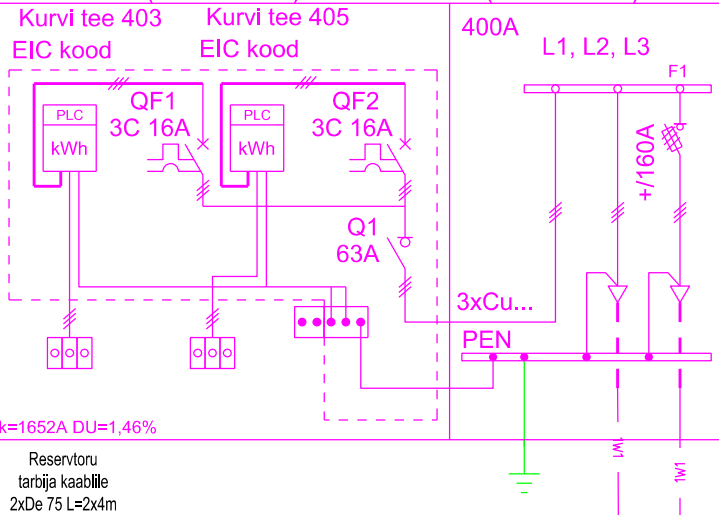

Tüüpskeem 2A 63A

LK232573


(vundamendil)

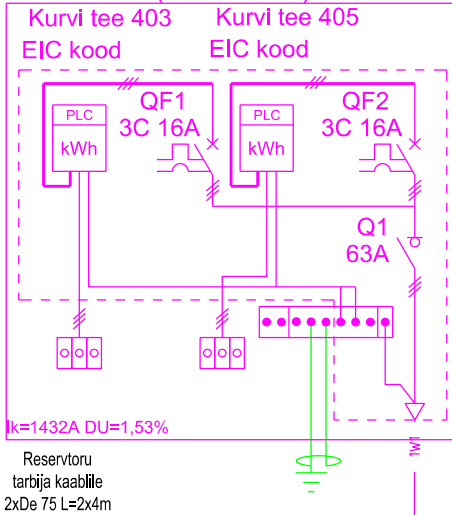

MÄRKUSED:

- Enne liitumiskilbi paigaldamist võtta tööülesanne projektjuhilt.
- Paigaldada tarbija nimesilt peakaitsmele.
- Kaltseahutuslülitil Uimp = 8kV
- LK varustada märkesiltidega, juhindudes Elektrilevi OÜ Võrgustandardist P346, "Identifitseerimine ja tähistamine"
- Kaablid kinnitada LK-s kaabliklambritega.
- Kaablid varustada kilpides kaabliipikutega.

Projekteeritud seadmed
Projekteeritud maandusseadmed
Olemasolevad seadmed

Tellija: Elektrilevi OÜ			Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 TEL002388		Kuupäev: 24.10.2024	
			MTR: 12688881		Töö nr: 24-189	
			Reg nr: +372 56 890 611		Joon nr: 004	
Töö nimetus:		Kurvi tee 404, Allika küla kinnistu liitumine madalpingel, Saue vald, Harju maakond LC2524.Tööprojekt		e-mail: andres.koppel@stromtec.ee		Mõõtkava: -/ A3
Joonise nimetus:		Elektriskeem 2		Projekteerija: Andres Koppel		
				Kontrollis: Jaanus Kaldoja		