










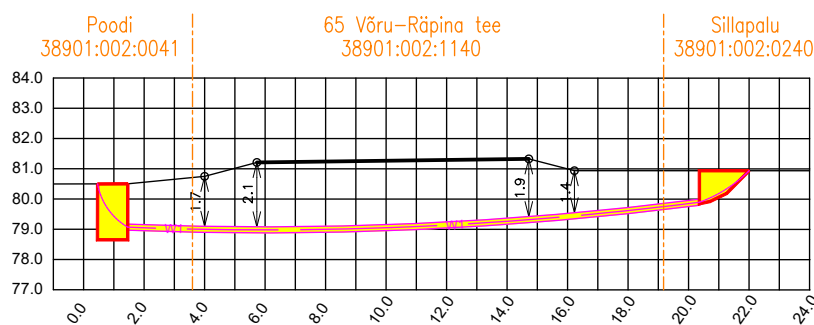
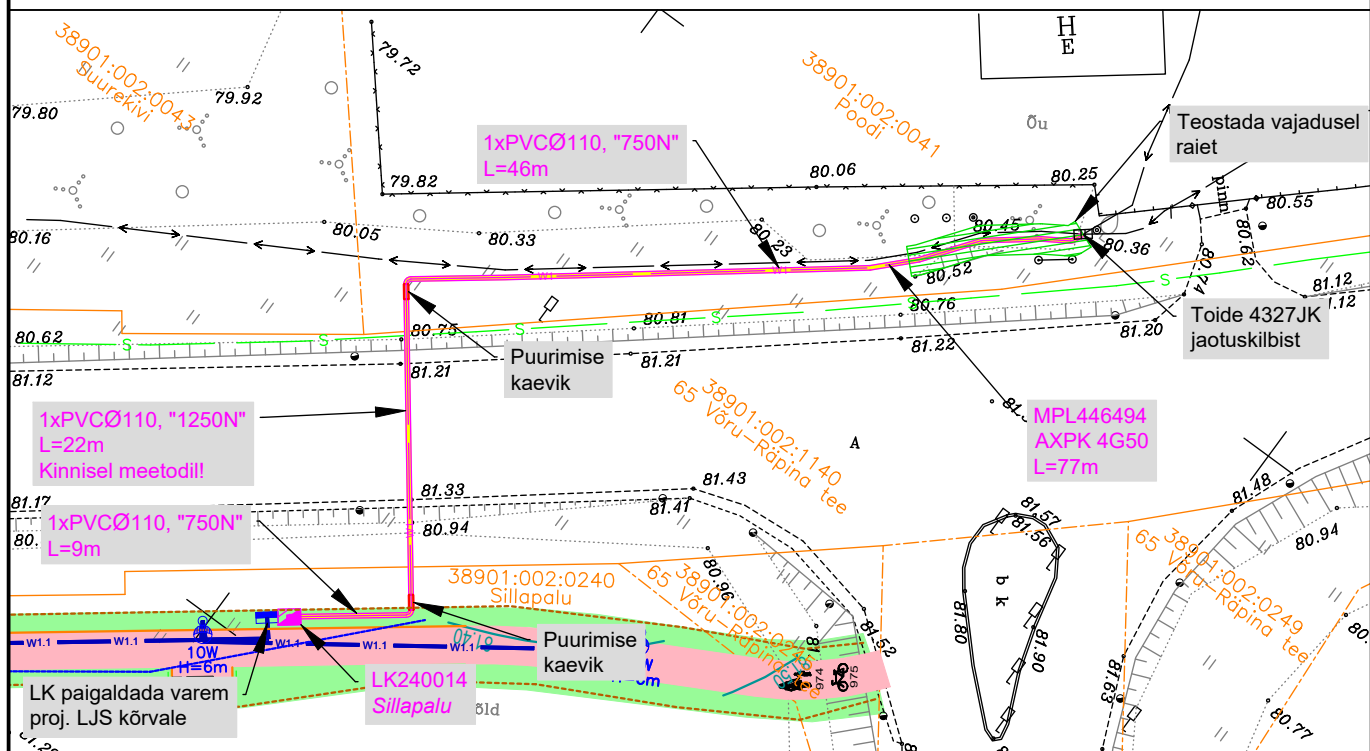


TINGMÄRGID


	Proj. MP kaabel		Ol.olev MP kaabel
	Proj. liitumiskilp		Ol.olev drenaaž
	Proj. kaitsetoru		Ol.olev ELA SA
			Ol.olevad el.kilbid
			Varem proj. valgusti
			Varem proj. TV MP kaabel
			Varem proj. TV lülitusjaotusseade
			Raie (vajadusel)



M 1:250

Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr 508761.
2. Rajada kaablitrass ja liitumiskilp vastavalt joonistele LC4844-1 ja LC4844-2.
3. Maakaabel paigaldada pinnases min 0,7 m sügavusele, teemaal min 1,0 m sügavusele, ristumisel riigiteega vastavalt ristprofiilile, arvestada vertikaalplaneeringuga proj. kõnnitee ümbruses.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:		Sillapalu kinnistu liitumine madalpingel, Kääpa küla, Võru vald, Võru maakond			Tellija:		Elektrilevi OÜ	
Joonis:		0,4 kV elektrivõrgu plaan			Joonise nr:		LC4844-1	
<div> CONNECTO</div> <div>AS Connecto Eesti Registrikood: 17100148 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</div>		Projekteeris	Egert Siigur		05.02.2026			
		Kontrollis	Egert Siigur		Möötkava	1:500	Leht	Lehti
					Staadium	TP	1	1