Demonteerida M158 kuni M173:
- KP õhuliin: L=1129 m
- Betoonmastid: 4 tk
- Puitmastid: 13 tk
- Toed ja tõmmitsad: 4 tk

KP kaabli paigaldus riigiteemaal 11310 Aruvalla-Jägala tee km 8,70-10,10.

Paigaldada keskpinge maakaabel (KPL409507) alates KP mast M157 kuni planeeritud alajaamani AJ26145. AHXAMK-W 3x240+35Cu. L=1053/1068m

65101:004:0118
Aravälja

65101:003:0049
11310 Aruvalla–Jägala tee

Demonteerida 13 350 Perila LP ja paigaldada uude asukohta 13 348 Kajaka LP.

Mastile M157 paigaldada liigpingepiirik.

KP mastile M157 paigaldada uus tõmmits.

M160

M159

M158

M157

Kaabli kaitsetorud:
Lahtisel meetodil - D160mm, 750N;
Kinnisel meetodil - D160mm, 1250N.

Kaabli paigaldussügavused:
haljasalal min 0,7m.

65101:004:0137
Olli

Haljasala all

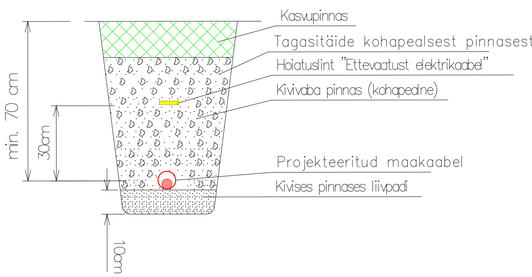


KAEVIS MITMELE RÕHTSALT PAIGALTATUD TORULE

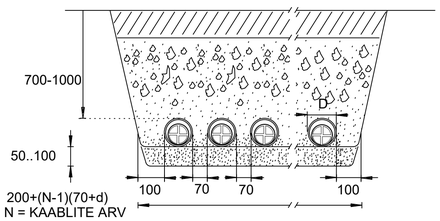


TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Kinnistu piir
- Olemasolev MP maakaabel
- Olemasolev KP õhuliin
- S — Olemasolev sidekaabel
- K — Olemasolev kanalisatsioonitoru
- V — Olemasolev veetoru
- Olemasolev mast (puit või betoon)
- Demonteeritav võrgu osa
- 1kV — Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- 1kV2 — Projekteeritud 24 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 24 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Projekteeritud lahutuspunkt
- Projekteeritud tõmmits
- Projekteeritud keskpinge jätkumuhv
- Projekteeritud puurimiskaevik
- Projekteeritud alajamaa maanduskontuuriga

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-050.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tellija: elektrilevi | Töövõtja: enersense | Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112<br>Reg. nr: 11445550 | Kuupäev: 13.04.2025 |
| | | | Töö nr: ENS-25-050 |
| Töö nimetus:Kose-Pikavere keskpingevõrgu parendamine IP7548 | | E-mail: liis.tammekand@enersense.com | Joon nr: 001/4(14) |
| | | | Mõõtkava:1:500 (A1) |
| Joonise nimetus: Asendiplaan | | Projekteeris: Liis Tammekand<br>Kontrollis: Janar Kubbi | |