Torustiku paigaldamine ristumisel ol.ol. elektri- või sidekaabliga

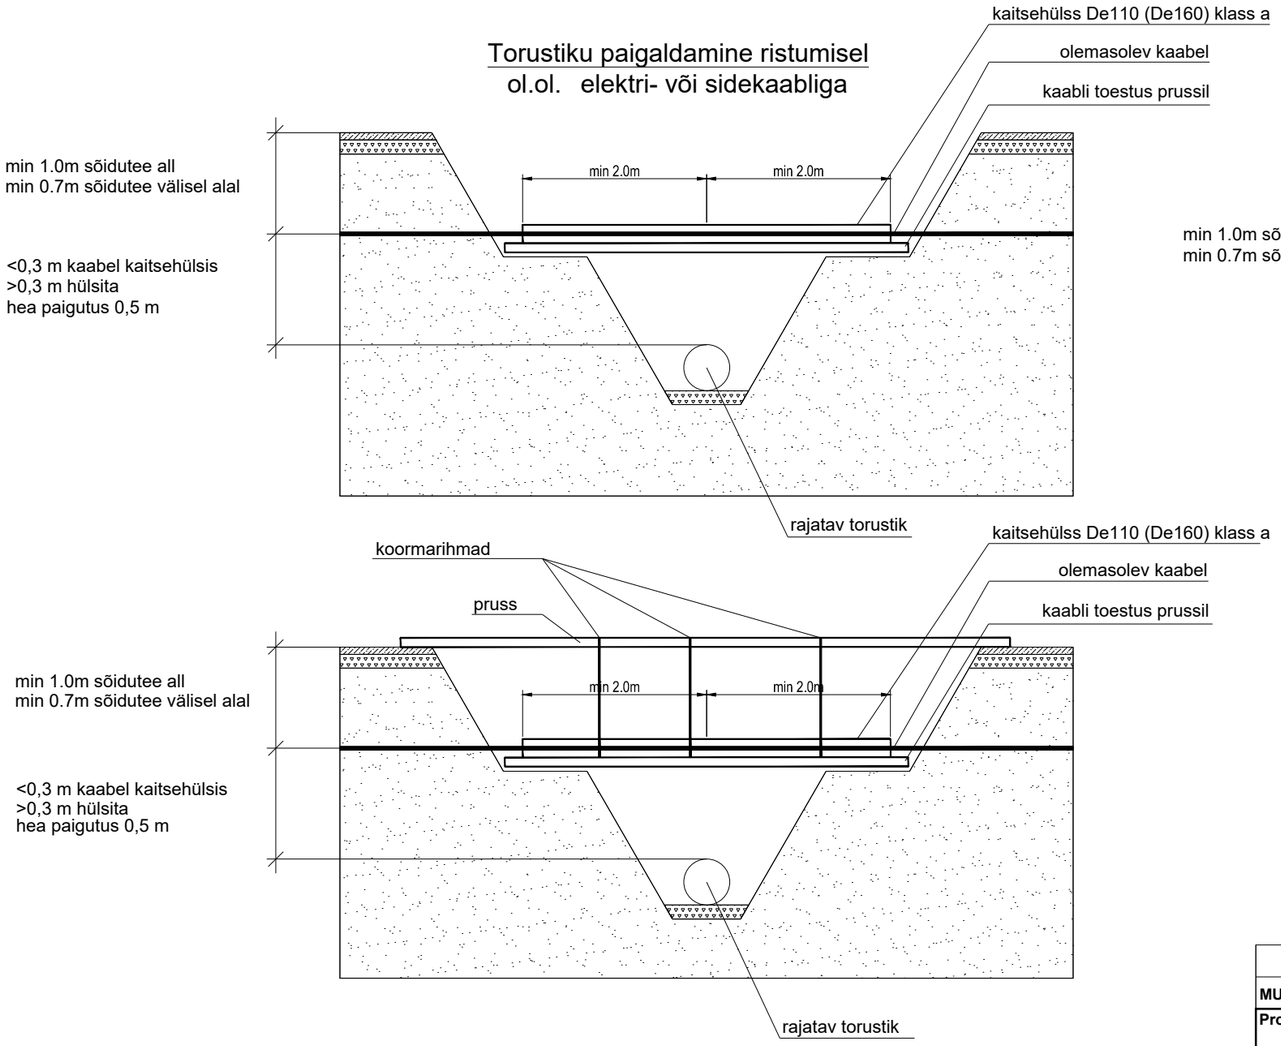

Märkus : kaabel ümbritseda minimaalselt 15 cm paksuse liivakihiga
ja tähistada 30 cm kõrgusel kaablist kollase hoiatuslindiga

Torustiku paigaldamine paralleelsel kulgemisel ol.ol. elektri-või sidekaabliga

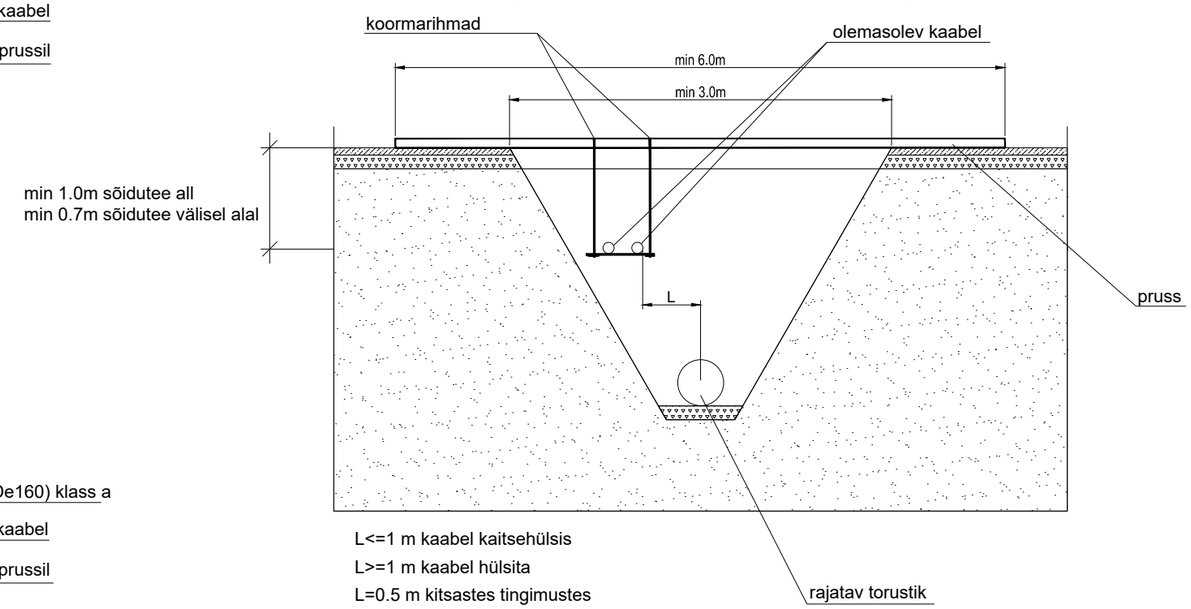

L<=1 m kaabel kaitsehülsis
L>=1 m kaabel hülsita
L=0.5 m kitsastes tingimustes

Märkus : kaabel ümbritseda minimaalselt 15 cm paksuse liivakihiga
ja tähistada 30 cm kõrgusel kaablist kollase hoiatuslindiga

MUUDATUS NR	KUUPÄEV	PROJEKTEERIS	SELGITUS			
Projekeerija: OJAVESKI OÜ REG. KOOD. 17016086			Tellija: Kerttu Kivisikk	Töö nr: 2025-001	Kuupäev: 02.01 2025	Staadium: PP
				Tähis:	Leht:	Lehti kokku:
Objekt: Alevi tn 7 vee- ja kanalisatsiooni liitumine				VK-5-02	2	2
Vastutav spets:	E.Antons	/digiallkiri/	Joonis: Kaablite toestamine		Mõõtkava:	
Projekteeris:	K.Kartau	/digiallkiri/				
Kontrollis:	M.Võru	/digiallkiri/				
Projekteeris:						