


# ASENDIPLAAN



Inva 10/0,4 kV mastalajaamas asendada  
50 kVA trafo 100 kVA trafoga 21(10,5)0,41 kV  
KP kaitsemed asendada 16A-ga  
Paigaldada liigpingepiirikud 20 kV (eemaldada  
sädevahemikud)  
F1 kaitseülitis asendada sularid 50A-ga (NH00)

43301:001:0065  
Kadariku

Inva 10/0,4 kV aj. F1 0,4 kV fiidril  
nurgamastile nr.6 paigaldada mastilüliti  
LP17192 (3x40A sularid).

Invaaj. F1 fiidri immutatud puitmastile nr.4  
paigaldada AXP4G120 maakaabel. Kaabel  
kaitsta vähemalt 2m kõrguseni, metallkattega.  
Mastile ehitada maandus.


Proj. AXP4G120 maakaabel (56/70m)  
mast nr.4-LK226926 kaabel (MPL421499)  
Kaitsetorus 450N/110mm/40m (0,7m sügavusel)  
Kaitsetorus 1250N/110mm/16

37301:003:0336  
Kadarikuvälja

37301:003:0340  
21112 Käesla-Karala-Loona tee

7140:001:3848  
Teeäär

## KILBI PAIGALDUS

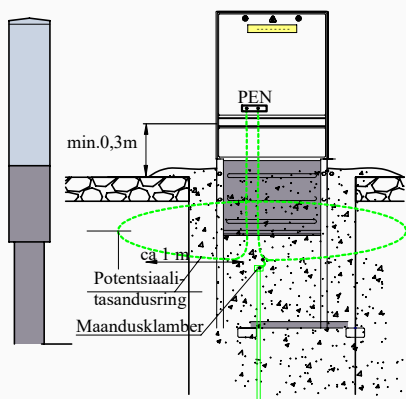


Kogula tähnik-sinitiva püsielupaik

LK226926 ühe arvesti kohaga liitumiskilp, sokliga pinnases.  
3x25A. Tarbijakaabli jaoks reservitoru PVC50 450N L=2/4.  
Uksega tee poole. Märketulbaga kilp

37301:004:0028  
Maantee

## KAABLI PAIGALDUS KAITSETORUGA KAEVIKUS

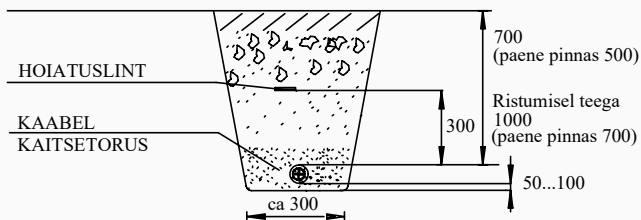

71401:001:3849  
Kõivu

## TINGMÄRGID

proj. 0,4 kV maakaabel  
proj. liitumiskilp  
paigaldatav kaablikaitsetoru  
olemasolev 0,4 kV õhukaabelliin

Joonise alusena on kasutatud OÜ Kirjanurk koostatud geodeetilist alusmöödistust, töö nr.11405G  
07.02.2024 Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH 2000 süsteemis.

Tellijä:	Toovõtja:	Address:	Kuupäev:
<b>Elektrilevi OÜ</b>	<b>enersense</b>	<b>Tolli 27</b> <b>Kuressaare</b> <b>93813</b>	<b>20.06.2024</b>
Töö nimetus:	Teeäär	Reg nr:	Töö nr:
	Arandi küla Saaremaa vald, Saare maakond	<b>11445550</b>	<b>LC0665</b>
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Telefon/fax:	Joon nr:
		<b>56608245</b>	<b>001</b>
		e-mail:	Mõõtkava: 1: 750
		<b>heiki.jakobson@enersense.com</b>	
		Projekteerija: <b>Heiki Jakobson</b>	