




## SÕLM KS1-4

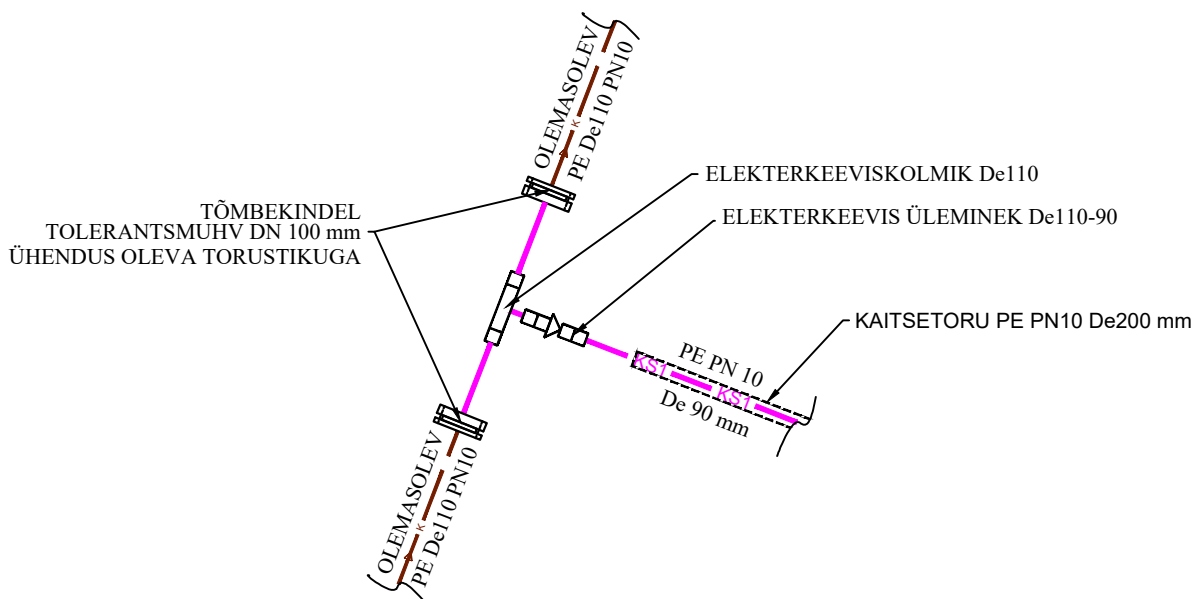

## SÕLM KS1-3

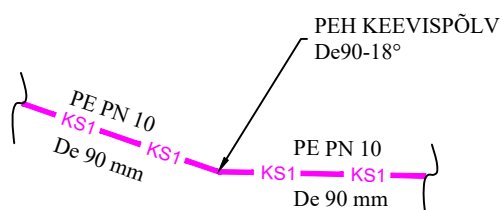

## SÕLM KS1-1...KS1-2

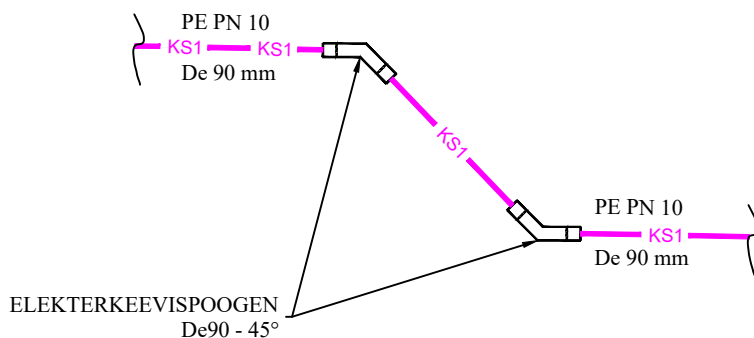

### Märkused:

- Olemasoleva torustiku ühendused projekteeritud torustikuga täpsustatakse lahtikaevamisel.
- Sõlmede skeemidel ei ole arvestatud kõrguste vahe erinevusest tingitud toruliitmikega.
- Minimaalne lubatud torustiku painderaadius: läbimõõt  $\geq 63\text{mm}$   $R=50 \times De$ , läbimõõt  $< 63\text{mm}$   $R=40 \times De$ .

Muudatus	Kuupäev	Sisu	Allkiri

Projekt

Saue vald, Alliku küla, Allika tee 13 ja 13a reoveekanaliseerimise projekteerimine

Projekti osa

Muud joonised

Joonise nimetus

Survekanaliseerimistorustike sõlmede skeemid

Projekteerija

**SKEPAST & PUHKIM**

Skepast&Puhkim OÜ  
Laki põik 2  
12919 Tallinn  
EESTI  
Tel. +372 664 5808  
info@skpk.ee

Tellija

AS Kovek  
Vae tn 6  
76401 Laagri  
EESTI  
Tel. +372 6796757  
info@kovek.ee

Projektijuht	Loit Munter	/digiallkiri/	Stadium	Mõõtkava	Projekti nr
Projekteerija	Svetlana Kivistik	/digiallkiri/	<b>TP</b>	-	<b>25000083</b>
			Kuupäev	Joonise nr	Leht/Lehti
			<b>22.10.2025</b>	<b>VK-7-04</b>	<b>1/1</b>