


Projekteeritava välisvalgustuse lülituskilbi nr. 3 arvutusskeem

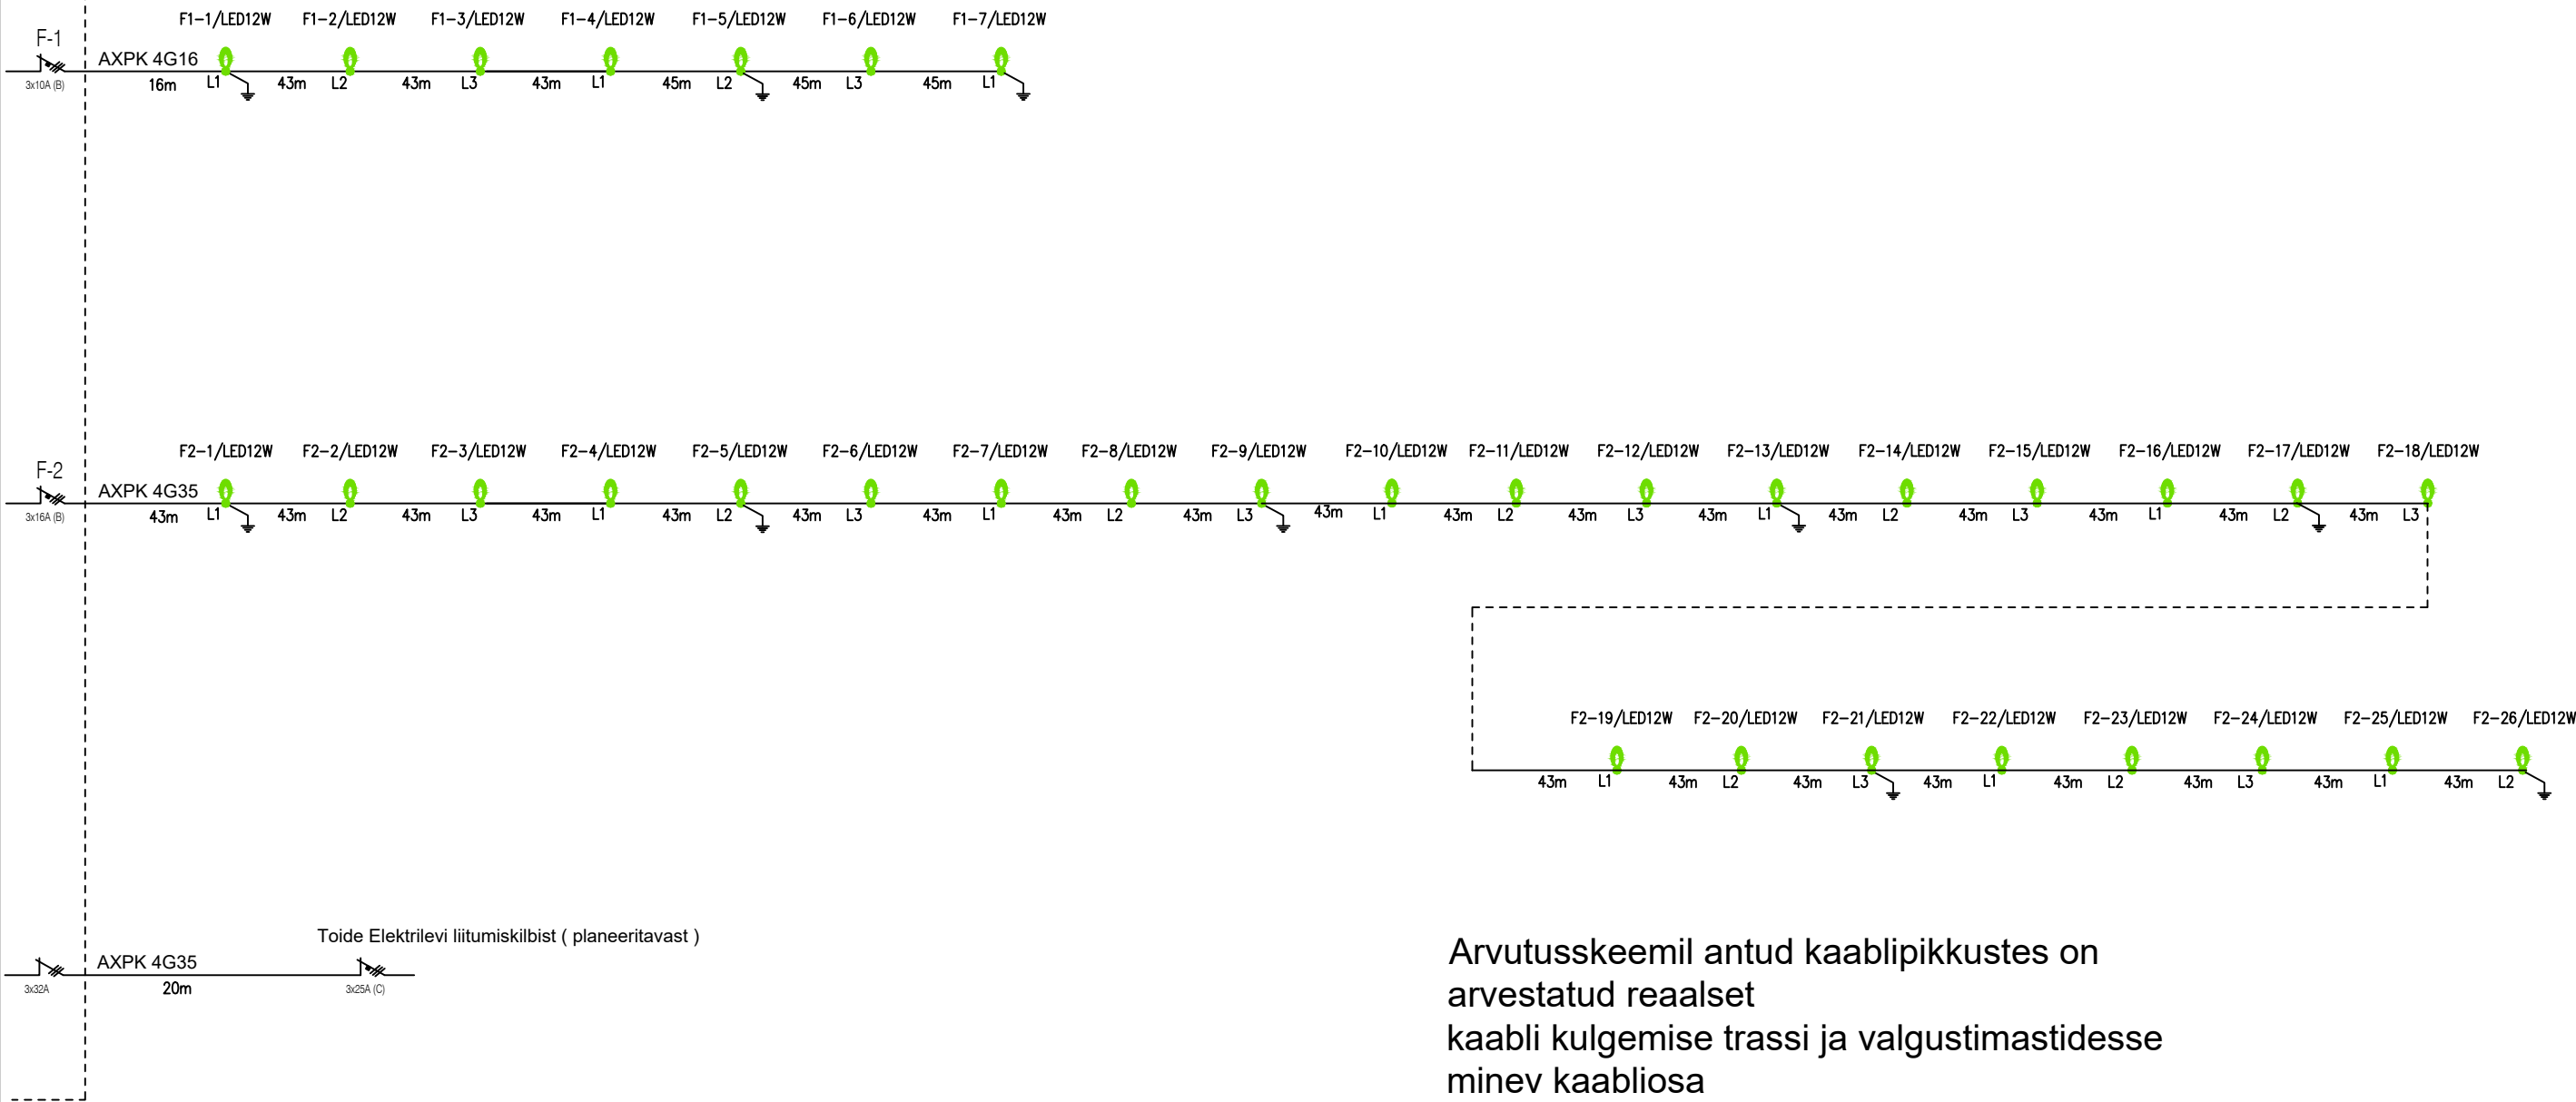

Projekteeritav välisvalgustuse tingmärgid

6m kooniline metallmast, 12W LED valgustiga, ilma konsoolita

Arvutusskeemil antud kaablipikkustes on arvestatud reaalset kaabli kulgemise trassi ja valgustimastidesse minev kaabliosaga Mastide vahekaugust vaata plaanilt. Tabelis antud pikkused on arvestatud projekteeritavatele kaablitele ja valgustusele Lühisvoolu arvutus on tehtud olemasolevate ja projekteeritavate kaablite alusel.

| Fiider | L(m)arv | L(m)Σ | P (W) | I (A) | Ik1 (A) | ΔU% |
|--------|---------|-------|-------|-------|---------|-----|
| F1 | 300 | | 84 | 0,2 | 160 | 0,2 |
| F2 | 1118 | | 312 | 0,6 | 12996 | 0,7 |
| | | | | | | |

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| TELLIJA G.E.O Grupp OÜ | OBJEKTI NIMETUS Jaama tänava, ning riigitee nr. 20 Põdruse–Kunda– Pada kergliiklustee projekt | TÖÖ NUMBER 400420 |
| TÖÖ TEOSTAJA JAAN KÄNDMAA | OBJEKTI AADRESS Lääne–Viru maakond, Kunda linn ning Viru–Nigula vald | STAADIUM PÕHIPROJEKT |
| Crusta projekt Crusta projekt OÜ EL11023777–0001 REGISTRIKOOD 11023777 TEL 6551506/55612034 jaan@crusta.ee Hüübi 7, Tallinn 13423 | Välisvalgustuse lülituskilbi nr. 3 arvutusskeem | JOONIS MÕÕTKAVA LEHT EV–21 |
| | | MUUDATUS |
| | | KUUPÄEV aprill 2023.a. |