



Projekteeritava välisvalgustuse lülituskilbi nr. 2 arvutusskeem

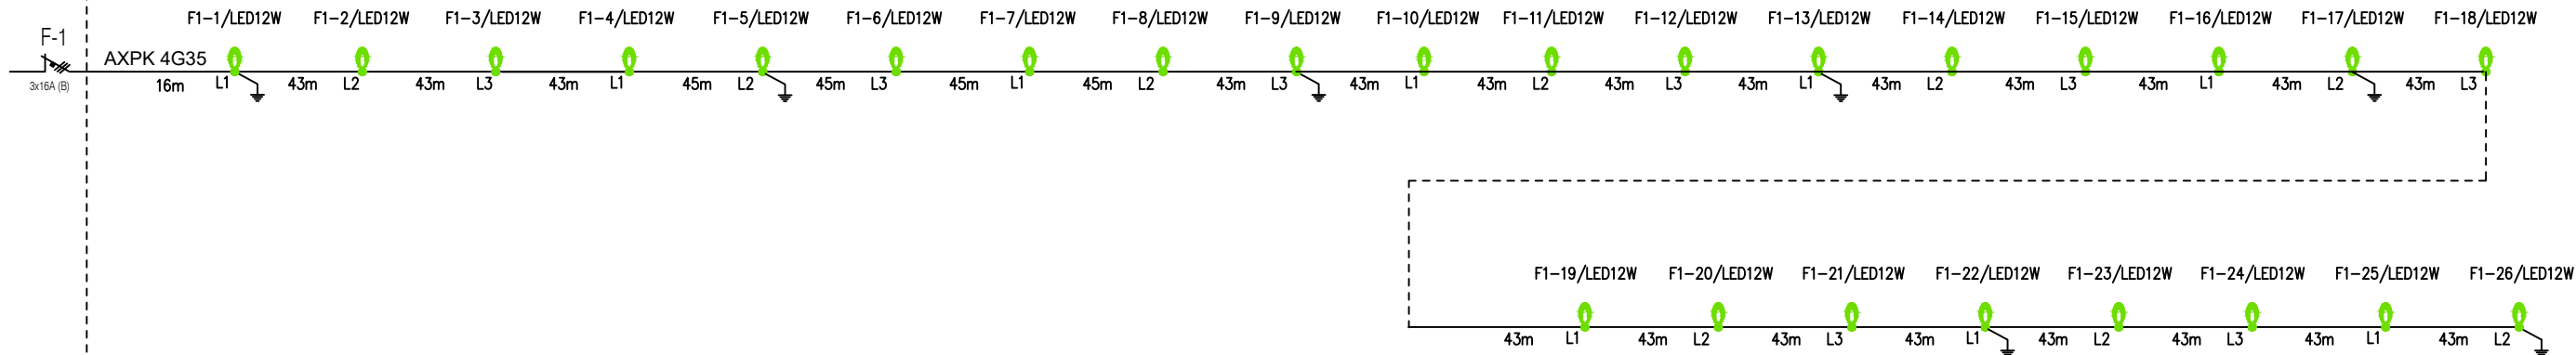

Projekteeritav välisvalgustuse tingmärgid

6m kooniline metallmast, 12W LED valgustiga, ilma konsoolita

Arvutusskeemil antud kaablipikkustes on arvestatud reaalset kaabli kulgemise trassi ja valgustimastidesse minev kaabliosad. Mastide vahekaugust vaata plaanilt. Tabelis antud pikkused on arvestatud projekteeritavatele kaablitele ja valgustusele. Lühisvoolu arvutus on tehtud olemasolevate ja projekteeritavate kaablite alusel.

Fiider	L(m) arv	L(m) Σ	P (W)	I (A)	Ik1 (A)	ΔU%
F1	973		172	0,6	124	0,7

TELLIJA G.E.O Grupp OÜ	OBJEKTI NIMETUS Jaama tänava, ning riigitee nr. 20 Põdruse–Kunda– Pada kergliiklustee projekt	TÖÖ NUMBER 400420
TÖÖ TEOSTAJA JAAN KÄNDMAA	OBJEKTI AADRESS Lääne–Viru maakond, Kunda linn ning Viru–Nigula vald	STAADIUM PÕHIPROJEKT
Crusta projekt Crusta projekt OÜ EL11023777–0001 REGISTRIKOOD 11023777 TEL 6551506/55612034 jaan@crusta.ee Hüübi 7, Tallinn 13423	Välisvalgustuse lülituskilbi nr. 2 arvutusskeem	JOONIS MÕÖTKAVA LEHT EV–20
		MUUDATUS
		KUUPÄEV aprill 2023.a.