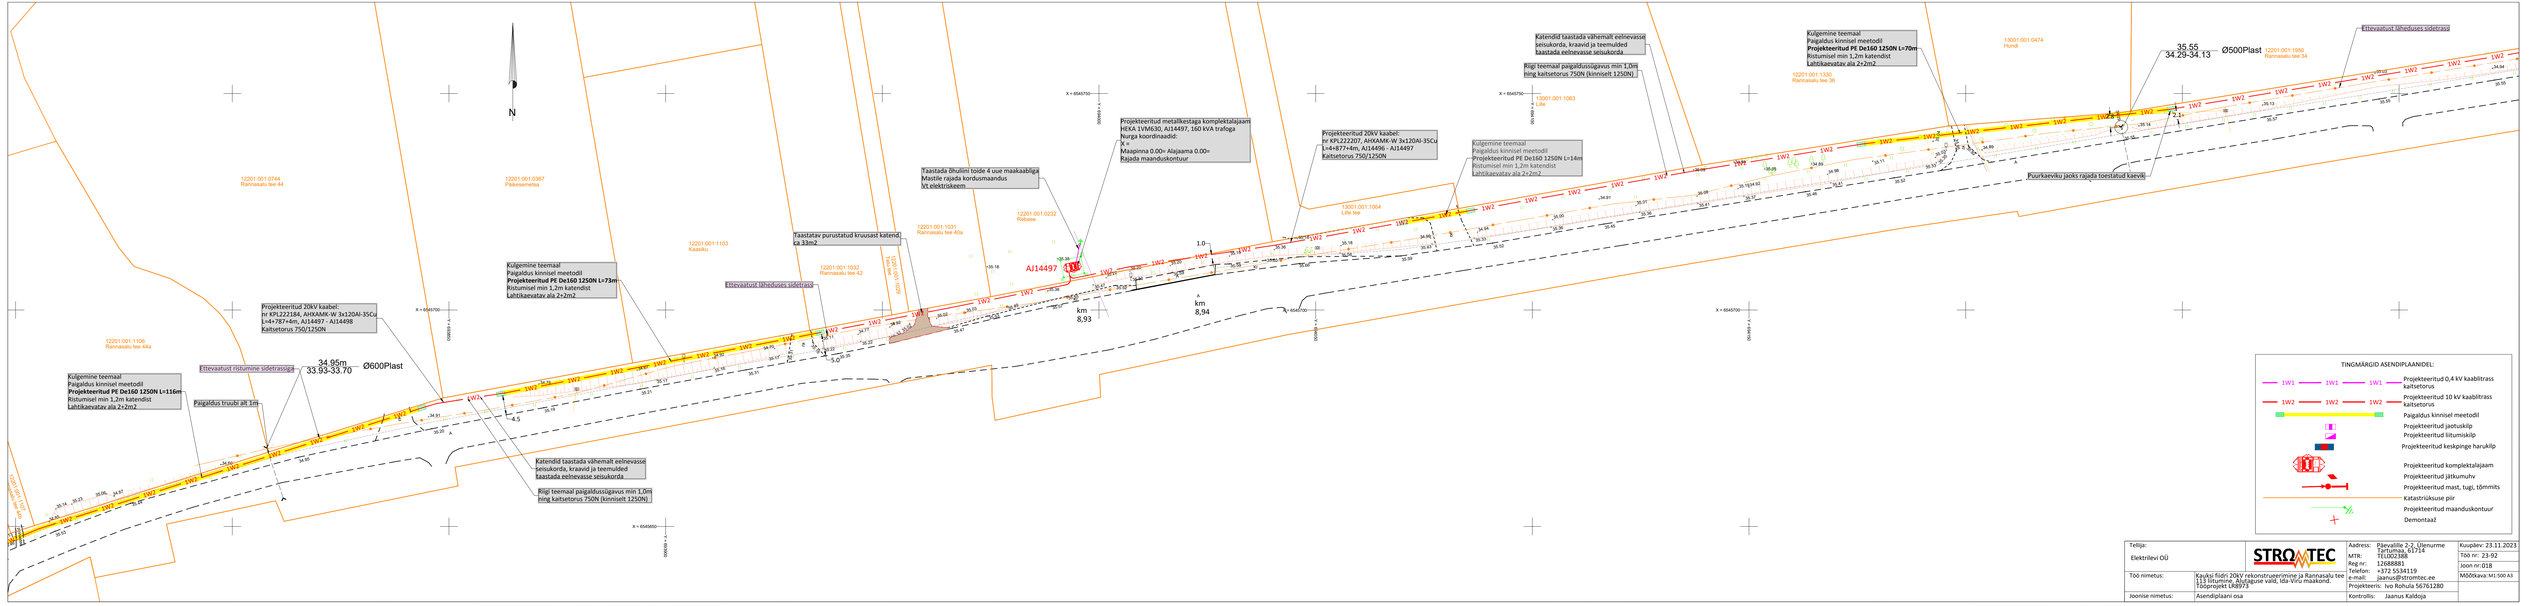
Projekteeritud metallkestaga komplektalajaam
HEKA 1VM630, AJ14497, 160 kVA trafoga
Nurga koordinaadid:
X =
Maapinna 0.00= Alajaama 0.00=
Rajada maanduskontuur
AJ14497
Taastatav purustatud kruusatee katend ca 33m2
Taastatav õhuliini toide 4 uue maakaabliga
Mastile rajada kordusmaandus
Vt elektriskeem
Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL222107, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+877+4m, AJ14496 - AJ14497
Kaitsetorus 750/1250N
Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, kraavid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda
Rigi teemaal paigaldussügavus min 1,0m
ning kaitsetorus 750N (kinniselt 1250N)
Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=70m
Ristumisel min 1,2m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2
Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=14m
Ristumisel min 1,2m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2
Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=73m
Ristumisel min 1,2m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2
Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL222184, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+787+4m, AJ14497 - AJ14498
Kaitsetorus 750/1250N
Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=116m
Ristumisel min 1,2m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2
Ettevaatust ristumine sidetrassiga
34.95m
33.93-33.70
Ø600Plast
Paigaldus truubi alt 1m
Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, kraavid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda
Rigi teemaal paigaldussügavus min 1,0m ning kaitsetorus 750N (kinniselt 1250N)
Ettevaatust tähelepanu sidetrassi
35.55
34.29-34.13
Ø500Plast
Ettevaatust tähelepanu sidetrassi
Puurkaeviku jaoks rajada toetatud kaevik
12201:001:0744
Rannasalu tee 44
12201:001:0367
Päikesemetsa
12201:001:1103
Kaasiku
12201:001:1032
Rannasalu tee 42
12201:001:1031
Rannasalu tee 40a
12201:001:0232
Rabase
13001:001:1064
Liiv tee
13001:001:1063
e Liiv
13001:001:0474
Hundi
12201:001:1330
Rannasalu tee 36
12201:001:1950
Rannasalu tee 34
12201:001:1106
Rannasalu tee 44a
12201:001:1104
Rannasalu tee 44
km
8,93
km
8,94
X = 6545750
X = 6545700
X = 6545650
0599000 Y =
0599050 Y =
0599100 Y =
0599150 Y =
0599200 Y =
0599250 Y =
N
TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:
1W1 Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus
1W2 Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud jaotuskilp
Projekteeritud liitumiskilp
Projekteeritud keskpinge harukilp
Projekteeritud komplektalajaam
Projekteeritud jätkumuhv
Projekteeritud mast, tugi, tõmmits
Katastriüksuse piir
Projekteeritud maandusKontuur
Demontaaž
Tellija:
Elektrilevi OÜ
STROMTEC
Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714
MTR: TEL002388
Reg nr: 12688881
Telefon: +372 5534119
e-mail: jaanus@stromtec.ee
Kuupäev: 23.11.2023
Töö nr: 23-92
Joon nr:018
Mõõtkava: M1:500 A3
Töö nimetus:
Kajuksi fiidri 20kV rekonstrueerimine ja Rannasalu tee 133 liitumine, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond.
Tööprojekt LK8973
Projekteeris: Ivo Rohula 56761280
Kontrollis: Jaanus Kalsbeja
Joonise nimetus:
Asendiplaani osa