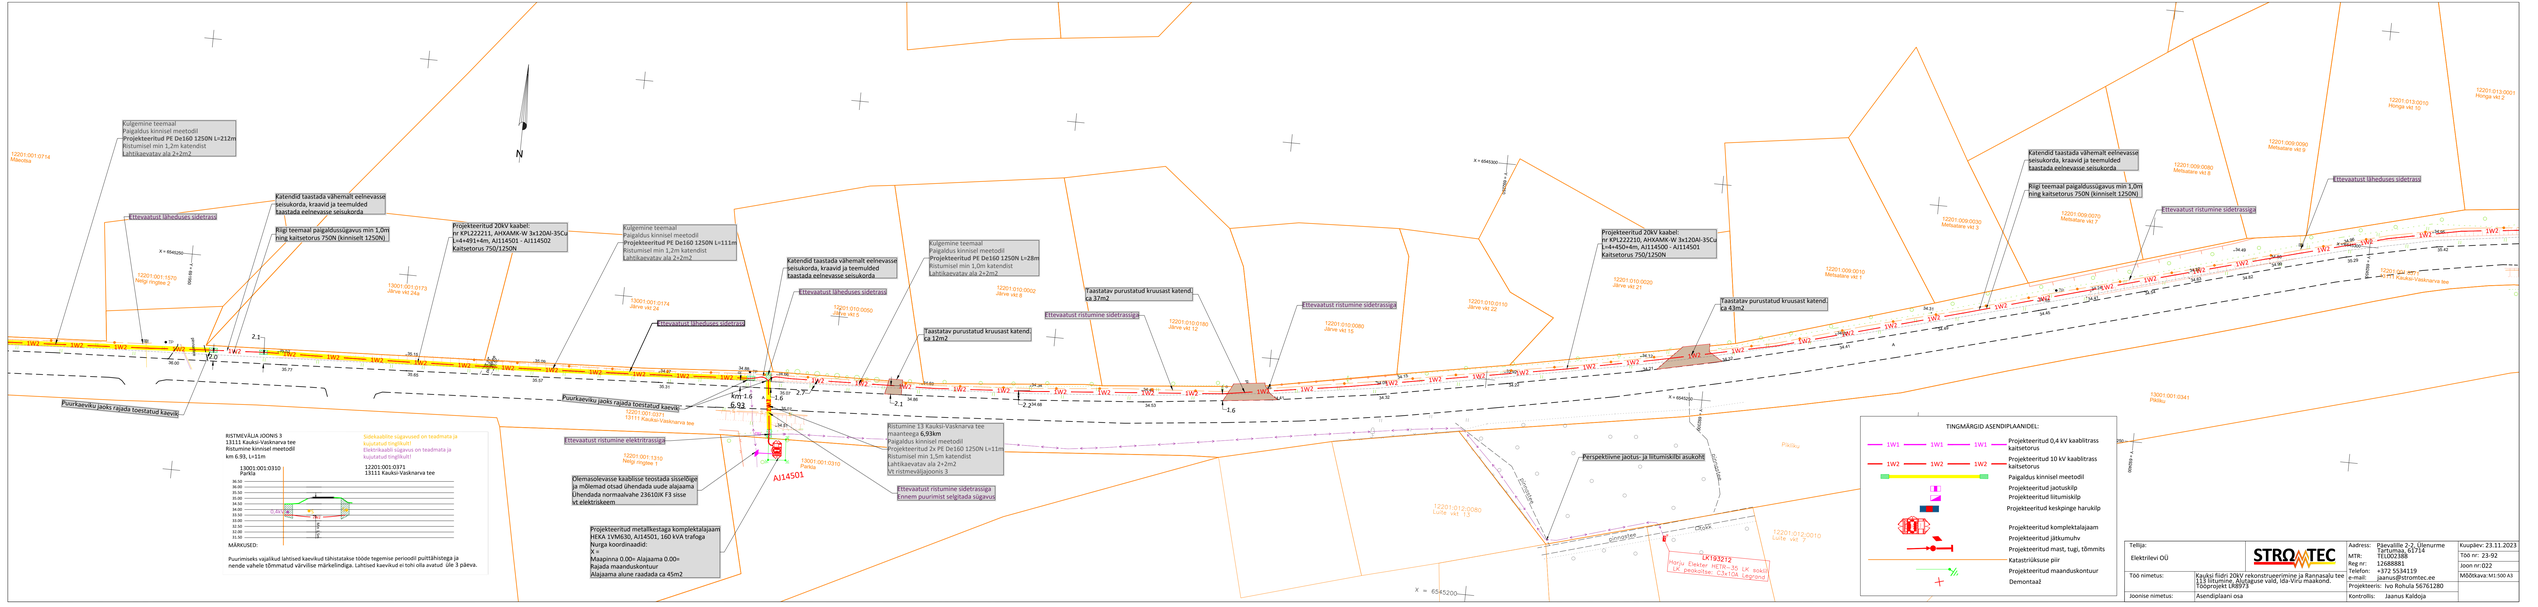
Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=212m
Ristumisel min 1,2m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2
Ettevaatust lähedusest sidetrassi
Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, kraavid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda
Riigi teemaal paigaldusüsgavus min 1,0m hing kaitsetorus 750N (kinniselt 1250N)
Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL222211, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+491+4m, AJ114501 - AJ114502
Kaitsetorus 750/1250N
Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=111m
Ristumisel min 1,2m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2
Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, kraavid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda
Ettevaatust lähedusest sidetrassi
Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=28m
Ristumisel min 1,0m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2
Taastatav purustatud kruusast katend; ca 12m2
Ettevaatust ristumine sidetrassiga
Taastatav purustatud kruusast katend; ca 37m2
Ettevaatust ristumine sidetrassiga
Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL222210, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+450+4m, AJ114500 - AJ114501
Kaitsetorus 750/1250N
Taastatav purustatud kruusast katend; ca 43m2
Ettevaatust ristumine sidetrassiga
Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, kraavid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda
Riigi teemaal paigaldusüsgavus min 1,0m hing kaitsetorus 750N (kinniselt 1250N)
Ettevaatust ristumine sidetrassiga
Ettevaatust lähedusest sidetrassi
Puurkaevuku jaoks rajada toestatud kaevus
Puurkaevuku jaoks rajada toestatud kaevus
Ettevaatust ristumine elektritrassiga
Olemasolevasse kaablisse teostada sisselõige ja mõlemad otsad ühendada uude alajaama
Ühendada normaalvahe 23610M F3 sisse
vt elektriskeem
Projekteeritud metallkestaga komplektalajaam HEKA 1VM630, AJ14501, 160 kVA trafoga
Nurga koordinaadid:
X =
Maapinna 0.00= Alajaama 0.00=
Rajada maanduskontuur
Alajaama alune raadsada c 45m2
Ristumine 13 Kaukri-Vaskvarva tee maanteega 6,93km
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud 2x PE De160 1250N L=11m
Ristumisel min 1,5m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2
Vt ristmevälijaoonis 3
Ettevaatust ristumine sidetrassiga
Ennem puurimist selgitada sügavus
Perspektiivne jaotus- ja liitumiskilbi asukohk
LK193212
Harju Elektrivõrgud HEVm-3x LK soojusisolatsioon C3x10A Legend
RISTMEVÄLJA JOONIS 3
13111 Kaukri-Vaskvarva tee
Ristumine kinniselt meetodil
km 6.93, L=11m
13001:001:0310
Pärkla
12201:001:0371
13111 Kaukri-Vaskvarva tee
Sidekaablite sügavused on teadmata ja kuulatavat tingitakse!
Elektrikaabli sügavus on teadmata ja kuulatavat tingitakse!
MÄRKUSED:
Puurimiseks vajalikud lahtised kaevikuid tähistatakse tööde tegemise perioodil puittähistega ja nende vahele tõmmatud värvilise märkelindiga. Lahtised kaevikud ei tohi olla avatud üle 3 päeva.
TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:
1W1 Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus
1W2 Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud jaotuskilp
Projekteeritud liitumiskilp
Projekteeritud keskpinge haruklp
Projekteeritud komplektalajaam
Projekteeritud jätkumuhv
Projekteeritud mast, tugi, tõmmits
Katastriüksuse piir
Projekteeritud maanduskontuur
Demontaaž
Tellija:
Elektrilevi OÜ
STRONTEC
Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714
MTR: TEL002388
Reg nr: 12688881
Telefon: +372 5534119
e-mail: jaanus@stromtec.ee
Kuupäev: 23.11.2023
Töö nr: 23-92
Joon nr 022
Mõõtkava: M1:500 A3
Töö nimetus: Kaukri fiidri 20kV rekonstrueerimine ja Rannasalu tee 133 liitumine, Alajaapute vald, Ida-Viru maakond
Tööprojekt LK8973
Projekteeris: Ivo Rohula 56761280
Joonise nimetus: Asendiplaani osa
Kontrollis: Jaanus Kaldoja
X = 6545500
X = 6545400
X = 6545300
X = 6545200
Y = 6545200
Y = 6545300
Y = 6545400
Y = 6545500
Y = 6545600
Y = 6545700
Y = 6545800
Y = 6545900
Y = 6546000
Y = 6546100
Y = 6546200
Y = 6546300
Y = 6546400
Y =