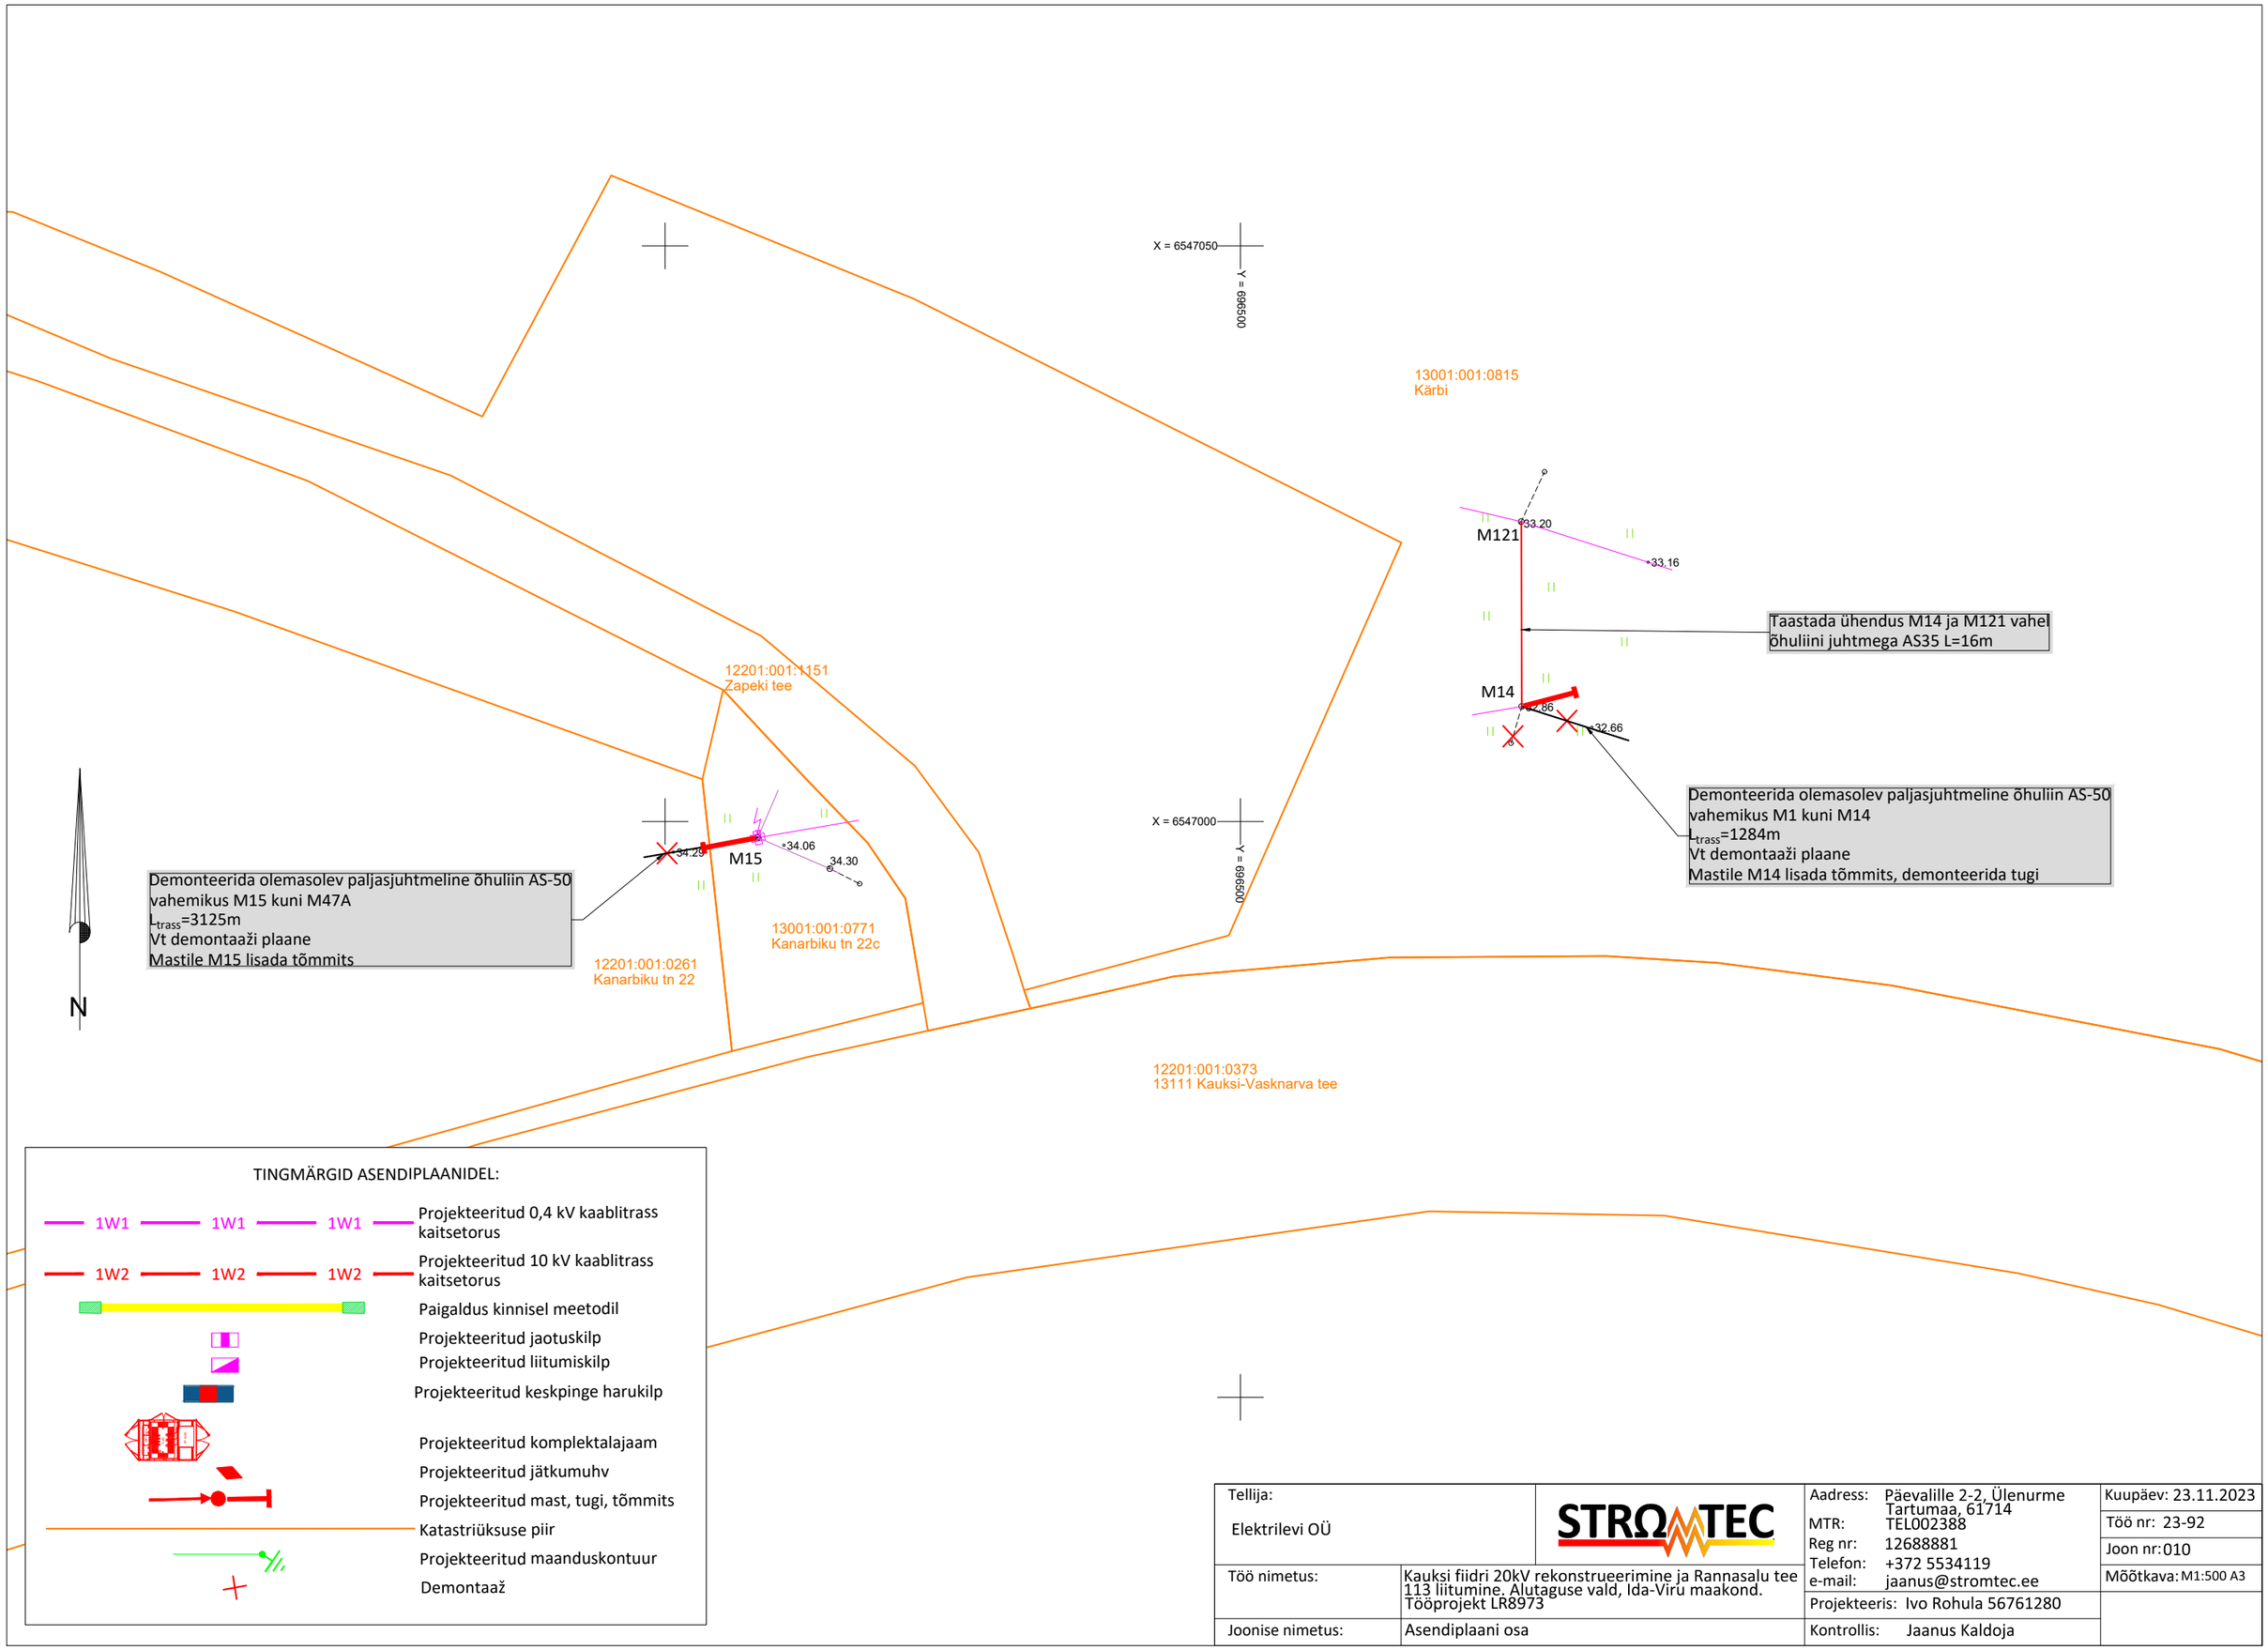

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

1W1 — 1W1 — 1W1	Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus
1W2 — 1W2 — 1W2	Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus
	Paigaldus kinnisel meetodil
	Projekteeritud jaotuskilp
	Projekteeritud liitumiskilp
	Projekteeritud keskpinge harukilp
	Projekteeritud komplektalajaam
	Projekteeritud jätkumuhv
	Projekteeritud mast, tugi, tõmmits
	Katastriüksuse piir
	Projekteeritud maanduskontuur
	Demontaaž

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 23.11.2023
Töö nimetus:	Kauksi fiidri 20kV rekonstrueerimine ja Rannasalu tee 113 liitumine. Alutaguse vald, Ida-Viru maakond. Tööprojekt LR8973	Projekteeris: Ivo Rohula 56761280	Töö nr: 23-92 Joon nr: 010 Mõõtkava: M1:500 A3
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	