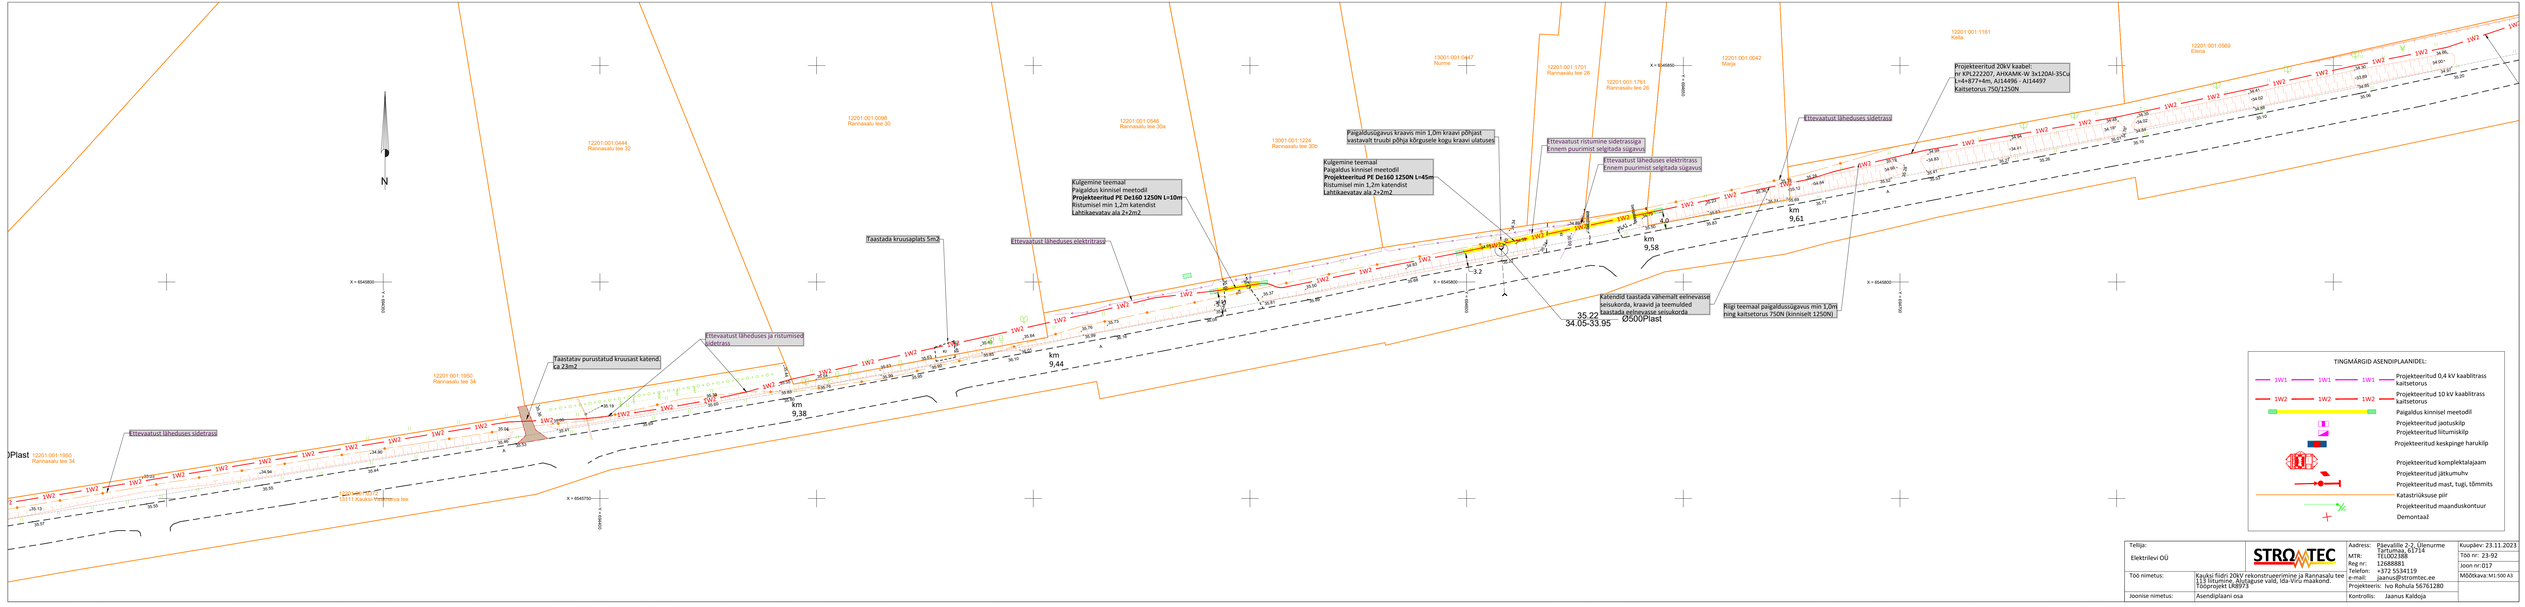
N
12201:001:0444
Rannasalu tee 32
12201:001:0098
Rannasalu tee 30
12201:001:0546
Rannasalu tee 30a
13001:001:1224
Rannasalu tee 30b
13001:001:0447
Nurme
12201:001:1701
Rannasalu tee 28
12201:001:1761
Rannasalu tee 26
12201:001:0042
Marja
12201:001:1161
Kaila
12201:001:0569
Elena
12201:001:1950
Rannasalu tee 34
13111 Kaukhi-Võõnmõisa tee
Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=10m
Ristumisel min 1,2m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2
Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=45m
Ristumisel min 1,2m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2
Paigaldusgaavus kraavis min 1,0m kraavi põhjast
vastavalt truubi põhja kõrgusele kogu kraavi ulatuses
Ettevaatust ristumine sidetrassiga
Ennem puurimist selgitada sügavus
Ettevaatust läheduses elektritrassi
Ennem puurimist selgitada sügavus
Ettevaatust läheduses sidetrassi
Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL222207, AHKAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+877+4m, AJ14496 - AJ14497
Kaitsetorus 750/1250N
Ettevaatust läheduses sidetrassi
Ettevaatust läheduses elektritrassi
Taastada krussaplats 5m2
Ettevaatust läheduses ja ristumisel sidetrassi
Taastatav purustatud kruusast katend.
ca 23m2
Ettevaatust läheduses sidetrassi
Kaeridsi taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, kraavid ja teemulded taastada eelnevasse seisukorda
Ø500Plast
34.05-33.95
Rigi teemaal paigaldussügavus min 1,0m
ning kaitsetorus 750N (kinniselt 1250N)
km 9,38
km 9,44
km 9,58
km 9,61
X = 6545800
X = 6545750
0599400 Y
0599450 Y
0599500 Y
0599550 Y
0599600 Y
0599650 Y
0599700 Y
0599750 Y
0599800 Y
0599850 Y
0599900 Y
0599950 Y
0600000 Y
0600050 Y
0600100 Y
0600150 Y
0600200 Y
0600250 Y
0600300 Y
0600350 Y