


TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

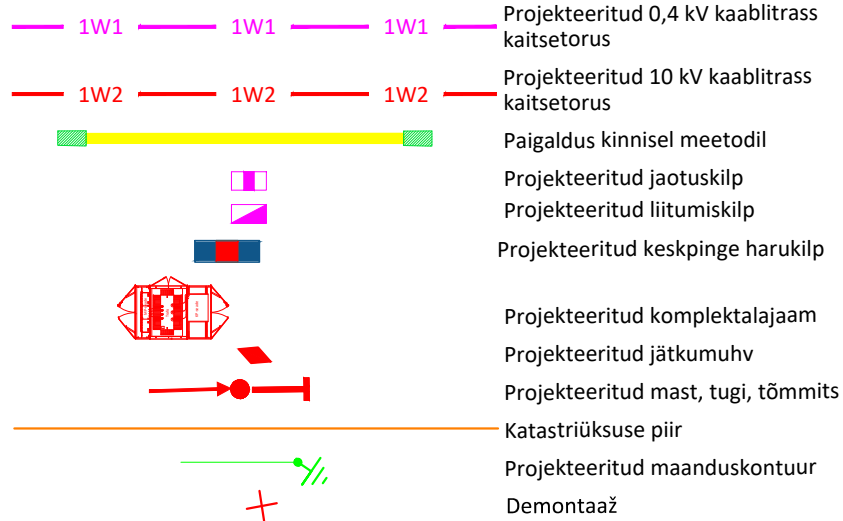

Demonteerida Katase küla:(Jõhvi) MAJ alajaam koos 0,4kV JS kilbiga

Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-50  
vahemikus M47A kuni M53  
L<sub>trass</sub>=525m  
Vt demontaaži plaane

Asendada olemasolev 0,4kV õhuliin 2xA-25 EX 4x50-ga, L=581m  
Vahemikus uuest mastist nr M1-M16 sh Tarbija sisestus (EX 4x25, L=15m)  
Vt rekonstrueerimise plaani

Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-50  
vahemikus M15 kuni M47A  
L<sub>trass</sub>=3125m  
Vt demontaaži plaane

12201:001:1031  
Rannasalu tee 40a

12201:001:0232  
Rebase

M47A

M1

Paigaldada uus puidust mast 0,4kV õhuliinide ühendamiseks  
Mast - kl3; tan im; H=9m, 1 tõmmits  
Olemasolevad õhuliinid ühendada antud mastile

N

Tellija: Elektrilevi OÜ			Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee		Kuupäev: 23.11.2023
Töö nimetus:	Kauksi fiidri 20kV rekonstrueerimine ja Rannasalu tee 113 liitumine. Alutaguse vald, Ida-Viru maakond. Tööprojekt LR8973		Töö nr: 23-92		Joon nr: 027
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Kontrollis: Jaanus Kaldoja		Mõõtkava: M1:250 A3	