


TINGMÄRGID (Kawermois OÜ, töö nr 210708_PP_EL)

	Projekteeritud 0,4 kv kaabellin (X - kaabite arv)
	Projekteeritud välisvalgustuse kaabellin (X - kaabite arv)
	Projekteeritud tänavavalgusti mast, konsooliga
	AA-VJK nimi; B-fider; CC-valg. jrk nr; -D; haru nr E-valgustusklass; F-optika; G-luumenid x100 H-masti/paigalduskõrgus; I-konsooli pikkus; J-valgusti võimsus
	Projekteeritud valgustuse juhtimiskilp või liitumiskilp
	Projekteeritud kordusmaandus, Z<=100Ω

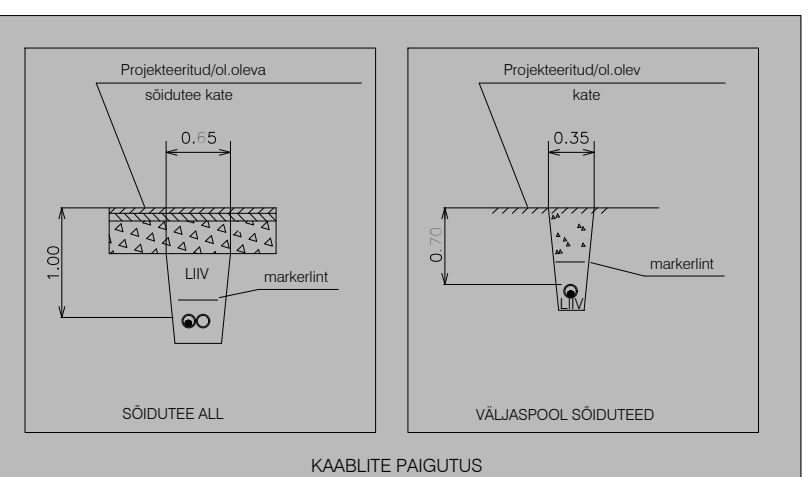

- Märkused:
- Tänavavalgustus projekteeritakse LED-valgustitega, mis paigaldatakse metallmastidele, toiteliinid ehitatakse maakaabliga.
 - Tänavavalgustuse maakaablid paigaldatakse kogu ulatuses 50 mm diameetriga 450 N plasttorudes. Ristumisel sõiduteega ja teede alla paigaldatakse kaablid plasttorudesse 750 N. Kaablite paigaldussügavus sõidutee osas (ka väljasõidud kinnistutel) on 1,0 m, kõnnitee all ja haljasalal 0,7m maapinnast.
 - Riigitee maauksusele rajatavate valgustuse toitekaablit sügavus on minimaalselt 1,0m ning kaablid peavad paiknema minimaalselt 750N tugevusega kaitsetorus.
 - Kaablite ristumisel kommunikatsioonitrossidega tagada normidekohased vahekaugused. Vee-, kanalatsiooni- ja gaasitorudest peab elektrikaabel jääma vähemalt 1,0 m kaugusele ning soojustrasidest vähemalt 2,0 m. Ristumisel vee- ja gaasitorudega peab elektrikaabel jääma vähemalt 0,3 m kaugusele. Ristumisel soojustrassiga elektrikaabel paigaldada soojustrassi alla torudesse.
 - Plaanil kujutatud tingimärgid viitavad objekti asukohale, kuid mitte nende tegelikele suurustele looduses.
 - Kaevetööd teostatakse teede projektiga.
 - Vajadusel kaevata käsitul!
 - Paigaldus- ja ehitustööde juhendina k.o. projektist, kehtivatest normidest ja eeskirjadest ning Elektrilevi OÜ ja teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.

Author: Exact Geomark AD	Task number: 0647	Modification: 04.2021
Geodeetiline arvutus, on koostatud L-EST 97 koordinaatsüsteemis ja EHD000 kõrgussüsteemis		
ROAD EXPERT		Project name: Põhja
Reg. kod: 1444980 Tel: +372 9665 0034 info@roadexpert.ee www.roadexpert.ee	Ettevõtte aadress: Wõlaka küla, Reg. kod: 1094672 haru.ryy@roadexpert.com	Proj. koostaja: Kõrvald 217/Lilleoru haljak, Laiaküla, Viimsi vald, Harju maakond
Projekti juht: Meelis Kreevjan	Joonise nimetus: Lõppprojektsioon	
Projekteerija: Meelis Kreevjan	Proj. number: 21013	Proj. staadium: Esikilp
	Proj. staadium: TL-4-02	Joonise number: 1-500
		Kaasajad: 08.09.2021

Projekt: Valgustuspaigaldus - Narva mnt 217/Lilleoru haljak, Laiaküla, Viimsi vald, Harju maakond		Teija: Road-Expert OÜ	
Joonis: ASENDIPLAAN - välisvalgustusvõrk		Joonise nr: KWM210708_PP_EL-4-01	
Projekteeris: T. Drenkhan	06.12.2021	53305872	Mõõtkava: 1:500/A3
Kontrollis: T. Drenkhan	22.12.2021	53305872	Staadium: PP
			Keel: EST
			Leht: 1
			Lehti: 1

KWM
KAWERMOIS OÜ
reg. nr. 12819490
kawermois@gmail.com
Tel. 5330 5872
MTR reg. nr. TEL002628