



0,4 kV õhuliini ristumine maanteega nr. 11414 Tilgu tee (19801:001:1629) km1,00

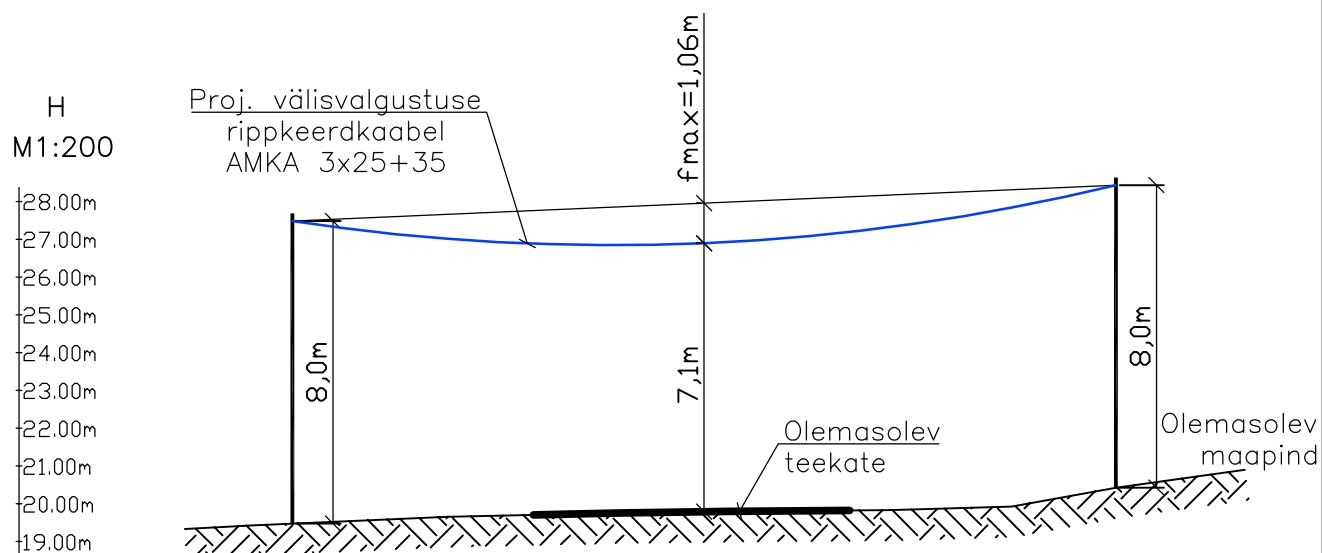

Projekteeritud juhtmete kõrgus	+26,90							
Maapinna kõrgus	+19,33+19,43	+19,66	+19,76	+19,80	+19,83	+19,93	+20,43	+20,90
Visang, m	54,5							
Kaugused								
Masti nr	3-3				3-4			

PLAAN
M1:500

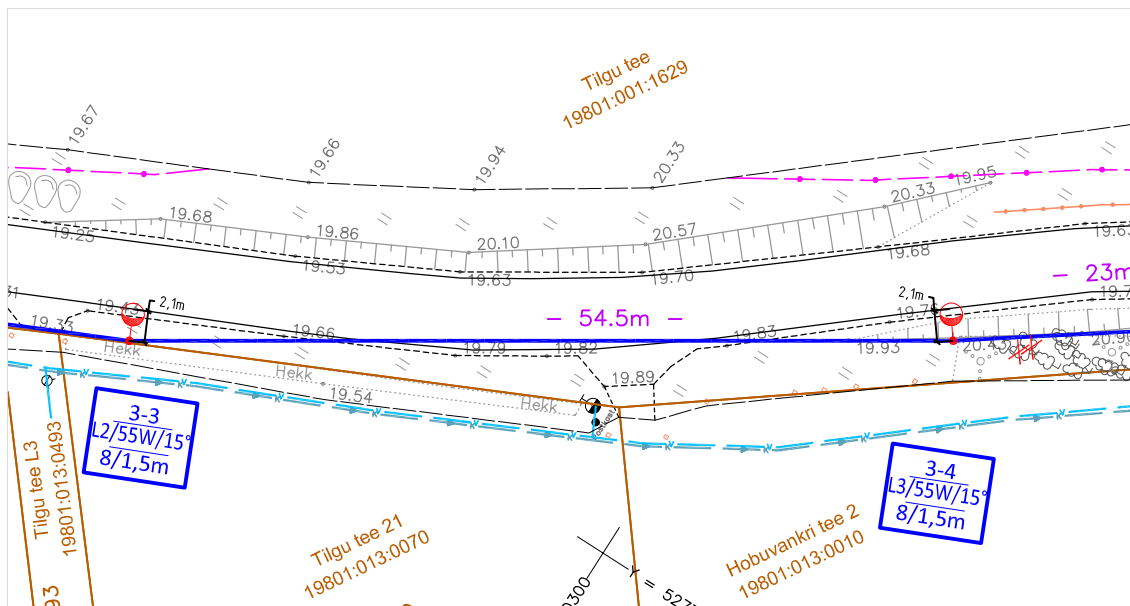

ELEKTRITSENTRUM

Tel.6506156, 6701177
Fax.6506112
E-mail projekt@elektritsentrum.ee
MTR nr. EEP001002, EL10166300-0001

Väina 13
11612 Tallinn

Tellijä Harku Vallavalitsus
Objekt Tilgu tee II etapi (Tilgu sadam –Tilgu põik)
tänavavalgustus,
Meriküla, Harku vald, Harjumaa

Stadium

TP

22008

Projekti juht R.Edovald

Projekteerija T.Tšernetsova

Kuupäev 08.2022

Ristmäväli 2

EL-6-02

LEHT 1/1

VERSION 1