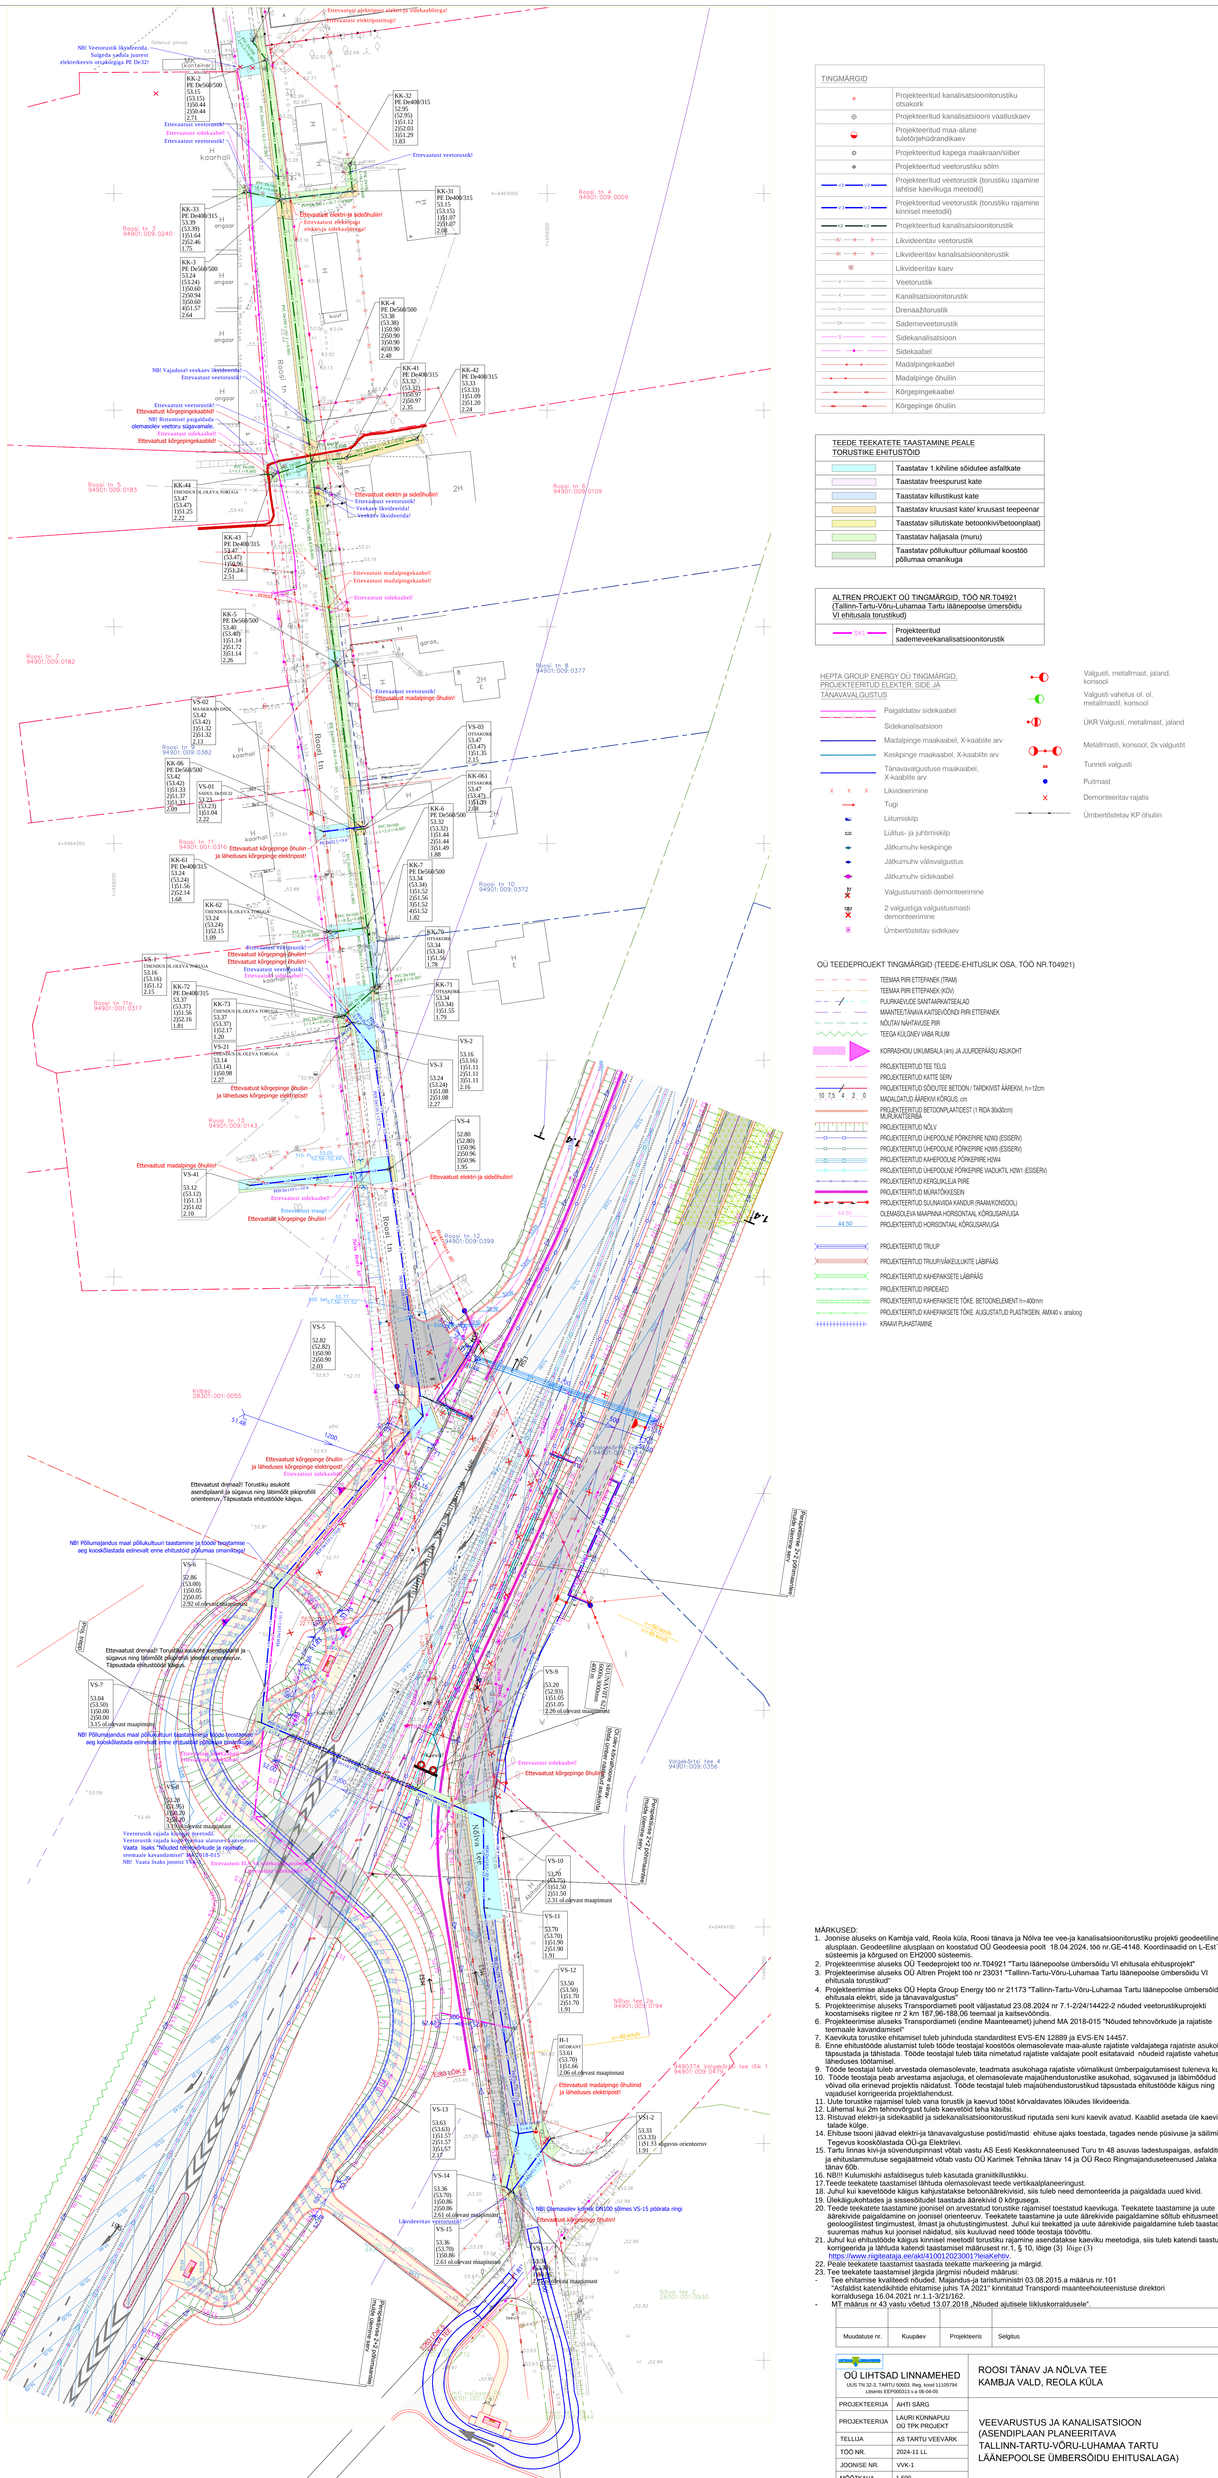
Ettevaatust elektrivõrgu elektrit ja sidekaablitega!
Ettevaatust elektrivõrgutega!
NB! Veetorustik läbivoolutu. Soigeda sadula juurest elektrikeevis otsakõrgega PE Dn 32!
Tööajal pinnas
MV konteiner
KK-2 PE Dn568/500 53.15 (53.15) 1|50.44 2|50.44 1.71
KK-32 PE Dn400/315 52.95 (52.95) 1|51.12 2|52.03 3|51.29 1.83
Ettevaatust veetorustik!
Ettevaatust sidekaablit!
Ettevaatust veetorustik!
Ettevaatust veetorustik!
KK-31 PE Dn400/315 53.15 (53.15) 1|51.07 2|51.07 2.08
Ettevaatust elektri- ja sideõhuliin!
Ettevaatust elektrivõrgu- ja sidekaablitega!
KK-33 PE Dn400/315 53.39 (53.39) 1|51.64 2|51.44 1.75
Roogi, to. 3 94901:009:0240
KK-3 PE Dn568/500 53.24 (53.24) 1|50.60 2|50.94 3|50.60 4|51.57 2.64
KK-4 PE Dn568/500 53.38 (53.38) 1|50.90 2|50.90 3|50.90 4|50.90 2.48
KK-41 PE Dn400/315 53.32 (53.32) 1|50.97 2|50.97 2.35
KK-42 PE Dn400/315 53.33 (53.33) 1|51.09 2|51.20 2.24
NB! Vajadusel veekaev likvideerida!
Ettevaatust veetorustik!
Ettevaatust veetorustik!
NB! Rõnnemel paigaldada olemasolev veetoru sügavamale.
Ettevaatust sidekaablit!
Ettevaatust kõrgepingekaablist!
Ettevaatust kõrgepingekaablist!
Roogi, to. 9 94901:009:0183
KK-44B OMNIVA JK OLEVA TORUGA 53.47 (53.47) 1|51.25 2.22
Roogi, to. 8 94901:009:0109
Ettevaatust elektri- ja sideõhuliin!
Ettevaatust veetorustik!
Veekaev likvideerida!
Veekaev likvideerida!
KK-43 PE Dn400/315 53.47 (53.47) 1|50.76 2|53.24 2.53
Ettevaatust madalpingekaablit!
Ettevaatust madalpingekaablit!
Ettevaatust sidekaablit!
KK-5 PE Dn568/500 53.40 (53.40) 1|51.44 2|51.72 3|51.14 2.26
Roogi, to. 7 94901:009:0182
Roogi, to. 8 94901:009:0377
Ettevaatust veetorustik!
Ettevaatust madalpinge õhuliin!
VS-02 MAAKRAUD OKDL 53.42 (53.42) 1|51.32 2|51.32 2.13
VS-03 OTSAKOOR 53.47 (53.47) 1|51.35 2.15
Roogi, to. 6 94901:009:0582
KK-06 PE Dn568/500 53.42 (53.42) 1|51.33 2|51.37 3|51.33 2.09
VS-01 SARIKL DN160.32 53.23 (53.23) 1|51.04 2.22
KK-061 OTSAKOOR 53.47 (53.47) 1|51.89 2.08
KK-6 PE Dn568/500 53.32 (53.32) 1|51.44 2|51.44 3|51.49 1.88
Roogi, to. 11 94901:001:0316
Ettevaatust kõrgepinge õhuliin ja läheduses kõrgepinge elektripost!
KK-61 PE Dn400/315 53.24 (53.24) 1|51.54 2|52.14 1.68
KK-7 PE Dn568/500 53.34 (53.34) 1|51.52 2|51.56 3|51.52 4|51.52 1.82
Roogi, to. 10 94901:009:0372
KK-62 OMNIVA JK OLEVA TORUGA 53.24 (53.24) 1|52.15 1.09
KK-79 OTSAKOOR 53.34 (53.34) 1|51.50 1.78
Ettevaatust veetorustik!
Ettevaatust kõrgepinge õhuliin!
Ettevaatust kõrgepinge õhuliin!
Ettevaatust veetorustik!
Ettevaatust sidekaablit!
VS-1 OMNIVA JK OLEVA TORUGA 53.16 (53.16) 1|51.12 2.15
KK-72 PE Dn400/315 53.37 (53.37) 1|51.73 2|52.16 1.81
KK-71 OTSAKOOR 53.34 (53.34) 1|51.55 1.79
Roogi, to. 16 94901:001:0317
KK-73 OMNIVA JK OLEVA TORUGA 53.37 (53.37) 1|52.17 1.20
VS-21 OMNIVA JK OLEVA TORUGA 53.14 (53.14) 1|50.98 2.27
VS-2 53.16 (53.16) 1|51.11 2|51.11 3|51.11 2.16
Ettevaatust kõrgepinge õhuliin ja läheduses kõrgepinge elektripost!
VS-3 53.24 (53.24) 1|51.08 2|51.08 2.27
Roogi, to. 13 94901:009:0143
VS-4 52.80 (52.80) 1|50.96 2|50.96 3|50.96 1.95
Ettevaatust madalpinge õhuliin!
Ettevaatust kõrgepinge õhuliin!
VS-41 53.12 (53.12) 1|51.13 2|51.02 2.10
Ettevaatust elektri- ja sideõhuliin!
Ettevaatust sidekaablit!
Ettevaatust teega!
Ettevaatust õhuliin!
Roogi, to. 12 94901:009:0399
VS-5 52.82 (52.82) 1|50.90 2|50.90 2.03
Kõlbor 28301:001:0055
Ettevaatust kõrgepinge õhuliin ja läheduses kõrgepinge elektripost!
Ettevaatust sidekaablit!
Ettevaatust drenaaž! Torustiku asukoht asendiplaanil ja sügavus ning läbimõõt pikiprofiilil orienteeruv. Täpsustada ehitustööde käigus.
NB! Põllumajandus maal põllukultuuri taastamine ja koosk teostamine aeg kooskõlastada eelnevalt enne ehitustöid põllumaa omanikega!
VS-6 52.86 (53.00) 1|50.05 2|50.05 2.92 el.olevast maapinnast
Ettevaatust drenaaž! Torustiku asukoht asendiplaanil ja sügavus ning läbimõõt pikiprofiilil joonisel orienteeruv. Täpsustada ehitustööde käigus.
VS-7 53.04 (53.50) 1|50.00 2|50.00 3.15 el.olevast maapinnast
NB! Põllumajandus maal põllukultuuri taastamine ja koosk teostamine aeg kooskõlastada eelnevalt enne ehitustöid põllumaa omanikega!
VS-8 53.28 (51.76) 1|50.20 2|50.20 3.08 el.olevast maapinnast
Veetorustik rajada läbivoolutu gravitaalselt.
Veetorustik rajada koos Reola alatorustik gravitatsiooni.
Vaata lisaks "Nõuded tehnovõrkude ja rajatiste teemale kavandamisel" EM 2018-015
NB! Vaata lisaks joonist VS-8 ja Ettevaatust EL-kaabel maapinnas
Ettevaatust kõrgepinge õhuliin!
Ettevaatust kõrgepinge õhuliin!
Ettevaatust kõrgepinge õhuliin!