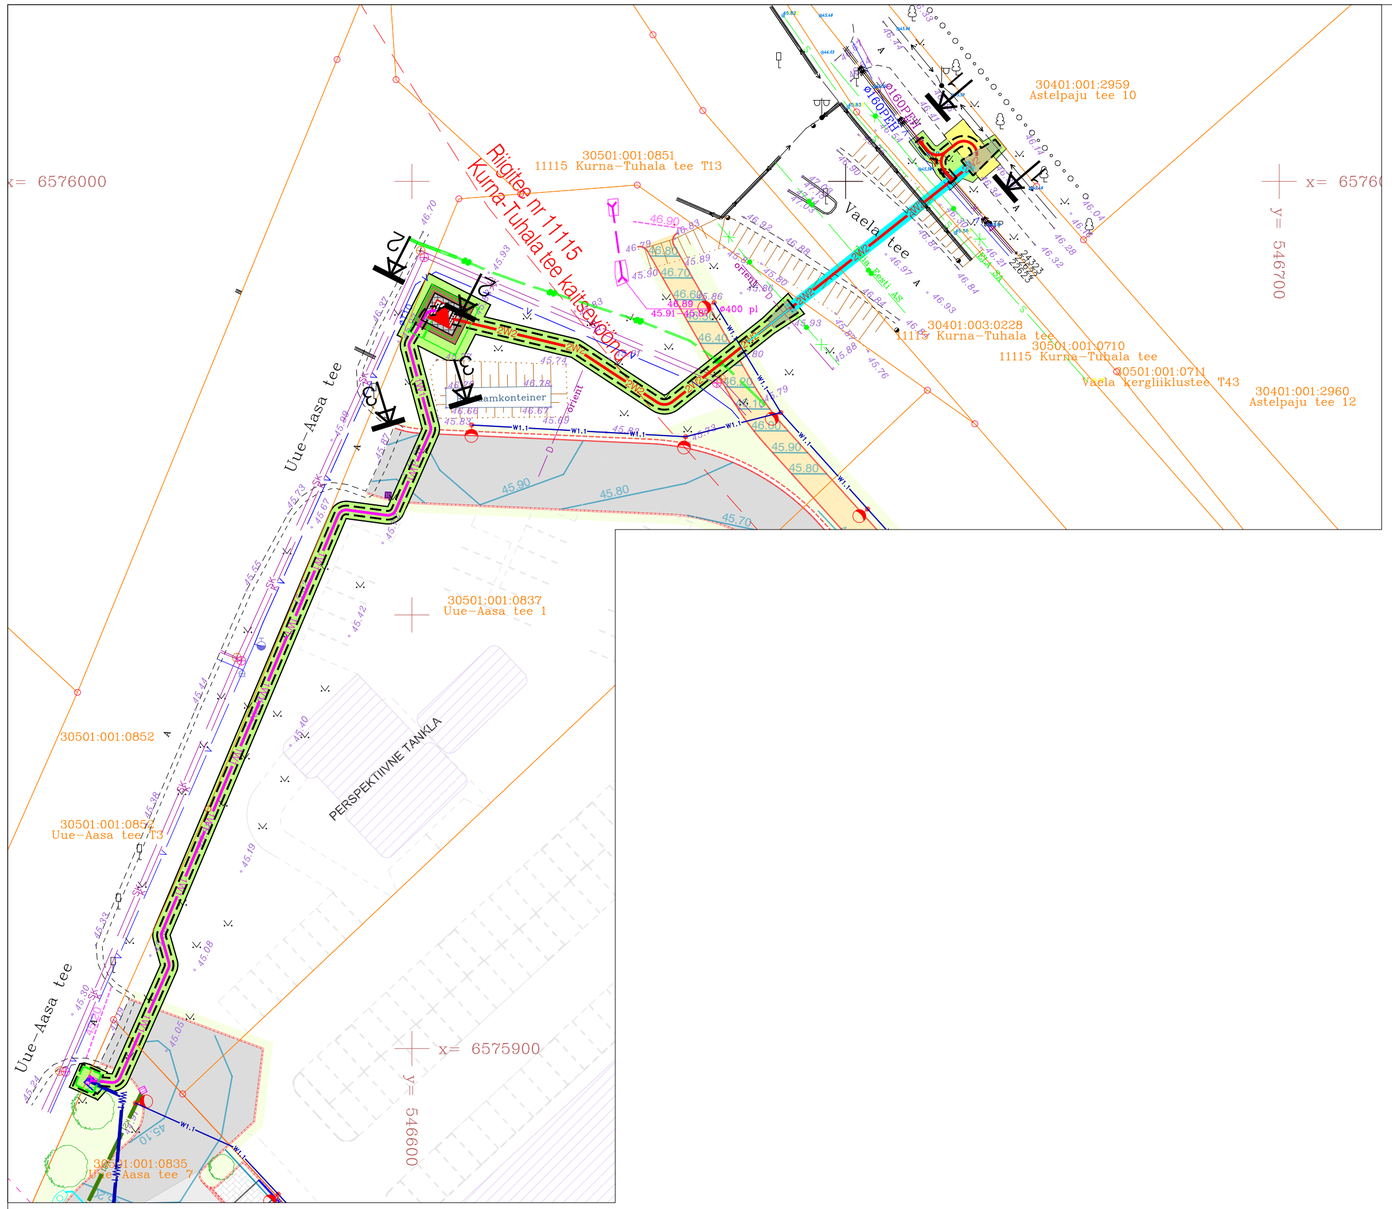


"BÜROO- JA LAOHOONED"
(OÜ Arhitektuuribüroo Korrus, töö nr PR131/25, 132/25, 133/25)

- POS 1 2 — Perspektiivne büroo- ja laohooned
- SJ — Perspektiivne sorteeritud jäätmete kogumiskoht (süvamahutid, MolokDomino)
- J10 — Perspektiivne jalgrattahoidikud maapinnal
- Perspektiivne uushaljastus (kõrge, puu)
- Perspektiivne uushaljastus (madal, hekk)
- Perspektiivne haljastus/muruala
- Olemasolev tee kaitsevöönd
- Perspektiivne terrassiala
- Perspektiivne purskkaev
- Perspektiivne istepink prügikastiga
- Perspektiivne ilmastikukindel lauatennise laud
- Perspektiivne laud
- Perspektiivne konteinerhaljastus
- Perspektiivne naaberkinnistute hoonestus
- Perspektiivne sõidutee asfaltbetoonkate (tüüp 1)
- Perspektiivne sõidutee asfaltbetoonkate (tüüp 2)
- Perspektiivne kõnnitee asfaltbetoonkate (tüüp 3)
- Perspektiivne sillutis (tüüp 4)
- Perspektiivne sillutis (tüüp 5)
- Perspektiivne haljasala
- Perspektiivne katte serv
- Perspektiivne sõidutee graniitäärekivi (h=8,0cm)
- Perspektiivne sõidutee graniitäärekivi (h=4,0cm)
- Perspektiivne sõidutee graniitäärekivi (h=0cm)
- Perspektiivne kõnniteet äärekivi (h=0cm)
- Perspektiivne metalläär
- Likvideeritav objekt
- Perspektiivne restkaev
- Perspektiivne liiklusmärgi post
- Perspektiivne invanõuetele vastav parkimiskoht
- 22.50 — Olemasolev horisontaal
- 22.50 — Perspektiivne horisontaal
- W1 — Perspektiivne madalpingekaabel
- W — Perspektiivne 750N kaablikaitsetoru pinnases
- W1.1 — Perspektiivne välisvalgustuse kaabel d=75mm
- Perspektiivne led-välisvalgusti mastil
- Perspektiivne el.auto laadimisjaam
- Perspektiivne d=100mm 750N sidetoru
- Perspektiivne andmesidekaabel U/UTP4x2x0,5 Cat6
- Perspektiivne KKS2 R/B side täiskaev, kaevuluugiga

"Stock-office Uue-Aasa tee 5 VK-süsteemid asendiplaanil"
(OÜ iConsultation, töö nr VKV-4-01)

- Kanalisatsiooni vaatluskaev
- Läbiviik vundamendist
- Sademevee kanalisatsiooni vaatluskaev
- Sõlm koopia
- Sademevee kanalisatsiooni restkaev kandiline
- Tarbevee mõõdukaev
- Sadul
- K11 — Perspektiivne kanalisatsioon
- K21 — Perspektiivne sademevee kanalisatsioon
- SK3 — Perspektiivne hoone sademevee kanalisatsioon
- V11 — Perspektiivne veetoru
- Perspektiivne soojustusplaat torustiku peal
- T21 — Perspektiivne maasoojuspumba maaküttekontuur

TINGMÄRGID:

- Projekteeritud komplektalajaam
- Projekteeritud alajaama maanduspaigaldis
- XW1 — Projekteeritud kuni 1 kV maakaabelliin (x-kaablite arv) PVC kaitsetorus
- XW2 — Projekteeritud kuni 20 kV maakaabelliin (x-kaablite arv) PVC kaitsetorus
- Projekteeritud maakaabelliini paigaldus kinnisel meetodil
- Projekteeritud kinnise meetodi pilootpuurimine
- Projekteeritud PVC reservkaitsetoru
- Projekteeritud jätkumuhv kuni 20 kV kaablil
- Projekteeritud liitumiskilp kordusmaandusega
- Projekteeritud kilbi reaalsuurus ja täpne asukoht
- Projekteeritud maanduspaigaldis (kilbi potentsiaalitasandusrõngas)
- Tööst välja viidav KP kaabelliin (kaabel jääb pingetuna maasse)
- Olemasolev elektrikilp
- Olemasolev MP kaabelliin
- Olemasolev KP kaabelliin
- Olemasolev jätkumuhv KP kaablil
- K — Olemasolev kanalisatsioon
- D — Olemasolev drenaažitoru
- SK — Olemasolev sadeveekanalisatsioon
- S — Olemasolev sidetrass
- Olemasolev sidekaabel
- V — Olemasolev veetrass
- Mittetöötav sidekaabel
- Olemasolev aed
- Olemasolev tänavavalgustus
- Krundi piir

TEE-EHITUSLIK OSA:

- Taastatav kõnnitee asfaltbetoonkate, 19m²
- Taastatav killustikkate, 13m²
- Taastatav betoonplaat, 8m²
- Taastatav haljasala, 370m²
- Kaeviku tsoon


MÄRKUSED:

1. Kaablite paigaldamisel juhinduda Kiili valla kaevetööde eeskirjast (Kiili Vallavolikogu määrus nr 11, 20.mai 2010.a.). Ristumisel kommunikatsioonitrassidega, tagada normikohased vahekaugused (vt. seletuskiri). Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
2. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed.
3. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid aineid ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.
4. Mulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld nõrgalt happelise või neutraalse reaktsiooniga (pH 4.0...7.5). Võimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, mis võib sisalda huumust, kuid ei sisalda suuri kive ja taimede kahjulikke jäätmeid ning tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ja vee kogunemise lohkusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast ja turvast.
5. Tööde teostamise käigus lähtuda olemasolevatest katete kõrgusarvudest. Olemasoleva ja taastava katendipiir ühtlustada, vertikaalplaneering täpsustatakse kohapeal. Jälgida olemasoleva katte piki- ja põikkaldeid.
6. Taastatavad katted viia sujuvalt kokku olemasolevaga.
7. Katete taastamise ulatused vastavalt plaanile. Kaeviku laius täpsustatakse ehituse käigus.
8. Kui kaevetööde käigus rikutakse suuremat ala kui joonisel näidatud tuleb ka see nõuetekohaselt taastada.
9. Käesoleva projektiga nähakse ette, et taastamis- ja väljaehitamistööd teostatakse enne projekti "BÜROO- JA LAOHOONED" (OÜ Arhitektuuribüroo Korrus, töö nr PR131/25, 132/25, 133/25) elluviimist. Kui kaevetööde käigus selgub, et olemasolev konstruktsioon erineb projekteeritust ja käesolev projekt ehitakse välja pärast "BÜROO- JA LAOHOONED" projekti, taastada olemasoleva konstruktsiooni järgi kasutades nimetatud projekti taastamisjoonised

Töö nimetus: Uue-Aasa tee 7 liitumine madalpingel						Objekti aadress: Uue-Aasa tee 7, Vaela küla, Kiili vald, Harjumaa	
Tellija: Elektrilevi OÜ			Joonise nimetus: KATETE TAASTAMISE PLAAN			pluvo MTR nr. TEL003705	OÜ PLUVO EESTI Värvi tn 4, 10621 Tallinn, Eesti e-mail : info@pluvo.ee www.pluvo.ee
Kontrollis	N. Demeštšenko	11.09.26					
Koostas	N. Demeštšenko	11.09.26					
Töö nr: PL25-55-35	Staadium: TP	Versioon: v01	Joon. nr: TL-5-01	Mõõtkava: 1:500	Faili nimi: PL255535_TP_EL-4-02_TL-5-01_katted-loiked.dwg		Leht: 1/1


FORMAAT A2 594 x 420 mm

LÕIGE 1-1 M 1:50
Kõnnitee ristlõige

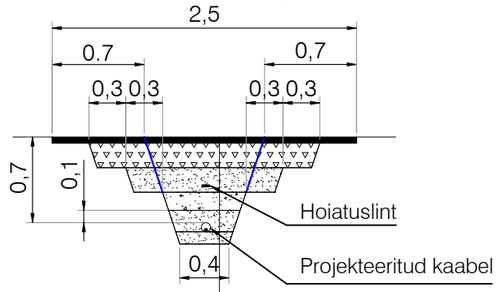

ASFALTBETOON AC 8 surf (45% graniit)	5 cm
PAEKILLUSTIK 4/32, E≥140 MPa	20 cm
DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf≥2.0 m/ööp)	20 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)	
LIIV (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)	
LIIV Kf≥0.5 m/ööp	10 cm
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95	

LÕIGE 2-2 M 1:50
Betoonplaatide katte ristlõige

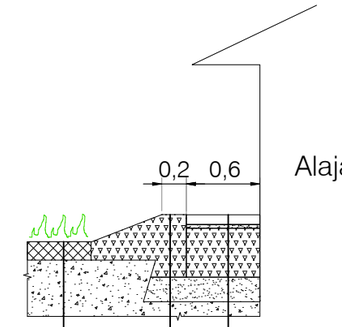


MURU	
KASVUPINNAS	15 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.92)	

PAEKILLUSTIK E≥140 MPa	30 cm
DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf≥2.0 m/ööp)	20 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)	

BETOONPLAAT	6 cm
PAIGALDUSLIIV	3 cm
PAEKILLUSTIK E>140 MPa	20 cm
DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf>2.0 m/ööp)	20 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)	

LÕIGE 3-3 M 1:50
Haljasala ristlõige

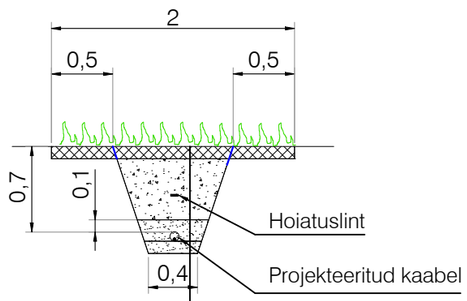

MURU	
KASVUPINNAS	10 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.92)	
LIIV (Kt=0.92, Kf≥0.5 m/ööp)	
LIIV Kf≥0.5 m/ööp	10 cm
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.92	

MÄRKUSED:
1. Mulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld nõrgalt happelise või neutraalse reaktsiooniga (pH 4.0...7.5). Võimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, mis võib sisalda huumust, kuid ei sisalda suuri kive ja taimede kahjulikke jäätmeid ning tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ja vee kogunemise lohkusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast ja turvast.
2. "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded", MTM 03.08.2015, määrus nr. 101, lisa 10.
3. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

Töö nimetus: Uue-Aasa tee 7 liitumine madalpingel						Objekti aadress: Uue-Aasa tee 7, Vaela küla, Kiili vald, Harjumaa	
Tellija: Elektrilevi OÜ			Joonise nimetus: RISTLÕIKED			pluvo MTR nr. TEL003705	OÜ PLUVO EESTI Värvi tn 4, 10621 Tallinn, Eesti e-mail : info@pluvo.ee www.pluvo.ee
Kontrollis	N. Demeštšenko	11.09.26					
Koostas	N. Demeštšenko	11.09.26					
Töö nr: PL25-55-35	Staadium: TP	Versioon: v01	Joon. nr: TL-5-02	Mõõtkava: 1:50	Faili nimi: PL255535_TP_EL-4-02_TL-5-01_katted-loiked.dwg		Leht: 1/1

FORMAAT A3 420 x 297 mm