
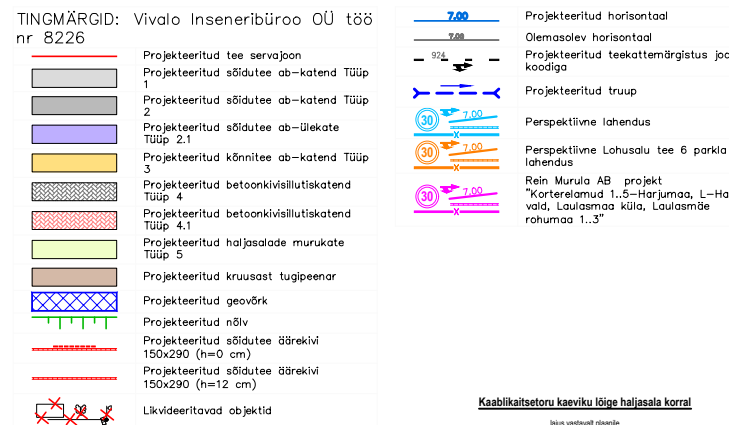
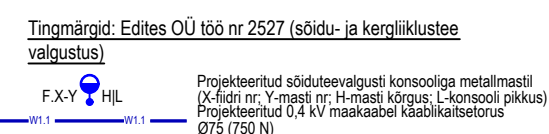


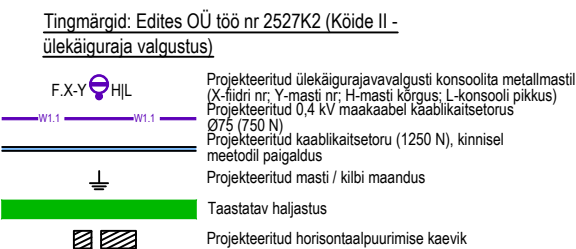

Märkused

1. Kloogaranna tee sõidutee ülekäigukoha valgustuse kasutada Vizulo Mini Martin tüüpi leedvalgusteid võimsusega 40W. Valgustid paigaldada 0 kraadise nurgaga tee suhtes.
2. Ülekäigukoha valgustid paigaldada 6 m kõrgustele tsingitud konsoolita metallmastidele
3. Valgustuslinnide toide ehitada 0,4 kV maakaabelliiniga Al 4G25 algusega pEdites OÜ tööga nr 2527 projekteeritud valgustuse mastist.
4. Maakaablid paigaldada pinnases täiendavalt PE kaablikaitsetorusse Ø75 (sh riigitee kinnistul) survetugevusega 750 N ning riigiteede all suundpuurimisel - 1250 N.
5. Teevalgustuse maakaablid paigaldada haljasalal paigaldussügavusega riigitee kinnistul min 1,0 m maapinnast ning riigitee all min 1,5 m. Kaablite paigaldamisel arvestada Vivalo Inseneribüroo OÜ tööga nr 8226 projekteeritud katendite kõrgustega.
6. Valgustiteni taha ühendused välistingimustes sobiliku paigalduskaabliga 3x1,5Cu mm²). Valgustid kaitsta sulavkaitsmetega 6 A. Joonisel esitatud mastis PEN-juht maandada. Metallmasti korpus maandada läbi toiliinile PEN- juhi. Valgustuse PEN-juhi maandusesse eksiin on esitatud joonisel EL-7-03.
7. Valgustuse elektriskemoon on esitatud joonisel EL-7-01.
8. Ristumisel olemasolevate tehnovõrkudega või nende kaitsetsoonis töötamisel kutsuda eelnevalt kohale olemasolevate tehnovõrkude valdajad ning survida välja ma sees paiknevad tehnovõrgud koos nende reaalsete kõrgustega. Kaablite paigaldamisel arvestada normdokumentides antud minimaalselt lubatud vahekaugusi teiste kommunikatsioonideeni.
9. Kaabellinnid tähistada ajas kestvate lipuketega. Lipik peab asuma vahetult kaabli küljes. Kaablimarkeringud paigaldada kaabelliinil algusesse, lõppu ja kaitsetorusdesse suundumisel ja väljumisel.
10. Kaabli all ja peal (ümber) peab olema vähemalt 10 cm paksume liiva või sõelutud täitepinna kint. Ca 30 cm kõrgustele torude peale paigaldada kollane veniv elektrikaabli hoiatuslint. Kaablikeavise täitmisel tähendada pinnast.
11. Mastide ja kaabliitrassi ümbrus, murukatted, teekatted ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule. Enne ehitustööde teostamist luupida maamoonikaaga kokku tõude teostamise aeg ja tingimused.
12. Projekti aluseks on kasutatud Ankord OÜ poolt koostatud topogeodeetilist alusplaanri nr 4054M, mõõdistatud 07.20.25. Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Edites OÜ Rg-kood 11532243 MTR TEL001063 www.edites.eu info@edites.eu					Tiija Lääne-Harju Vallavalitsus		Projekti number 2527K2		Joonise number EL-4-01	
			Projekti nimi/ aadress 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee km 32,13 ülekäigukoha valgustus							
			Harju maakond, Lääne-Harju vald, Tuulina, Kloogaranna ja Laulusmaa külad							
			Joonise nimi Asendiplaan							
Projektijuht	S. Knäzev	01.06.2026			(+372) 5650 0790		Projekti staadium		TP	
Projekteerija	S. Knäzev						Joonise mõõtkava		1:500	
Kontrollija	S. Knäzev						Leht		1 / 1	
							Lehti			