


TINGMÄRGID


- Proj. MP kaabel
- Proj. liitumiskilp
- Proj. tugi
- Proj. mast
- Rek. 10/0,4 kV mastalajaam
- Riigitee kaitsevöönd
- Proj. maandus

- Dem. alajaam
- Dem. mast
- Dem. tugi
- Dem. tõmmits
- Dem. KP õhuliin
- Dem. MP kaabel
- Ol.olev KP õhuliin
- Ol.olev MP õhuliin
- Haljasala taastamine

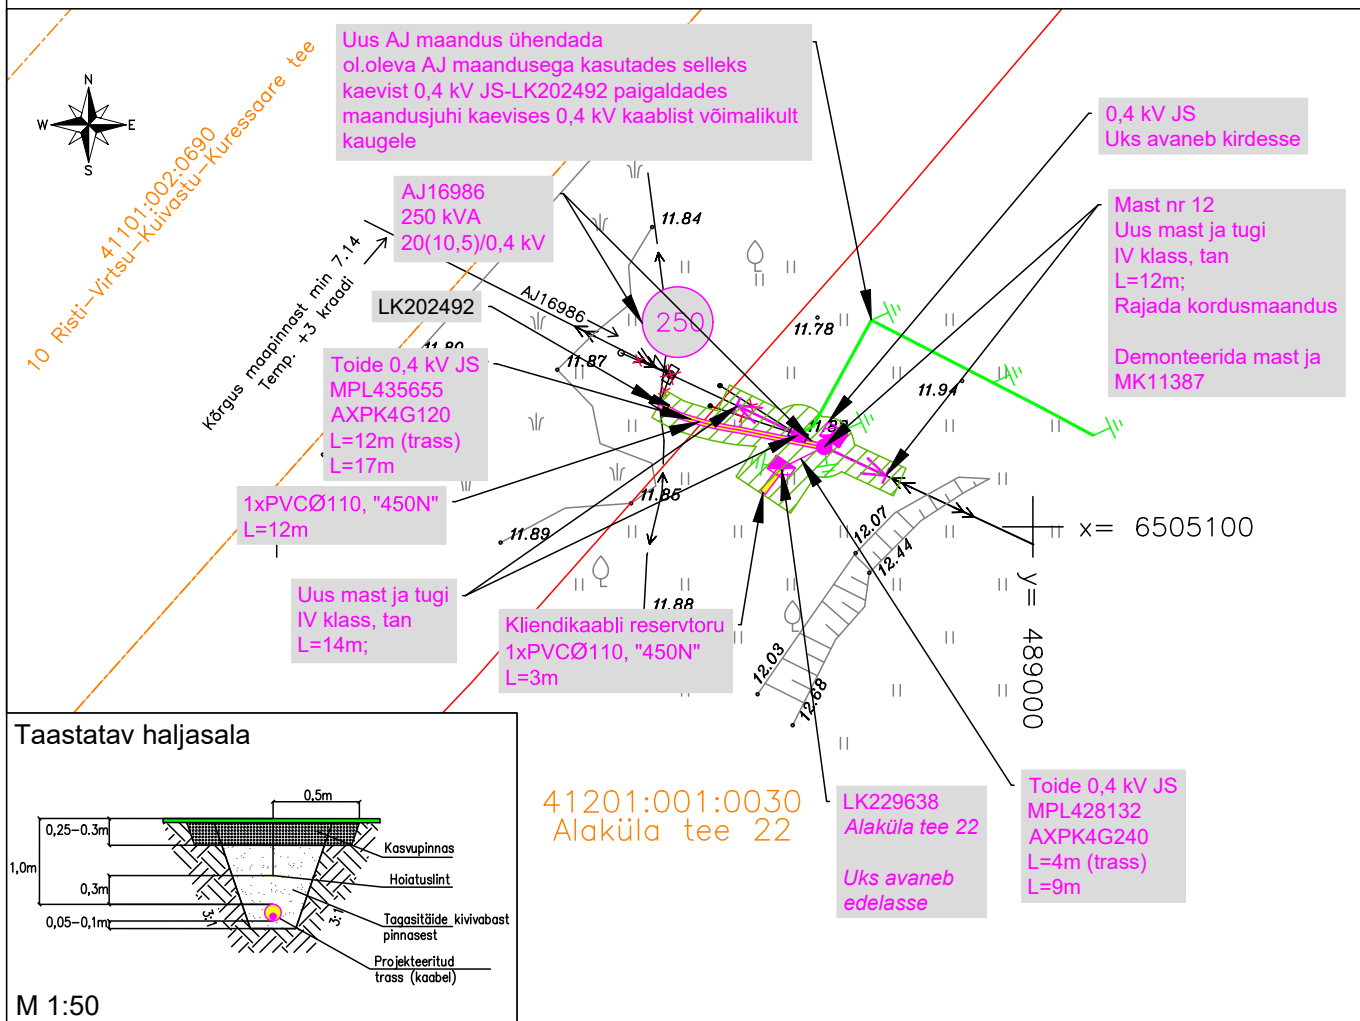

Märkused:

- Projekteerimisülesanne nr. LT-27269L.
- Rajada 10/0,4 kV mastalajaam 0,4 kV maakaabel ning liitumiskilp vastavalt joonistele JT2993-1 ja JT2993-2.
- Õhuliini kõrgus maapinnast maksimaalsel rippel peab olema vähemalt 4,0 m, kergliiklustee kohal vähemalt 4,5 m, suuregabariidiliste töomasinate töötamisaladel 5,0 m ja ristumisel sõiduteedega vähemalt 7 m, kokkuleppel teevaldajatega 5.5 m.
- Maakaabel paigaldada min 0,7 m sügavusele.
- Taastada katted.
- Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
- Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:		Alaküla tee 22 kinnistu elektrivõrguga liitumine, Lihula linn, Lääneranna vald, Pärnu maakond			Tellija:			Elektrilevi OÜ		
Joonis:		10/0,4 kV elektrivõrgu plaan			Joonise nr:			JT2993-1		
<div> CONNECTO</div> <div>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</div>		Projekteeris	Egert Siigur		03.09.2024					
		Kontrollis	Egert Siigur							
									Möötkava	1:500
							Stadium	TP	1	1