


Demonteerida 10 kV õhuliin AS-35 M73 - M139  
(koos mastidega M74-M138), trass=3945 m.

Demonteerida 10 kV õhuliin AS-25 AJ Eppe - M78  
(koos mastiga M1), trass=50 m.


Demonteerida AJ Eppe koos  
seadmetega - kontsentraator  
ja trafo ümber tõsta.

Demonteerida 10 kV õhuliin AS-35 M73 - M139  
(koos mastidega M74-M138), trass=3945 m.

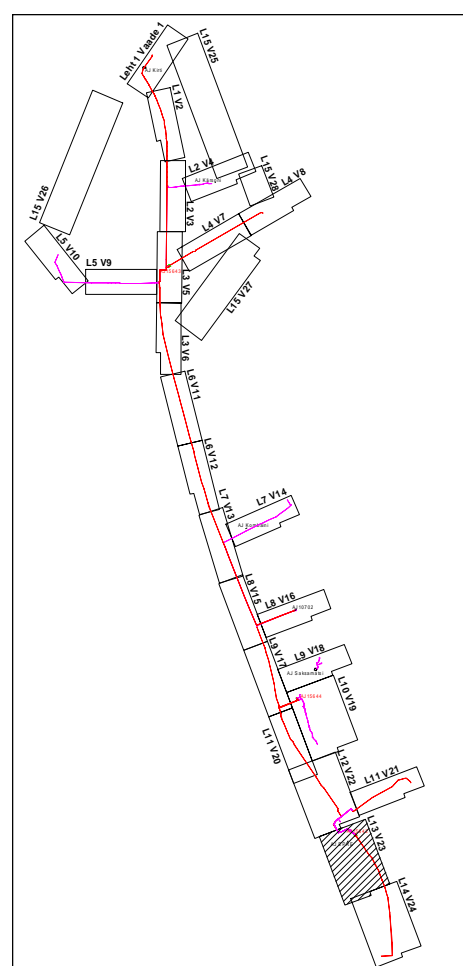

**TINGMÄRGID:**

	- Projekteeritud alajaam
	- Projekteeritud 10 kV maakaabel kaitsetorus
	- Projekteeritud 10 kV maakaabel kinnisel meetodil
	- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
	- Olemasolev kanalisatsioonitrass
	- Olemasolev sidetrass
	- Olemasolev drenaažitrass
	- Olemasolev 10 kV õhuliin
	- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
	- Demonteeritav objekt
	- Katastripiir

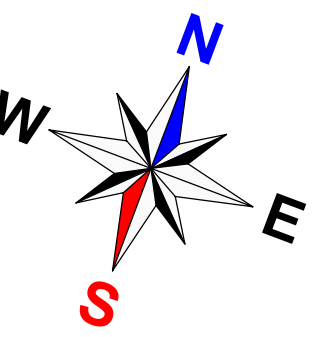

Projekt	Tsiurgulina - Sooru filid 2. etapp. Öru alevik, Öruste küla ja Kiviküla, Valga vald, Valga maakond			Tellijä	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS	Asendiplaan			Joonise nr	P7023-K2_TP_EL-4-01	
LEONHARD WEISS OÜ E-post: astonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486	Projekteeris	Raido Rebane	26.08.2024	372 5699 8445	Mõõtkaava	M 1: 500
	Kontrollis	Andres Mee	26.08.2024	+372 511 9005	Stadium	Tööprojekt
	Projekti juht				Keel	Leht
					EST	13
						15