
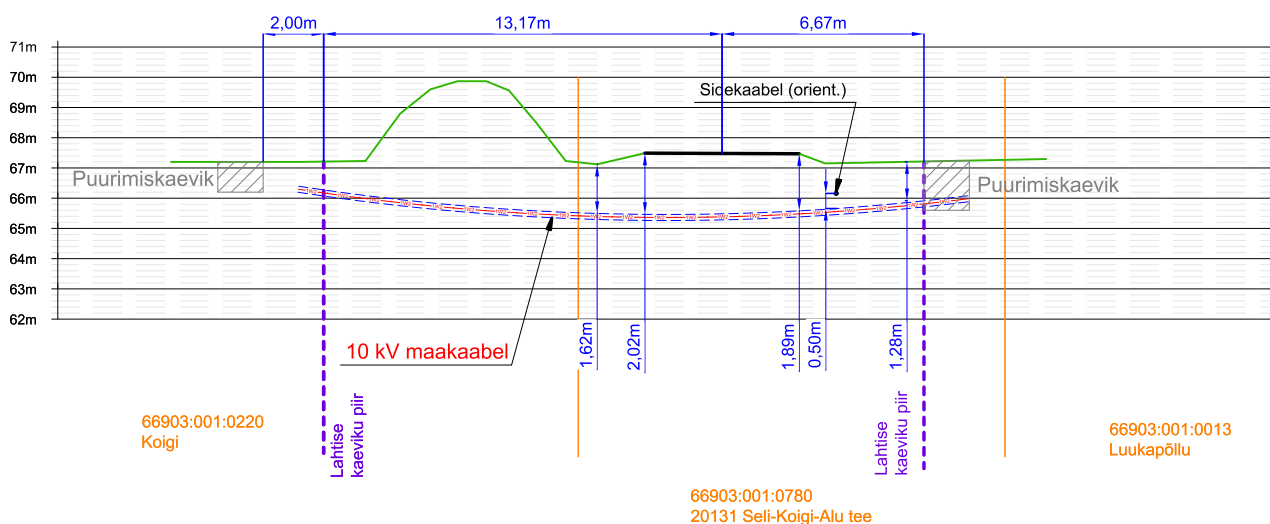


# **Kaabli ristumine kõrvalmaanteega nr 20131 (Seli-Koigi-Alu tee, km 0,6)**

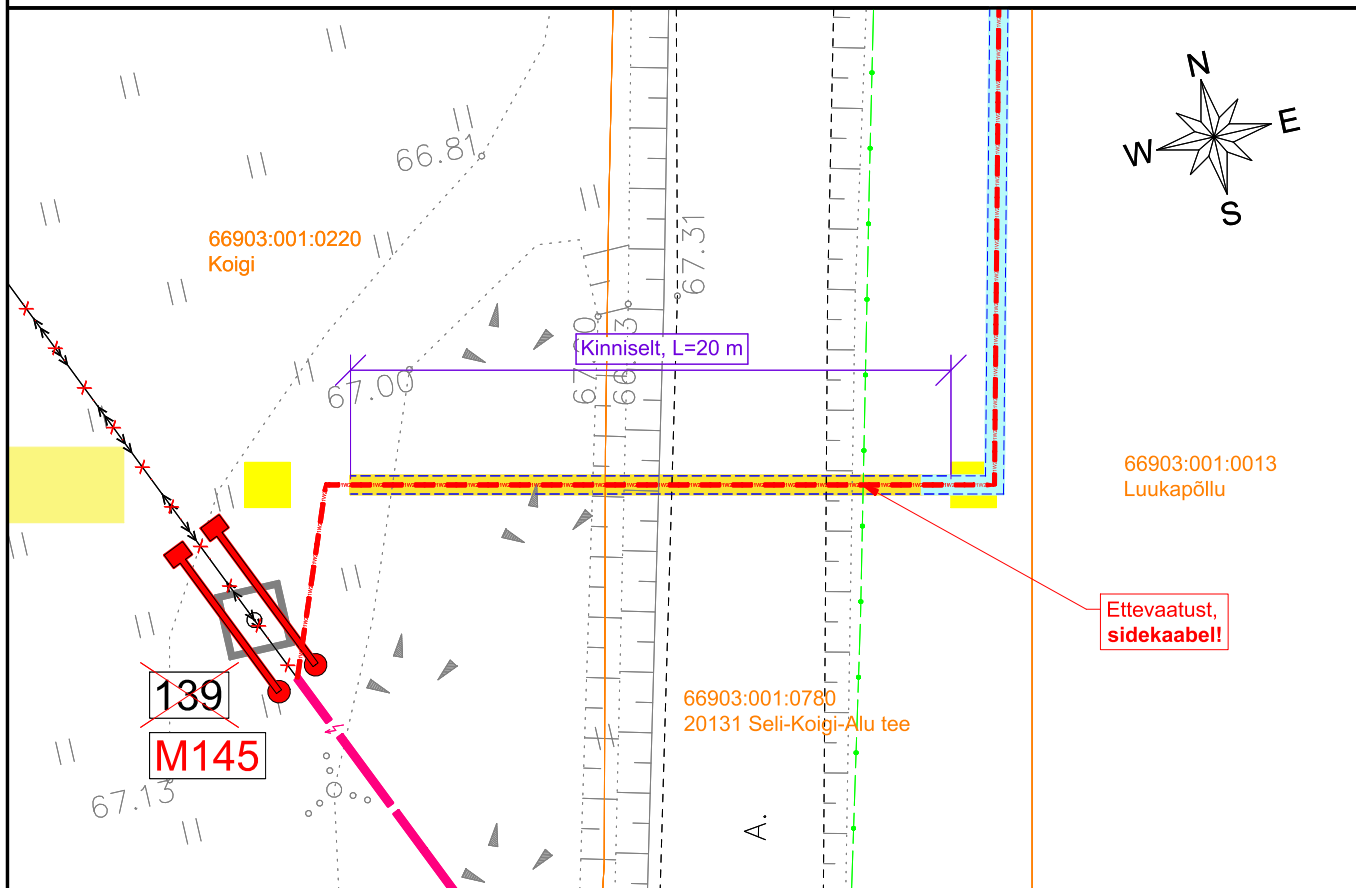

## **Märkused:**

- Tee ristumine teostada kinnisel meetodil (L=20 m)
- Paigaldatav toru peab olema tugevdatud (A-kaitseklassi) plast- või terastoru.
- Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale.
- Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullet.
- Enne kaevetööde algust taotleda Transpordiametilt tööde luba.

Maa-aluste rajatiste täpsed kõrgused selgitada ehituse käigus.

Projekt:		Tellija:	
Rapla-Alu 10 kV fiidri parendamine Rapla vald, Raplamaa		Enefit Connect OÜ	
Joonis:		Joonise nr:	
Kaabli ristumine Seli-Koigi-Alu kõrvalmaanteega nr 20131		IP4462-7	
<b>DRAFTIT</b> <small>DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsalu 3k, 50406 Tartu info@draftit.ee</small>	Projekteeris	Aro Kivisild	___,___,2022
	Kontrollis	Mikk Reiter	___,___,2022
Mõõtkava		1:250	Leht
Stadium		Tööprojekt	2
		Lehti	2