

TINGMÄRGID	
	Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
	Katastriüksuse piir
	Ol.olev kanalisatsioonitrass
	Ol.olev Telia sidetrass
	MP õhuliini demonteerimine

Projekteeritud AXP4G240
L=3m+293m+3m
AJ Metsakooli-JK72938
MPL449254
Punktis A-B kaabel paigaldada lahtisel meetodil 0.7m sügavusele maapinnast PVC 110 450N kaitsetorus L=10m
Punktis B-C kaabel paigaldada kinnisel meetodil vastavalt ristmävälja joonisele R1 PVC 110 1250N kaitsetorus L= 17m
Punktis C-D kaabel paigaldada lahtisel meetodil 0.7m sügavusele maapinnast PVC 110 450N kaitsetorus L=83m
Punktis D-E kaabel paigaldada kinnisel meetodil 1m sügavusele maapinnast PVC 110 1250N kaitsetorus L=40m
Punktis E-F kaabel paigaldada lahtisel meetodil 0.7m sügavusele maapinnast PVC 110 450N kaitsetorus L=12m
Punktis F-G kaabel paigaldada kinnisel meetodil 1m sügavusele maapinnast PVC 110 1250N kaitsetorus L=29m
Punktis G-H kaabel paigaldada lahtisel meetodil 0.7m sügavusele maapinnast PVC 110 450N kaitsetorus L=2m
Punktis H-I kaabel paigaldada kinnisel meetodil 1m sügavusele maapinnast PVC 110 1250N kaitsetorus L=37m
Punktis I-J kaabel paigaldada lahtisel meetodil 0.7m sügavusele maapinnast PVC 110 450N kaitsetorus L=29m
Punktis J-K kaabel paigaldada kinnisel meetodil 1m sügavusele maapinnast PVC 110 1250N kaitsetorus L=31m
Punktis K-L kaabel paigaldada lahtisel meetodil 0.7m sügavusele maapinnast PVC 110 450N kaitsetorus L=3m

Metsakooli
57801:001:0528

Taastatav
murukate
95m².

Puurimis-
masina asukoht
2,5x7,5m

Puurimiskaevik
1,5x1,5m


bet kivi

Joonis 3

14206 Nava-Luua-Palamuse tee
57802:003:1800
A

Koidu
57802:003:0700

3

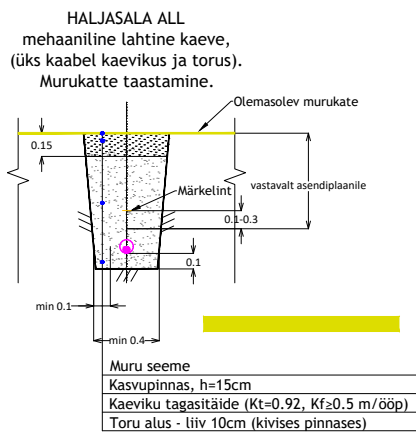

Alusplaanina on kasutatud:
- Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilis alusplaani (töö nr 15107G). Koostamise aeg:10.07.2026 Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

MÄRKUSED:
1. Pärast ehitustöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga

Tellijä:		Address: Pillikoori põik 2/2-6, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62207		Kuupäev: 14.07.2026
Töö nimetus: Luua katlamaja peakaitsme suurendamine madalpingel Luua küla Jõgeva vald Jõgeva maakond.		MTR: TEL003344		Töö nr: LC5293
Joonise nimetus: ASENDIPLAAN		Reg nr: 14217559		Joonise nr: 02
		Telefon: 59089993		Mõõtkava: M 1:250/A3
		e-mail: lauri.visnapuu@elefish.ee		
		Projekteerija: Lauri Visnapuu		
		Kontrollija: Tanel Heering		Muudatus: Ver 1