


- Märkused:**
1. Projekteerimisülesanne nr. 453637.
  2. Rajada 0,4 kV kaabellin ja liitumiskilp vastavalt joonistele LR9845-1 ja LR9845-2.
  3. Maakaabel paigaldada min 1,0 m.
  4. Riigitee maal on kõrvaltekalded kooskõlastatud projektist keelatud.
  5. Taastada katted.
  6. Paigaldus ja -ehitustöödel juhituda k.o. projektist, kehivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ, Enefit Connect OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
  7. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

PP1-KATTED; M 1:125

11240 Tõdva-Hageri tee  
31701:001:2190

Sutlema jalgteed  
31701:005:0059

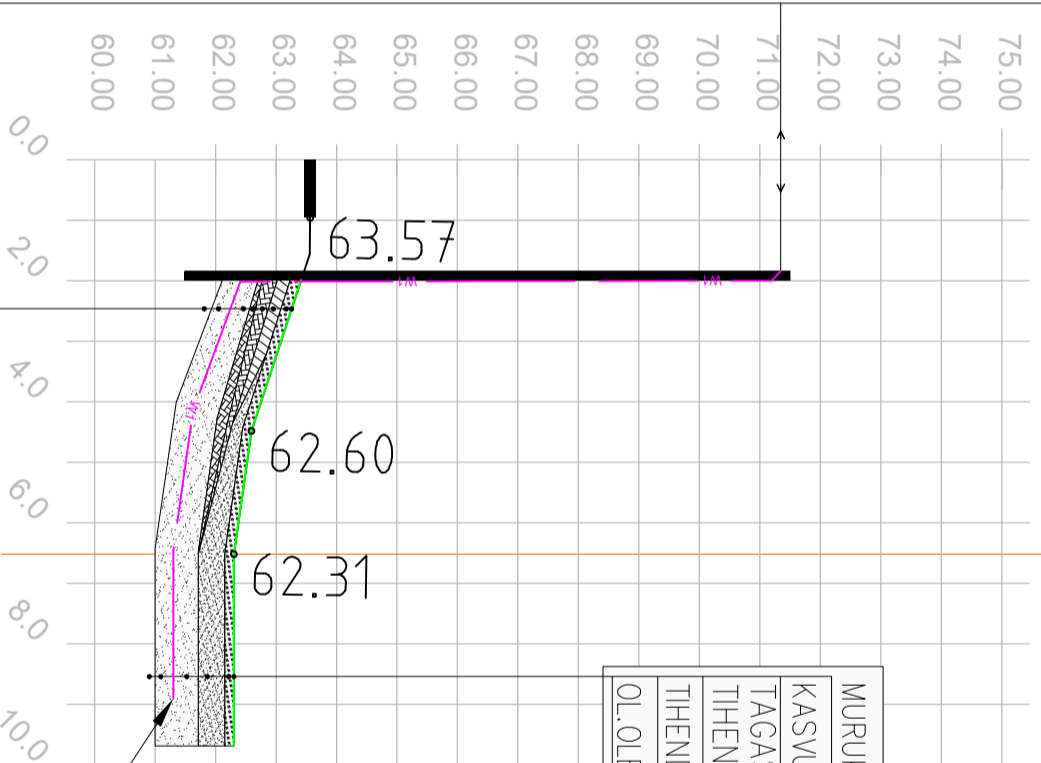

MURUKÜLV	15cm
KASVUMULD	15cm
TAGASITÄIDE; Kivide max suurus	20mm matejalis
TIHENDATUD LIIV;	Kf=1m/ööp 30cm
TIHENDATUD LIIV;	Kf=1m/ööp 5cm
OL.OLEV PINNAS	

MPL414436  
AXPK 4G120;  
1xPVCØ110, "1250N"

MURUKÜLV	15cm
KASVUMULD	15cm
OPTIMEERITUD TERAKOOSTISEGA SEGU	17,5cm
KILLUSTIKUST ALUS fr 16/32	8,5cm
KILLUSTIKUST ALUS fr 32/63 (kiiluda 16/32)	18cm
TIHENDATUD LIIV;	Kf=1m/ööp 30cm
TIHENDATUD LIIV;	Kf=1m/ööp 5cm
OL.OLEV PINNAS	

**TINGMÄRKID**

- Proj. 0,4 kV kaabellin
- Proj. katsetoru
- Proj. liitumiskilp
- Lahine kaevik
- Olemasolev 0,4 kV kaabellin
- Olemasolev 0,4 kV õhulin
- Olemasolev sidekanal
- Olemasolev katasstriip
- Riigitee kaitsevöönd
- Planeeritav 10 kV kaabellin
- E-Service, töö nr 23\_3619

**Projekt:** Sutlema tee 6 elektriliitumine, Hageri alevik, Kohila vald, Raplamaa

**Joonis:** 0,4 kV elektrivõrgu plaan

**Projekt:** Elektrilevi OÜ

**Tähtsus:** LR9845-1

**Projekt:** AS Connecto Ehit

**Projekt:** AS Saamel

**Projekt:** L. Saamel

**Projekt:** M 1:500

**Projekt:** TP

**Projekt:** 19.02.2024

**Projekt:** M 1:500

**Projekt:** TP

**Projekt:** 1

**Projekt:** 1

**CONNECTO**

AS Connecto Ehit

Raplaikmööd 10722319

Tänav nr 19, 11314, Tallinn

tel: 605 3100, faks: 605 3101